


# GENUS PREMIUM EVO

Istruzioni tecniche per l'installazione e la manutenzione  
Installation and Servicing Instructions

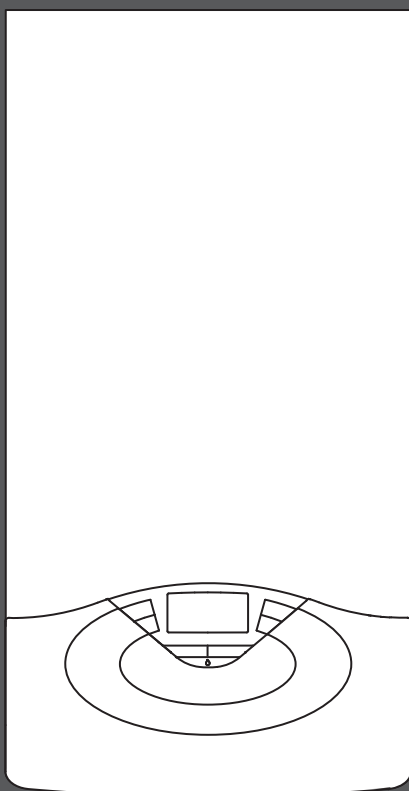

CALDAIA MURALE ISTANTANEA  
A CONDENSAZIONE

WALL-HUNG CONDENSING  
GAS BOILER

**GENUS PREMIUM EVO**  
24/30/35

**GENUS PREMIUM EVO**  
**SYSTEM** 12/18/24/30/35



V000000042000013010021200000000

V00

## INDICE

<b>Generalità</b> .....	3
Avvertenze per l'installatore.....	3
Marchatura CE.....	3
Norme di sicurezza .....	4
<b>Descrizione del prodotto</b> .....	5
Pannello comandi .....	5
Display .....	6
Vista complessiva .....	7
Dimensioni caldaia .....	8
Distanze minime per l'installazione.....	8
Dima Installazione.....	8
Dati tecnici .....	9
<b>Installazione</b> .....	13
Avvertenze prima dell'installazione .....	13
Collegamento gas .....	14
Collegamento idraulico.....	14
Vista raccordi idraulici.....	14
Rappresentazione grafica prevalenza residua circolatore.....	15
Dispositivo di sovrappressione.....	15
Pulizia impianto di riscaldamento.....	15
Impianti a pavimento.....	15
Collegamento bollitore .....	15
Scarico della condensa.....	16
Schema idraulico .....	17
Collegamento condotti aspirazione e scarico fumi .....	18
Tabella lunghezze condotti aspirazione/scarico.....	19
Tipologie di aspirazione/scarico Fumi .....	20
Collegamenti elettrici .....	21
Cavo alimentazione .....	21
Collegamento periferiche .....	22
Collegamento Termostato Ambiente.....	22
Schema elettrico.....	23
<b>Messa in funzione</b> .....	24
Procedura di accensione.....	24
Predisposizione al servizio .....	24
Prima accensione .....	25
Funzione Disareazione .....	25
Analisi della combustione.....	26
Regolazione della massima potenza riscaldamento .....	28
Controllo della potenza di lenta accensione.....	28
Controllo del ritardo di accensione .....	28
Tabella riepilogativa gas .....	29
Cambio gas .....	29
Funzione AUTO.....	30
<b>Sistemi di protezione caldaia</b> .....	31
Arresto di sicurezza.....	31
Arresto di blocco.....	31
Avviso di malfunzionamento .....	32
Tabella riepilogativa codici errore .....	33
Funzione antigelo .....	34
<b>Area tecnica</b> .....	35
<b>Manutenzione</b> .....	48
Istruzioni per l'apertura della mantellatura ed ispezione dell'interno .....	48
Note generali .....	49
Pulizia scambiatore primario.....	49
Prova di funzionamento .....	49
Operazioni di svuotamento.....	50
Informazioni all'utente.....	50
Targhetta caratteristiche.....	51

## INDEX

<b>Overview</b> .....	3
Advice for the installer.....	3
CE labelling.....	3
Safety regulations .....	4
<b>Product description</b> .....	5
Control Panel.....	5
Display .....	6
Overall view.....	7
Overall dimension.....	8
Minimum clearances.....	8
Installation Template.....	8
Technical Information.....	10
<b>Installation</b> .....	13
Before installing the appliance.....	13
Gas Connection.....	14
Water connection.....	14
View of the boiler connections.....	14
Residual Head of the boiler .....	15
Excessive pressure device .....	15
Cleaning the heating system .....	15
Underfloor heating.....	15
Tank connection .....	15
Discharge of condensation.....	16
Water circuit diagram.....	17
Connecting the flue.....	18
Table of flue gas exhaust duct lengths.....	19
Type of air suction/flue gas exhaust ducting .....	20
Electrical connection.....	21
Power supply cable.....	21
Peripheral unit connection .....	21
Room Thermostat connection.....	22
Electrical diagram.....	23
<b>Commissioning</b> .....	24
Ignition procedure .....	24
Initial procedures.....	24
First Ignition .....	25
Dearation cycle .....	25
Combustion checking procedure.....	26
Adjustment the Maximum Heating power.....	28
Soft Light adjustment.....	28
Ignition Delay adjustment .....	28
Table summarising changes.....	29
Gas changeover .....	29
AUTO function.....	30
<b>Boiler protection devices</b> .....	31
Safety shut-off .....	31
Shutdown.....	31
Malfunzionamento .....	32
Table summarising error codes.....	33
Anti-freeze function .....	34
<b>Technical ares</b> .....	35
<b>Maintenance</b> .....	48
Instruction for opening the casing and performing an internal inspection.....	48
General comments .....	49
Cleaning the primary exchanger .....	49
Operational test.....	49
Draining procedures .....	51
Information for the user.....	50
Data Plate Symbol.....	51

### Avvertenze per l'installatore

L'installazione e la prima accensione della caldaia devono essere effettuate da personale qualificato in conformità alle normative nazionali di installazione in vigore e ad eventuali prescrizioni delle autorità locali e di enti preposti alla salute pubblica.

Dopo l'installazione della caldaia, l'installatore deve consegnare la dichiarazione di conformità ed il libretto d'uso all'utente finale, ed informarlo sul funzionamento della caldaia e sui dispositivi di sicurezza.

Questo apparecchio serve a produrre acqua calda per uso domestico.

Deve essere allacciato ad un impianto di riscaldamento ed a una rete di distribuzione di acqua calda sanitaria compatibilmente alle sue prestazioni ed alla sua potenza.

È vietata l'utilizzazione per scopi diversi da quanto specificato. Il costruttore non è considerato responsabile per eventuali danni derivanti da usi impropri, erronei ed irragionevoli o da un mancato rispetto delle istruzioni riportate sul presente libretto.

L'installazione, la manutenzione e qualsiasi altro intervento devono essere effettuate nel rispetto delle norme vigenti e delle indicazioni fornite dal costruttore.

Un'errata installazione può causare danni a persone, animali e cose per i quali l'azienda costruttrice non è responsabile.

La caldaia viene fornita in un imballo di cartone, dopo aver tolto l'imballo assicurarsi dell'integrità dell'apparecchio e della completezza della fornitura. In caso di non rispondenza rivolgersi al fornitore.

Gli elementi di imballaggio (graffe, sacchetti in plastica, polistirolo espanso, ecc.) non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto fonti di pericolo.

In caso di guasto e/o cattivo funzionamento spegnere l'apparecchio, chiudere il rubinetto del gas e non tentare di ripararlo ma rivolgersi a personale qualificato.

Prima di ogni intervento di manutenzione/riparazione nella caldaia è necessario togliere l'alimentazione elettrica portando l'interruttore bipolare esterno alla caldaia in posizione "OFF".

Eventuali riparazioni, effettuate utilizzando esclusivamente ricambi originali, devono essere eseguite solamente da tecnici qualificati. Il mancato rispetto di quanto sopra può compromettere la sicurezza dell'apparecchio e fa decadere ogni responsabilità del costruttore.

Nel caso di lavori o manutenzioni di strutture poste nelle vicinanze dei condotti o dei dispositivi di scarico dei fumi e loro accessori, mettere fuori servizio l'apparecchio portando l'interruttore esterno bipolare in posizione OFF e chiudendo il rubinetto del gas.

A lavori ultimati far verificare l'efficienza dei condotti e dei dispositivi da personale tecnico qualificato.

Per la pulizia delle parti esterne spegnere la caldaia e portare l'interruttore esterno in posizione "OFF".

Effettuare la pulizia con un panno umido imbevuto di acqua saponata.

Non utilizzare detersivi aggressivi, insetticidi o prodotti tossici. Il rispetto delle norme vigenti permette un funzionamento sicuro, ecologico e a risparmio energetico.

Nel caso di uso di kit od optional si dovranno utilizzare solo quelli originali.

*Conforme al DM 174 del 06-04-2004 in attuazione della Direttiva Europea 98/83 CE relativa alla qualità delle acque*

### Marcatura CE

Il marchio CE garantisce la rispondenza dell'apparecchio alle seguenti direttive:

- **2009/142/CEE**- relativa agli apparecchi a gas
- **2004/108/EC** - relativa alla compatibilità elettromagnetica
- **92/42/CEE** - relativa al rendimento energetico
- **2006/95/EC** - relativa alla sicurezza elettrica

### Advice for the installer

The installation and first ignition of the boiler must be performed by qualified personnel in compliance with current national regulations regarding installation, and in conformity with any requirements established by local authorities and public health organisations.

After the boiler has been installed, the installer must ensure that the end user receives the declaration of conformity and the operating manual, and should provide all necessary information as to how the boiler and the safety devices should be handled.

This appliance is designed to produce hot water for domestic use.

It should be connected to a heating system and a distribution network for domestic hot water, both of which must be compatible with its performance and power levels.

The use of the appliance for purposes other than those specified is strictly forbidden. The manufacturer cannot be held responsible for any damage caused by improper, incorrect and unreasonable use of the appliance or by the failure to comply with the instructions given in this manual.

Installation, maintenance and all other interventions must be carried out in full conformity with the governing legal regulations and the instructions provided by the manufacturer. Incorrect installation can harm persons, animals and possessions; the manufacturing company shall not be held responsible for any damage caused as a result. The boiler is delivered in a carton. Once you have removed all the packaging, make sure the appliance is intact and that no parts are missing. If this is not the case, please contact your supplier.

Keep all packaging material (clips, plastic bags, polystyrene foam, etc.) out of reach of children as it may present a potential hazard.

In the event of a fault and/or malfunction, turn the appliance off, turn off the gas cock and do not attempt to repair it yourself. Contact a qualified professional instead.

Before any maintenance or repair work is performed on the boiler, make sure you have disconnected it from the electricity supply by switching the external bipolar switch to the "OFF" position and removing the fuse.

All repairs, which should only be performed using original spare parts, should be carried out by a qualified professional. Failure to comply with the above instructions could compromise the safety of the appliance and invalidate all liability on the part of the manufacturer.

In the event of any maintenance or other structural work in the immediate vicinity of the ducts or flue gas exhaust devices and their accessories, switch the appliance off by switching the external bipolar switch to the "OFF" position and shutting off the gas control valve. When the work has been completed, ask a qualified technician to check the efficiency of the ducting and the devices.

Turn the boiler off and turn the external switch "OFF" to clean the exterior parts of the appliance.

Clean using a cloth dampened with soapy water. Do not use aggressive detergents, insecticides or toxic products. If the appliance is used in full compliance with current legislation, it will operate in a safe, environmentally-friendly and cost-efficient manner.

If using kits or optional extras, make sure they are authentic.

### CE labelling

The CE mark guarantees that the appliance conforms to the following directives:

- **2009/142/CEE** relating to gas appliances
- **2004/108/CEE** relating to electromagnetic compatibility
- **92/42/CEE** relating to energy efficiency
- **2006/95/CEE** relating to electrical safety

**Norme di sicurezza**

*Legenda simboli:*

- ⚠ *Il mancato rispetto dell'avvertenza comporta rischio di lesioni, in determinate circostanze anche mortali, per le persone*
- ⚠ *Il mancato rispetto dell'avvertenza comporta rischio di danneggiamenti, in determinate circostanze anche gravi, per oggetti, piante o animali*
- ⚠ **Installare l'apparecchio su parete solida, non soggetta a vibrazioni.**  
Rumorosità durante il funzionamento.
- ⚠ **Non danneggiare, nel forare la parete, cavi elettrici o tubazioni preesistenti.**
- ⚠ Folgorazione per contatto con conduttori sotto tensione. Esplosioni, incendi o intossicazioni per perdita gas dalle tubazioni danneggiate. Danneggiamento impianti preesistenti. Allagamenti per perdita acqua dalle tubazioni danneggiate.
- ⚠ **Eseguire i collegamenti elettrici con conduttori di sezione adeguata.**
- ⚠ Incendio per surriscaldamento dovuto al passaggio di corrente elettrica in cavi sottodimensionati.
- ⚠ **Proteggere tubi e cavi di collegamento in modo da evitare il loro danneggiamento.**
- ⚠ Folgorazione per contatto con conduttori sotto tensione. Esplosioni, incendi o intossicazioni per perdita gas dalle tubazioni danneggiate. Allagamenti per perdita acqua dalle tubazioni danneggiate.
- ⚠ **Assicurarsi che l'ambiente di installazione e gli impianti a cui deve connettersi l'apparecchiatura siano conformi alle normative vigenti.**
- ⚠ Folgorazione per contatto con conduttori sotto tensione incorrettamente installati.
- ⚠ Danneggiamento dell'apparecchio per condizioni di funzionamento improprie.
- ⚠ **Adoperare utensili ed attrezzature manuali adeguati all'uso (in particolare assicurarsi che l'utensile non sia deteriorato e che il manico sia integro e correttamente fissato), utilizzarli correttamente, assicurarli da eventuale caduta dall'alto, riporli dopo l'uso.**
- ⚠ Lesioni personali per proiezione di schegge o frammenti, inalazione polveri, urti, tagli, punture, abrasioni. Danneggiamento dell'apparecchio o di oggetti circostanti per proiezione di schegge, colpi, incisioni.
- ⚠ **Adoperare attrezzature elettriche adeguate all'uso (in particolare assicurarsi che il cavo e la spina di alimentazione siano integri e che le parti dotate di moto rotativo o alternativo siano correttamente fissate), utilizzarle correttamente, non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione, assicurarle da eventuale caduta dall'alto, scollegare e riporle dopo l'uso.**
- ⚠ Lesioni personali per proiezione di schegge o frammenti, inalazione polveri, urti, tagli, punture, abrasioni, rumore, vibrazioni. Danneggiamento dell'apparecchio o di oggetti circostanti per proiezione di schegge, colpi, incisioni.
- ⚠ **Assicurarsi che le scale portatili siano stabilmente appoggiate, che siano appropriatamente resistenti, che i gradini siano integri e non scivolosi, che non vengano spostate con qualcuno sopra, che qualcuno vigili.**
- ⚠ Lesioni personali per la caduta dall'alto o per cesoiamento (scale doppie).
- ⚠ **Assicurarsi che le scale a castello siano stabilmente appoggiate, che siano appropriatamente resistenti, che i gradini siano integri e non scivolosi, che abbiano mancorrenti lungo la rampa e parapetti sul pianerottolo.**
- ⚠ Lesioni personali per la caduta dall'alto.
- ⚠ **Assicurarsi, durante i lavori eseguiti in quota (in genere con dislivello superiore a due metri), che siano adottati parapetti perimetrali nella zona di lavoro o imbragature individuali atti a prevenire la caduta, che lo spazio percorso durante l'eventuale caduta sia libero da ostacoli pericolosi, che l'eventuale impatto sia attutito da superfici di arresto semirigide o deformabili.**
- ⚠ Lesioni personali per la caduta dall'alto.
- ⚠ **Assicurarsi che il luogo di lavoro abbia adeguate condizioni igienico sanitarie in riferimento all'illuminazione, all'aerazione, alla solidità.**
- ⚠ Lesioni personali per urti, inciampi, ecc.
- ⚠ **Proteggere con adeguato materiale l'apparecchio e le aree in prossimità del luogo di lavoro.**
- ⚠ Danneggiamento dell'apparecchio o di oggetti circostanti per proiezione di schegge, colpi, incisioni.
- ⚠ **Movimentare l'apparecchio con le dovute protezioni e con la dovuta cautela.**
- ⚠ Danneggiamento dell'apparecchio o di oggetti circostanti per urti, colpi, incisioni, schiacciamento.
- ⚠ **Indossare, durante le lavorazioni, gli indumenti e gli equipaggiamenti protettivi individuali.**
- ⚠ Lesioni personali per folgorazione, proiezione di schegge o frammenti, inalazioni polveri, urti, tagli, punture, abrasioni, rumore, vibrazioni.
- ⚠ **Organizzare la dislocazione del materiale e delle attrezzature in modo da rendere agevole e sicura la movimentazione, evitando cataste che possano essere soggette a cedimenti o crolli.**
- ⚠ Danneggiamento dell'apparecchio o di oggetti circostanti per urti, colpi, incisioni, schiacciamento.
- ⚠ **Le operazioni all'interno dell'apparecchio devono essere eseguite con la cautela necessaria ad evitare bruschi contatti con parti acuminatae.**
- ⚠ Lesioni personali per tagli, punture, abrasioni.
- ⚠ **Ripristinare tutte le funzioni di sicurezza e controllo interessate da un intervento sull'apparecchio ed accertarne la funzionalità prima della rimessa in servizio.**
- ⚠ Esplosioni, incendi o intossicazioni per perdita gas o per incorretto scarico fumi.
- ⚠ Danneggiamento o blocco dell'apparecchio per funzionamento fuori controllo.
- ⚠ **Svuotare i componenti che potrebbero contenere acqua calda, attivando eventuali sfii, prima della loro manipolazione.**
- ⚠ Lesioni personali per ustioni.
- ⚠ **Effettuare la disincrostazione da calcare di componenti attenendosi a quanto specificato nella scheda di sicurezza del prodotto usato, aerando l'ambiente, indossando indumenti protettivi, evitando miscele di prodotti diversi, proteggendo l'apparecchio e gli oggetti circostanti.**
- ⚠ Lesioni personali per contatto di pelle o occhi con sostanze acide, inalazione o ingestione di agenti chimici nocivi. Danneggiamento dell'apparecchio o di oggetti circostanti per corrosione da sostanze acide.
- ⚠ **Nel caso si avverta odore di bruciato o si veda del fumo fuoriuscire dall'apparecchio, togliere l'alimentazione elettrica, aprire le finestre ed avvisare il tecnico.**
- ⚠ Lesioni personali per ustioni, inalazione fumi, intossicazione.


**Safety regulations**

Key to symbols:

- ⚠ Failure to comply with this warning implies the risk of personal injury, in some circumstances even fatal
- ⚠ Failure to comply with this warning implies the risk of damage, in some circumstances even serious, to property, plants or animals.
- ⚠ **Install the appliance on a solid wall which is not subject to vibration.**  
Noisiness during operation.
- ⚠ **When drilling holes in the wall for installation purposes, take care not to damage any electrical wiring or existing piping.**
- ⚠ Electrocutation caused by contact with live wires. Explosions, fires or asphyxiation caused by gas leaking from damaged piping. Damage to existing installations. Flooding caused by water leaking from damaged piping.
- ⚠ **Perform all electrical connections using wires which have a suitable section.**
- ⚠ Fire caused by overheating due to electrical current passing through undersized cables.
- ⚠ **Protect all connection pipes and wires in order to prevent them from being damaged.**
- ⚠ Electrocutation caused by contact with live wires. Explosions, fires or asphyxiation caused by gas leaking from damaged piping. Flooding caused by water leaking from damaged piping.
- ⚠ **Make sure the installation site and any systems to which the appliance must be connected comply with the applicable norms in force.**
- ⚠ Electrocutation caused by contact with live wires which have been installed incorrectly.
- ⚠ Damage to the appliance caused by improper operating conditions.
- ⚠ **Use suitable manual tools and equipment (make sure in particular that the tool is not worn out and that its handle is fixed properly); use them correctly and make sure they do not fall from a height. Replace them once you have finished using them.**
- ⚠ Personal injury from the falling splinters or fragments, inhalation of dust, shocks, cuts, pricks and abrasions. Damage to the appliance or surrounding objects caused by falling splinters, knocks and incisions.
- ⚠ **Use electrical equipment suitable for its intended use (in particular, make sure that the power supply cable and plug are intact and that the parts featuring rotary or reciprocating motions are fastened correctly); use this equipment correctly; do not obstruct passageways with the power supply cable, make sure no equipment could fall from a height. Disconnect it and replace it safely after use.**
- ⚠ Personal injury caused by falling splinters or fragments, inhalation of dust, knocks, cuts, puncture wounds, abrasions, noise and vibration. Damage to the appliance or surrounding objects caused by falling splinters, knocks and incisions.
- ⚠ **Make sure any portable ladders are positioned securely, that they are suitably strong and that the steps are intact and not slippery and do not wobble when someone climbs them. Ensure someone provides supervision at all times.**
- ⚠ Personal injury caused by falling from a height or cuts (stepladders shutting accidentally).
- ⚠ **Make sure any rolling ladders are positioned securely, that they are suitably strong, that the steps are intact and not slippery and that the ladders are fitted with handrails on either side of the ladder and parapets on the landing.**
- ⚠ Personal injury caused by falling from a height.
- ⚠ **During all work carried out at a certain height (generally with a difference in height of more than two metres), make sure that parapets are used to surround the work area or that individual harnesses are used to prevent falls. The space where any accidental fall may occur should be free from dangerous obstacles, and any impact upon falling should be cushioned by semi-rigid or deformable surfaces.**
- ⚠ Personal injury caused by falling from a height.
- ⚠ **Make sure the workplace has suitable hygiene and sanitary conditions in terms of lighting, ventilation and solidity of the structures.**
- ⚠ Personal injury caused by knocks, stumbling etc.
- ⚠ **Protect the appliance and all areas in the vicinity of the work place using suitable material.**
- ⚠ Damage to the appliance or surrounding objects caused by falling splinters, knocks and incisions.
- ⚠ **Handle the appliance with suitable protection and with care.**
- ⚠ Damage to the appliance or surrounding objects from shocks, knocks, incisions and squashing.
- ⚠ **During all work procedures, wear individual protective clothing and equipment.**
- ⚠ Personal injury caused by electrocutation, falling splinters or fragments, inhalation of dust, shocks, cuts, puncture wounds, abrasions, noise and vibration.
- ⚠ **Place all debris and equipment in such a way as to make movement easy and safe, avoiding the formation of any piles which could yield or collapse.**
- ⚠ Damage to the appliance or surrounding objects from shocks, knocks, incisions and squashing.
- ⚠ **All operations inside the appliance must be performed with the necessary caution in order to avoid abrupt contact with sharp parts.**
- ⚠ Personal injury caused by cuts, puncture wounds and abrasions.
- ⚠ **Reset all the safety and control functions affected by any work performed on the appliance and make sure they operate correctly before restarting the appliance.**
- ⚠ Explosions, fires or asphyxiation caused by gas leaks or an incorrect flue gas exhaust.
- ⚠ Damage or shutdown of the appliance caused by out-of-control operation.
- ⚠ **Before handling, empty all components that may contain hot water, carrying out any bleeding if necessary.**
- ⚠ Personal injury caused by burns.
- ⚠ **Descalc the components, in accordance with the instructions provided on the safety data sheet of the product used, airing the room, wearing protective clothing, avoid mixing different products, and protect the appliance and surrounding objects.**
- ⚠ Personal injury caused by acidic substances coming into contact with skin or eyes; inhaling or swallowing harmful chemical agents. Damage to the appliance or surrounding objects due to corrosion caused by acidic substances.
- ⚠ **If you detect a smell of burning or smoke, keep clear of the appliance, disconnect it from the electricity supply, open all windows and contact the technician.**
- ⚠ Personal injury caused by burns, smoke inhalation, asphyxiation.

Pannello comandi

Control Panel

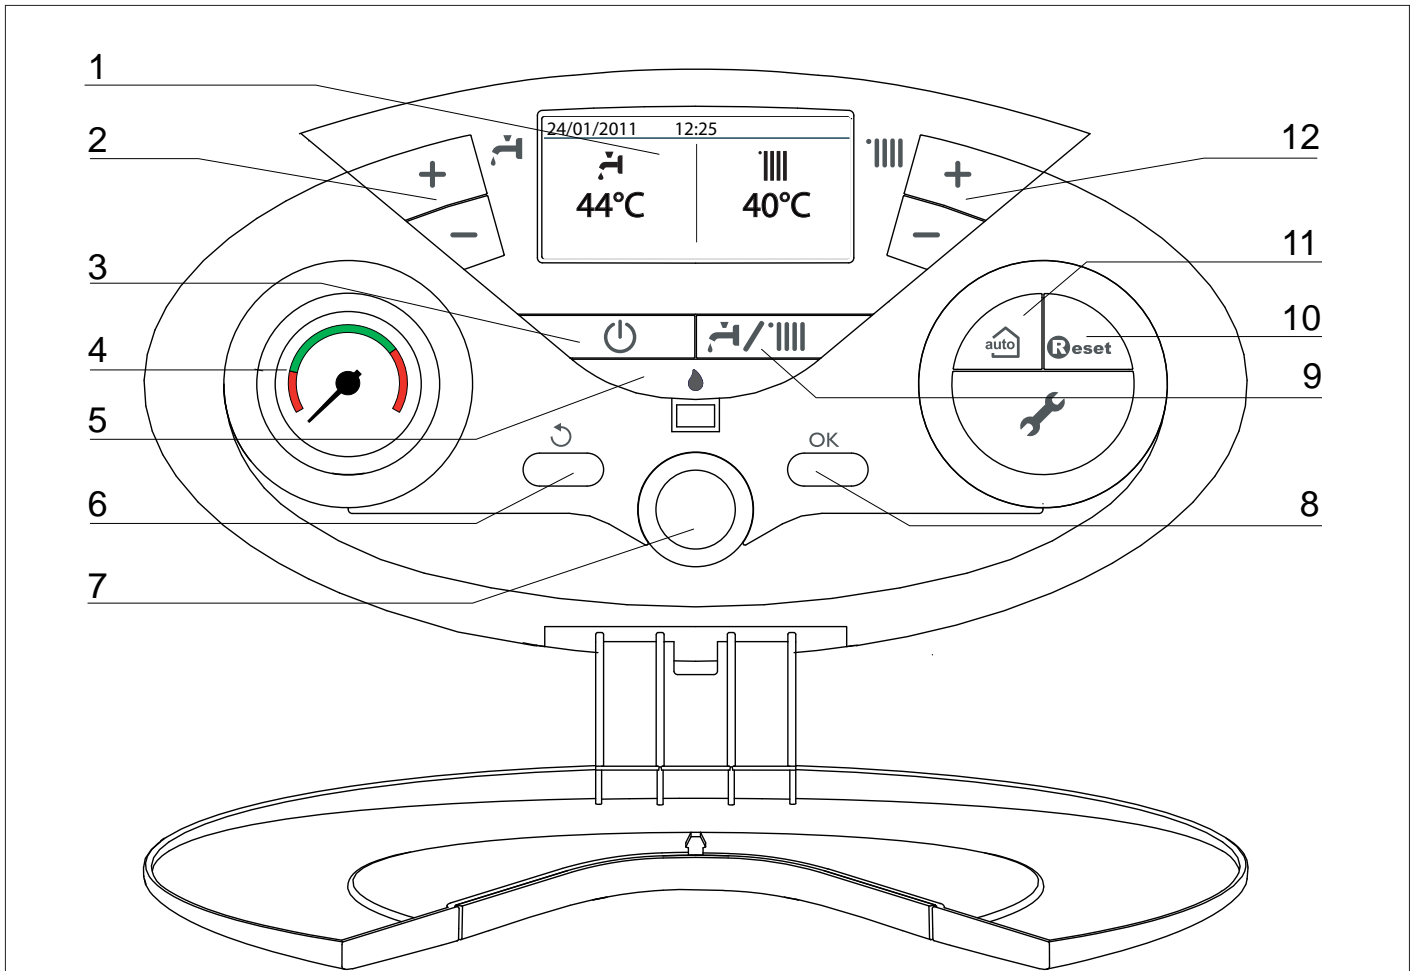


Legenda:

1. Display
2. Tasti +/- regolazione temperatura acqua sanitaria
3. Tasto ON/OFF
4. Idrometro
5. Led blu - segnalazione presenza fiamma
6. Tasto ESC (Back)
7. "Encoder" programmazione
8. Tasto OK
9. Tasto Mode  
Selezione modalità di funzionamento caldaia)
10. Tasto RESET
11. Tasto AUTO (Attivazione Termoregolazione)
12. Tasti +/- regolazione temperatura riscaldamento

Legenda:


1. Display
2. Domestic Hot Water adjustment button +/-
3. ON/OFF button
4. Pressure gauge
5. Flame detected Blue LED
6. Esc button (Back)
7. "encoder" programming knob
8. Ok button *programming key*
9. MODE button  
(Operation mode selection summer/winter)
10. RESET button
11. Auto button (To activate Thermoregulation)
12. Heating temperature adjustment button +/-

Display

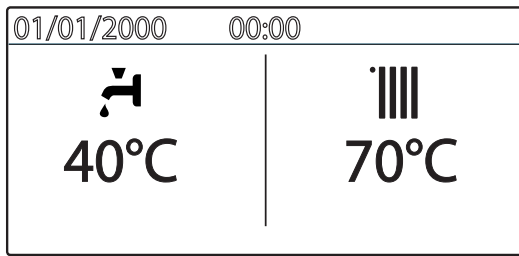

Caldaia base - Boiler base

Display

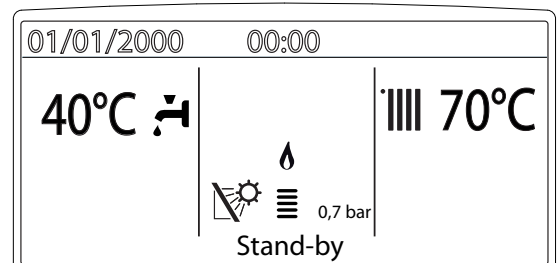

Caldaia completa - Boiler complete



Modalità riscaldamento Temperatura impostata	 XX °C	Heating operation set C.H. set temperature
Modalità riscaldamento attivo Temperatura di mandata impianto	 XX °C	Heating operation active C.H. send temperature
Modalità sanitario Temperatura impostata	 XX °C	Modalità sanitario D.H.W. set temperature
Modalità sanitario attivo Temperatura impostata	 XX °C	Modalità sanitario attivo D.H.W. temperature
Temperatura esterna (attivo con sonda esterna collegata - option)	 XX °C	External temperature (°C) (only with external sensor connected)
Segnalazione errori con indicazione codice e descrizione	 ALERT	Error code signals The display show the code and description
Funzione AUTO attivata	 auto	AUTO function activated
Funzione Comfort attivata	COMFORT	Hot Water Comfort activated
Sonda solare collegata (optional)		Solar temperature probe connected (optional)
Segnalazione presenza fiamma con indicazione potenza utilizzata (modalità display - caldaia completa)	 	Flame detected with indication of power used or indication (set display - boiler complete)
Pressione impianto - bar (modalità display - caldaia completa)	1.3 bar	Digital pressure gauge (set display - boiler complete)
Testo descrittivo (modalità display - caldaia completa)	Riscaldamento Central Heating	Scrolling text displaying operation as information (set display - boiler complete)

Vista complessiva

Overall view

GENUS PREMIUM EVO

GENUS PREMIUM EVO SYSTEM

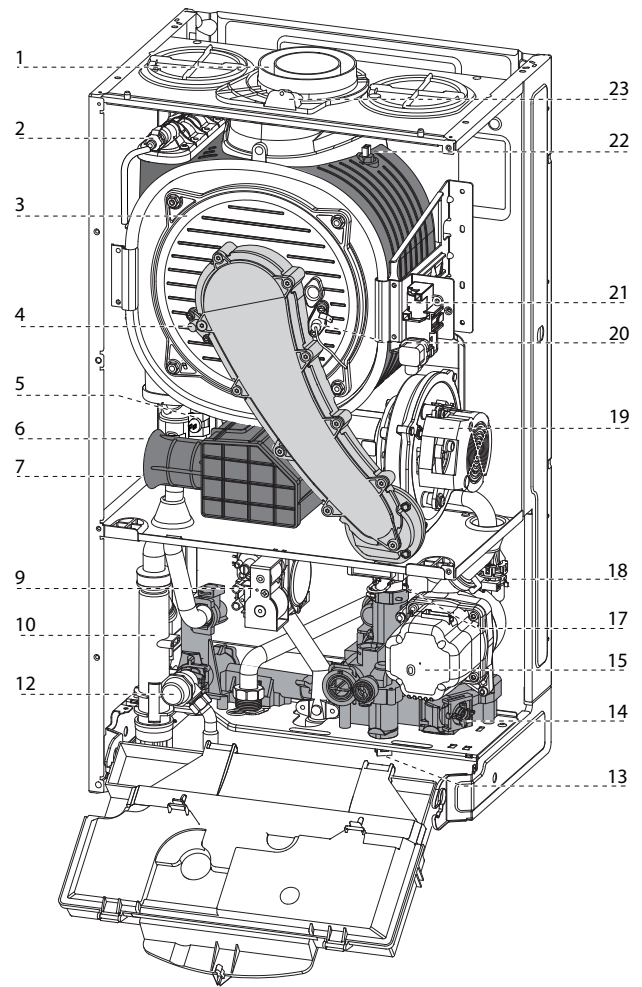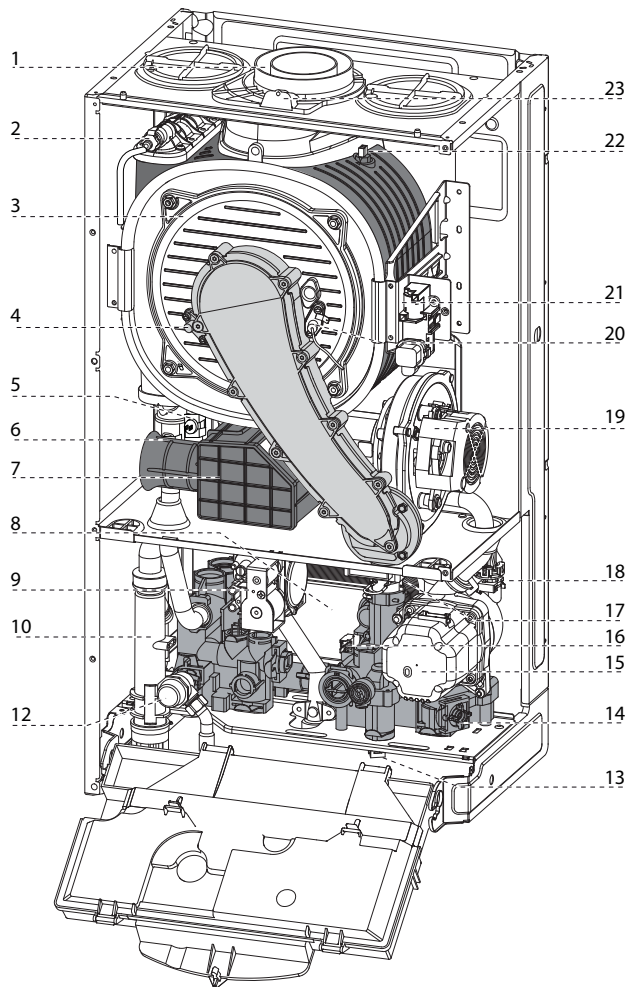

Legenda


1. Collettore scarico fumi
2. Valvola sfogo aria
3. Scambiatore primario
4. Elettrodo di rilevazione fiamma
5. Sonda ritorno riscaldamento
6. Sonda mandata riscaldamento
7. Silenziatore  
Verde - GENUS PREMIUM EVO SYSTEM 18  
Nero - GENUS PREMIUM EVO /SYSTEM 24/30/35
8. Scambiatore sanitario
9. Valvola gas
10. Sifone
12. Valvola di sicurezza 3 bar
13. Rubinetto di riempimento
14. Filtro circuito riscaldamento
15. Circolatore modulante con desareatore
16. Flussimetro sanitario
17. Valvola deviatrice motorizzata
18. Sensore di pressione
19. Ventilatore modulante
20. Elettrodo di accensione
21. Accenditore
22. Termofusibile
23. Prese analisi fumi

Legend:

1. Flue connector
2. Manual air vent
3. Main heat exchanger
4. Detection electrode
5. C.H. return temperature probe
6. C.H. Flow temperature probe
7. Silencer  
Green - GENUS PREMIUM EVO SYSTEM 18  
Black - GENUS PREMIUM EVO /SYSTEM 24/30/35
8. Secondary heat exchanger
9. Gas valve
10. Condensate trap
12. C.H. pressure relief valve
13. Filling valve
14. C.H. circuit filter
15. Circulation Pump (Modulating) with air release valve
16. D.H.W. flow switch
17. Diverter valve
18. Water pressure sensor
19. Modulating fan
20. Ignition electrodes
21. Ignitor
22. Thermal fuse
23. Combustion analysis test point

Dimensioni caldaia


Overall Dimensions

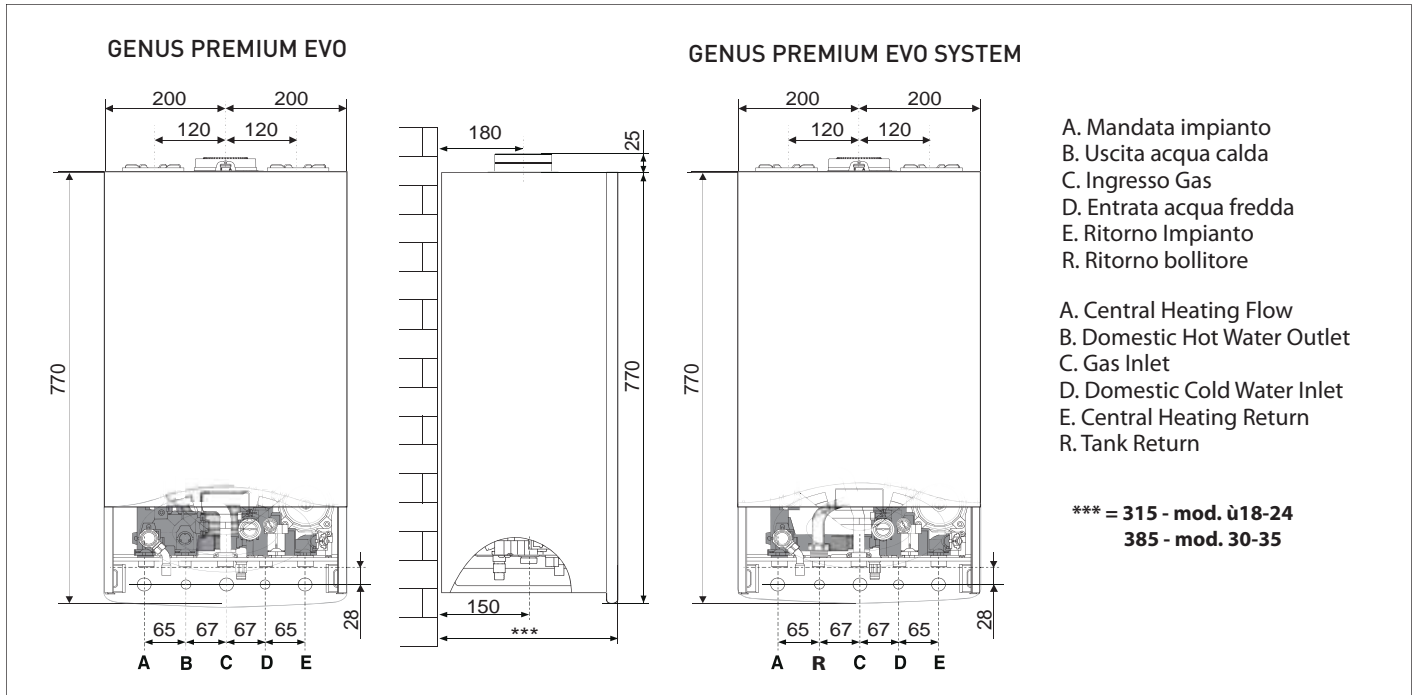

Distanze minime per l'installazione

Per permettere un agevole svolgimento delle operazioni di manutenzione della caldaia è necessario rispettare un'adeguata distanza nell'installazione.

Posizionare la caldaia secondo le regole della buona tecnica utilizzando una livella a bolla.

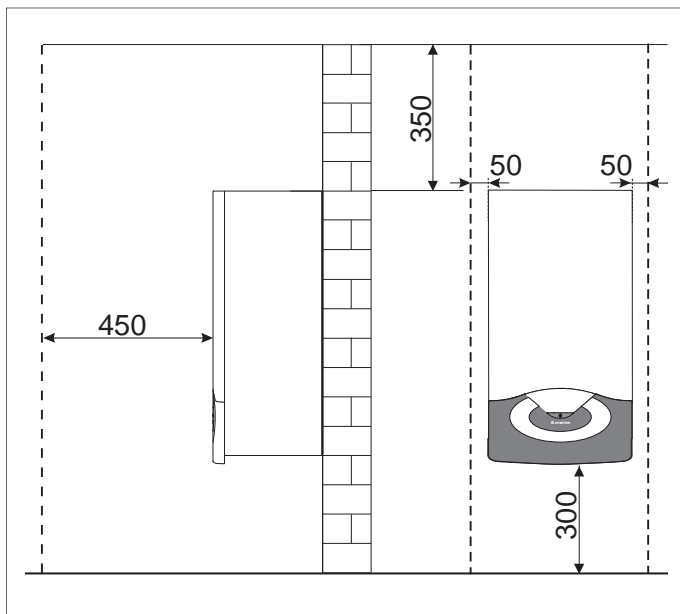


Minimum clearances

In order to allow easy access to the boiler for maintenance operations, The boiler must be installed in accordance with the clearances stated below.

Dima Installazione

Template

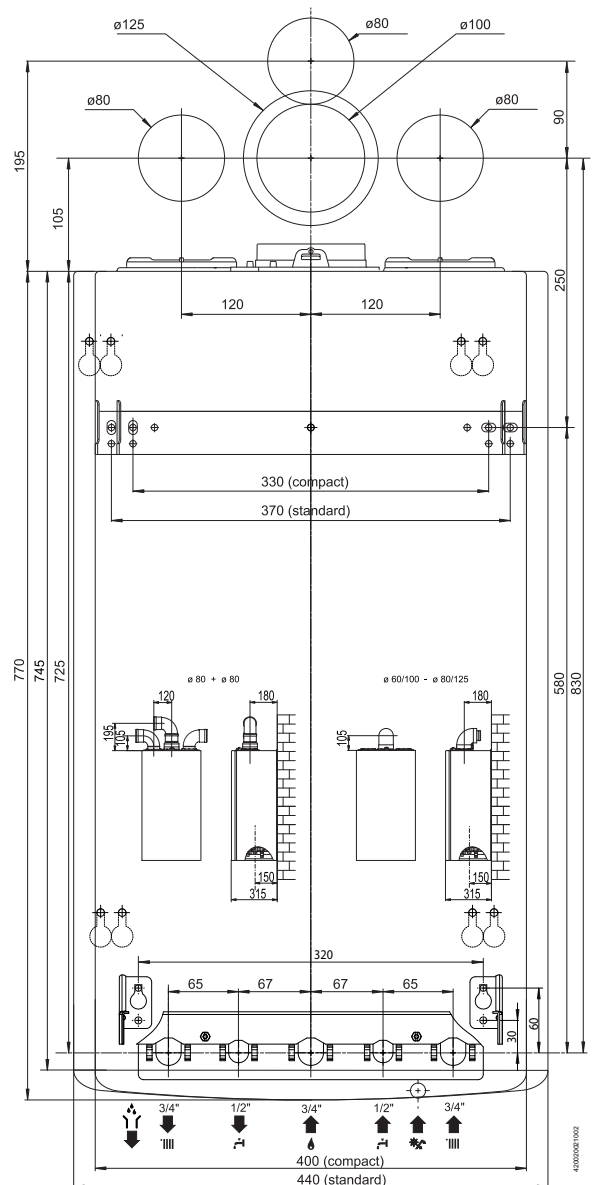



Dati tecnici

			24	30	35
NOTE GEN.	Modello: <b>GENUS PREMIUM EVO</b>				
	Certificazione CE (pin)		0085CL0440		
	Tipo caldaia		C13(X)-C23-C33(X)-C43(X)-C53(X)-C63(X)C83(X)-C93(X) B23-B23P-B33		
PRESTAZIONI ENERGETICHE	Portata termica nominale in riscaldamento max/min (Hi) Qn	kW	22/2,5	28,0/3,0	31/3,5
	Portata termica nominale in riscaldamento max/min (Hs) Qn	kW	24,4/2,8	31,1/3,3	34,4/3,9
	Portata termica nominale in sanitario max/min (Hi) Qn	kW	26/2,5	30,0/3,0	34,5/3,5
	Portata termica nominale in sanitario max/min (Hs) Qn	kW	28,9/2,8	33,3/3,3	38,3/3,9
	Potenza termica riscaldamento max/min (80°C-60°C) Pn	kW	21,5/2,4	27,4/2,9	30,3/3,4
	Potenza termica max/min (50°C-30°C) Pn	kW	23,4/2,6	29,7/3,1	33/3,6
	Potenza termica max/min sanitario Pn	kW	25,4/2,4	29,3/2,9	33,7/3,4
	Rendimento di combustione (ai fumi)	%	98,0	98,0	97,9
	Rendimento alla portata termica nominale (60/80°C) Hi/Hs	%	97,8/88	97,7/88	97,7/88
	Rendimento alla portata termica nominale (30/50°C) Hi/Hs	%	106,2/95,7	106,2/95,6	106,5/95,9
	Rendimento al 30 % a 30°C (condensation) Hi/Hs	%	108,1/97,3	108/97,3	108/97,3
	Rendimento al 30 % a 47°C Hi/Hs	%	97,8/88,1	97,8/88,1	97,8/88,1
	Rendimento al minimo (60/80°C) Hi/Hs	%	97,8/88,1	97,8/88	97,7/88
	Stelle di rendimento (dir. 92/42/EEC)	stars	****	****	****
	Rating Sedbuk	class	A/90,1	A/90,1	A/90,1
	Massima perdita di calore al mantello (ΔT = 50°C)	%			
	Perdite al camino bruciatore funzionante	%	1,9	2,0	2,0
EMISSIONI	Prevalenza residua di evacuazione	Pa	100	90	100
	Classe Nox	class	5	5	5
	Temperatura fumi (G20) (80°C-60°C)	°C	62	62	63
	Contenuto di CO <sub>2</sub> (G20) (80°C-60°C)	%	9,3	9,3	9,3
	Contenuto di CO (0%O <sub>2</sub> ) (80°C-60°C)	ppm	143	134	99
	Contenuto di O <sub>2</sub> (G20) (80°C-60°C)	%	4,0	4,0	4,0
	Portata massima fumi (G20) (80°C-60°C)	Kg/h	41,6	48,0	55,2
	Eccesso d'aria (80°C-60°C)	%	23	23	23
CIRCUITO RISCALDAMENTO	Pressione di precarica vaso di espansione	bar	1	1	1
	Pressione massima di riscaldamento	bar	3	3	3
	Capacità vaso di espansione	l	8	8	8
	Temperatura di riscaldamento min/max (range alte temperature)	°C	35/ 82	35/ 82	35/ 82
	Temperatura di riscaldamento min/max (range basse temperature)	°C	20/ 45	20/ 45	20/ 45
CIRCUITO SANITARIO	Temperatura sanitario min/max	°C	36/60	36/60	36/60
	Portata specifica in sanitario (10 min. con ΔT=30°C)	l/min	12,2	14,1	16,0
	Quantità istantanea di acqua calda ΔT=25°C	l/min	14,6	16,8	19,3
	Quantità istantanea di acqua calda ΔT=35°C	l/min	10,4	12,0	13,8
	Stelle comfort sanitario (EN13203)	stars	***	***	***
	Prelievo minimo di acqua calda	l/min	<2	<2	<2
DATI ELETR. AMB.	Pressione acqua sanitaria max/min	bar	7/0,3	7/0,3	7/0,3
	Tensione/frequenza di alimentazione	V/Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50
	Potenza elettrica assorbita totale	W	78	83	83
	Temperatura ambiente minima di utilizzo	°C	5	5	5
	Gradi di protezione impianto elettrico	IP	X5D	X5D	X5D
Peso	kg	35	35	36	

Technical Data

			24	30	35
GENERAL	Model: <b>GENUS PREMIUM EVO</b>				
	CE Certification (pin)		0085CL0440		
	Boiler type		C13(X)-C23-C33(X)-C43(X)-C53(X)-C63(X) C83(X)-C93(X) B23-B23P-B33		
POWER SPECIFICATIONS	Max/min nominal calorific flow rate (Pci) ..... Qn	kW	22/2,5	28/3	31/3,5
	Max/min nominal calorific flow rate (Pcs) ..... Qn	kW	24,4/2,8	31,1/3,3	34,4/3,9
	Domestic hot water max/min nominal calorific flow rate (Pci) ..... Qn	kW	26/2,5	30/3	34,5/3,5
	Domestic hot water max/min nominal calorific flow rate (Pcs)..... Qn	kW	28,9/2,8	33,3/3,3	38,3/3,9
	Max/min power output (80°C-60°C)..... Pn	kW	21,5/2,4	27,4/2,9	30,3/3,4
	Max/min power output (50°C-30°C) ..... Pn	kW	23,4/2,6	29,7/3,1	33/3,6
	Domestic hot water max/min power output ..... Pn	kW	25,4/2,4	29,3/2,9	33,7/3,4
	Combustion efficiency (of flue gas)	%	98,0	98,0	97,9
	Nominal calorific flow rate efficiency (60/80°C) Hi/Hs	%	97,8/88	97,7/88	97,7/88
	Nominal calorific flow rate efficiency (30/50°C) (condensation) Hi/Hs	%	106,2/95,7	106,2/95,6	106,5/95,9
	Efficiency at 30% at 30°C (condensation) Hi/Hs	%	108,1/97,3	108/97,3	108/97,3
	Efficiency at 30% at 47°C Hi/Hs	%	97,8/88,1	97,8/88,1	97,8/88,1
	Minimum calorific flow rate efficiency (60/80°C) Hi/Hs	%	97,8/88,1	97,8/88	97,7/88
	Efficiency rating (dir. 92/42/EEC)	stars	****	****	****
	Sedbuk class	class	A/90,1	A/90,1	A/90,1
	Loss when stopped (ΔT = 50°C)	%			
	Loss of burner gas when operating	%	1,9	2,0	2,0
	EMISSIONS	Available air pressure	Pa	100	90
NoX class		class	5	5	5
Flue gas temperature (G20) (80°C-60°C)		°C	62	62	63
CO2 content (G20) (80°C-60°C)		%	9,3	9,3	9,3
CO content (0%O2) (80°C-60°C)		ppm	143	134	99
O2 content (G20) (80°C-60°C)		%	4,0	4,0	4,0
Maximum flue gas flow (G20) (80°C-60°C)		Kg/h	41,6	48,0	55,2
Excess air (80°C-60°C)		%	23	23	23
HEATING CIRCUIT	Expansion chamber inflation pressure	bar	1	1	1
	Maximum heating pressure	bar	3	3	3
	Expansion chamber capacity	l	8	8	8
	Min/max heating temperature (high temperature range)	°C	35/ 82	35/ 82	35/ 82
	Min/max heating temperature (low temperature range)	°C	20/ 45	20/ 45	20/ 45
DOMESTIC HOT WATER CIRCUIT	Domestic hot water max/min temperature	°C	36/60	36/60	36/60
	Specific flow rate of domestic hot water (ΔT=30°C)	l/min	12,2	14,1	16,0
	Quantity of hot water ΔT=25°C	l/min	14,6	16,8	19,3
	Quantity of hot water ΔT=35°C	l/min	10,4	12,0	13,8
	Hot water comfort rating (EN13203)	stars	***	***	***
	Hot water minimum flow rate	l/min	<2	<2	<2
	Domestic hot water max/min pressure	bar	7/0,3	7/0,3	7/0,3
ELECTRICAL	Power supply frequency/voltage	V/Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50
	Total electrical power absorbed	W	78	83	83
	Minimum ambient temperature for use	°C	5	5	5
	Protection level for the electrical appliance	IP	X5D	X5D	X5D
	Weight	kg	35	35	36

Dati tecnici

			12	18	24	30	35
NOTE GEN.	Modello: <b>GENUS PREMIUM EVO SYSTEM</b>						
	Certificazione CE (pin)		0085CL0440				
	Tipo caldaia		C13(X)-C23-C33(X)-C43(X)-C53(X)-C63(X)C83(X)-C93(X) B23-B23P-B33				
PRESTAZIONI ENERGETICHE	Portata termica nominale in riscaldamento max/min (Hi) Qn	kW	12,0/3,0	18,0/4,5	22,0/2,5	28,0/3,0	31,0/3,5
	Portata termica nominale in riscaldamento max/min (Hs) Qn	kW	13,3/3,3	20,0/5,0	24,4/2,8	31,1/3,3	34,4/3,9
	Portata termica nominale in sanitario max/min (Hi) Qn	kW	12,0/3,0	18,0/4,5	26,0/2,5	30,0/3,0	34,5/3,5
	Portata termica nominale in sanitario max/min (Hs) Qn	kW	13,3/3,3	20,0/5,0	28,9/2,8	33,3/3,3	38,3/3,9
	Potenza termica riscaldamento max/min (80°C-60°C) Pn	kW	11,7/2,9	17,6/4,4	21,5/2,4	27,4/2,9	30,3/3,4
	Potenza termica max/min (50°C-30°C) Pn	kW	12,8/3,2	19,1/4,7	23,4/2,6	29,7/3,1	33,0/3,6
	Potenza termica max/min sanitario Pn	kW	11,7/2,9	17,6/4,4	25,4/2,4	29,3/2,9	33,7/3,4
	Rendimento di combustione (ai fumi)	%	98,2	98,0	98,0	98,0	97,9
	Rendimento alla portata termica nominale (60/80°C) Hi/Hs	%	97,6/87,9	97,6/87,9	97,8/88	97,7/88	97,7/88
	Rendimento alla portata termica nominale (30/50°C) Hi/Hs	%	106,6/96	106,1/95,5	106,2/95,7	106,2/95,6	106,5/95,9
	Rendimento al 30 % a 30°C (condensation) Hi/Hs	%	107,7/97	107,7/97	108,1/97,3	108/97,3	108/97,3
	Rendimento al 30 % a 47°C Hi/Hs	%	97,7/88	97,7/88	97,8/88,1	97,8/88,1	97,8/88,1
	Rendimento al minimo (60/80°C) Hi/Hs	%	97,5/87,8	97,6/87,9	97,8/88,1	97,8/88	97,7/88
	Stelle di rendimento (dir. 92/42/EEC)	stars	****	****	****	****	****
	Rating Sedbuk	class	A/90,1	A/90,1	A/90,1	A/90,1	A/90,1
	Massima perdita di calore al mantello (ΔT = 50°C)	%					
Perdite al camino bruciatore funzionante	%	2,0	2,0	1,9	2,0	2,0	
EMISSIONI	Prevalenza residua di evacuazione	Pa	100	100	100	90	100
	Classe Nox	class	5	5	5	5	5
	Temperatura fumi (G20) (80°C-60°C)	°C	57	61	62	62	63
	Contenuto di CO <sub>2</sub> (G20) (80°C-60°C)	%	9,0	9,0	9,3	9,3	9,3
	Contenuto di CO (0%O <sub>2</sub> ) (80°C-60°C)	ppm	37	93	143	134	99
	Contenuto di O <sub>2</sub> (G20) (80°C-60°C)	%	4,5	4,5	4,0	4,0	4,0
	Portata massima fumi (G20) (80°C-60°C)	Kg/h	19,8	29,7	41,6	48,0	55,2
	Eccesso d'aria (80°C-60°C)	%	27	27	23	23	23
CIRCUITO RISCALDAMENTO	Pressione di precarica vaso di espansione	bar	1	1	1	1	1
	Pressione massima di riscaldamento	bar	3	3	3	3	3
	Capacità vaso di espansione	l	8	8	8	8	8
	Temperatura di riscaldamento min/max (range alte temperature)	°C	35/ 82	35/ 82	35/ 82	35/ 82	35/ 82
	Temperatura di riscaldamento min/max (range basse temperature)	°C	20/ 45	20/ 45	20/ 45	20/ 45	20/ 45
CIRCUITO SANITARIO	Temperatura sanitario min/max	°C	40/60	40/60	40/60	40/60	40/60
DATI ELETR. AMB.	Tensione/frequenza di alimentazione	V/Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
	Potenza elettrica assorbita totale	W	80	80	78	83	82
	Temperatura ambiente minima di utilizzo	°C	5	5	5	5	5
	Gradi di protezione impianto elettrico	IP	X5D	X5D	X5D	X5D	X5D
	Peso	kg	32	35	35	35	36

Technical Data

			12	18	24	30	35
GENERAL	Model: <b>GENUS PREMIUM EVO SYSTEM</b>						
	CE Certification (pin)		0085CL0440				
	Boiler type		C13(X)-C23-C33(X)-C43(X)-C53(X)-C63(X)C83(X)-C93(X) B23-B23P-B33				
POWER SPECIFICATIONS	Max/min nominal calorific flow rate (Pci) Qn	kW	12,0/3,0	18,0/4,5	22/2,5	28/3	31/3,5
	Max/min nominal calorific flow rate (Pcs) Qn	kW	13,3/3,3	20/5	24,4/2,8	31,1/3,3	34,4/3,9
	Domestic hot water max/min nominal calorific flow rate (Pci) Qn	kW	12,0/3,0	18/4,5	26/2,5	30/3	34,5/3,5
	Domestic hot water max/min nominal calorific flow rate (Pcs) Qn	kW	13,3/3,3	20/5	28,9/2,8	33,3/3,3	38,3/3,9
	Max/min power output (80°C-60°C) Pn	kW	11,7/2,9	17,6/4,4	21,5/2,4	27,4/2,9	30,3/3,4
	Max/min power output (50°C-30°C) Pn	kW	12,8/3,2	19,1/4,7	23,4/2,6	29,7/3,1	33/3,6
	Domestic hot water max/min power output Pn	kW	11,7/2,9	17,6/4,4	25,4/2,4	29,3/2,9	33,7/3,4
	Combustion efficiency (of flue gas)	%	98,2	98,0	98,0	98,0	97,9
	Nominal calorific flow rate efficiency (60/80°C) Hi/Hs	%	97,6/87,9	97,6/87,9	97,8/88	97,7/88	97,7/88
	Nominal calorific flow rate efficiency (30/50°C) Hi/Hs	%	106,6/96	106,1/95,5	106,2/95,7	106,2/95,6	106,5/95,9
	Efficiency at 30% at 30°C Hi/Hs	%	107,7/97	107,7/97	108,1/97,3	108/97,3	108/97,3
	Efficiency at 30% at 47°C Hi/Hs	%	97,7/88	97,7/88	97,8/88,1	97,8/88,1	97,8/88,1
	Minimum calorific flow rate efficiency (60/80°C) Hi/Hs	%	97,5/87,8	97,6/87,9	97,8/88,1	97,8/88	97,7/88
	Efficiency rating (dir. 92/42/EEC)	stars	****	****	****	****	****
	Sedbuk class	class	A/90,1	A/90,1	A/90,1	A/90,1	A/90,1
	Loss when stopped (ΔT = 50°C)	%					
	Loss of burner gas when operating	%	2,0	2,0	1,9	2,0	2,0
EMISSIONS	Available air pressure	Pa	100	100	100	90	100
	NoX class	class	5	5	5	5	5
	Flue gas temperature (G20) (80°C-60°C)	°C	57	61	62	62	63
	CO2 content (G20) (80°C-60°C)	%	9,0	9,0	9,3	9,3	9,3
	CO content (0%O2) (80°C-60°C)	ppm	37	93	143	134	99
	O2 content (G20) (80°C-60°C)	%	4,5	4,5	4,0	4,0	4,0
	Maximum flue gas flow (G20) (80°C-60°C)	Kg/h	19,8	29,7	41,6	48,0	55,2
	Excess air (80°C-60°C)	%	27	27	23	23	23
HEATING CIRCUIT	Expansion chamber inflation pressure	bar	1	1	1	1	1
	Maximum heating pressure	bar	3	3	3	3	3
	Expansion chamber capacity	l	8	6,5	6,5	6,5	6,5
	Min/max heating temperature (high temperature range)	°C	35/ 82	35/ 82	35/ 82	35/ 82	35/ 82
	Min/max heating temperature (low temperature range)	°C	20/ 45	20/ 45	20/ 45	20/ 45	20/ 45
DOMESTIC HOT WATER CIRCUIT	Domestic hot water max/min temperature	°C	40/60	40/60	40/60	40/60	40/60
ELECTRICAL	Power supply frequency/voltage	V/Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
	Total electrical power absorbed	W	80	80	78	83	82
	Minimum ambient temperature for use	°C	5	5	5	5	5
	Protection level for the electrical appliance	IP	X5D	X5D	X5D	X5D	X5D
	Weight	kg	32	35	35	35	36

### Avvertenze prima dell'installazione

La caldaia serve a riscaldare l'acqua ad una temperatura inferiore a quella di ebollizione.

Essa deve essere allacciata ad un impianto di riscaldamento e ad una rete di acqua sanitaria entrambi dimensionati in base alle sue prestazioni ed alla sua potenza.

Prima di collegare la caldaia è necessario:

- effettuare un lavaggio accurato delle tubazioni degli impianti per rimuovere eventuali residui di filettature, saldature o sporcizie che possano compromettere il corretto funzionamento della caldaia;
- verificare la predisposizione della caldaia per il funzionamento con il tipo di gas disponibile (leggere quanto riportato sull'etichetta dell'imballo e sulla targhetta caratteristiche della caldaia);
- controllare che la canna fumaria non presenti strozzature e non vi siano collegati scarichi di altri apparecchi, salvo che questa sia stata realizzata per servire più utenze secondo quanto previsto dalle Norme vigenti;
- controllare che, nel caso di raccordo su canne fumarie preesistenti, queste siano state perfettamente pulite e non presentino scorie, in quanto l'eventuale distacco delle stesse potrebbe ostruire il passaggio dei fumi, causando situazioni di pericolo;
- controllare che, nel caso di raccordo su canne fumarie non idonee, queste siano state intubate;
- in presenza di acque con durezza particolarmente elevata, si avrà rischio di accumulo di calcare con conseguente diminuzione di efficienza dei componenti della caldaia.
- evitare l'installazione dell'apparecchio in zone dove l'aria di combustione contiene un elevato tasso di cloro (ambienti come una piscina), e/o di altri prodotti nocivi come ad esempio l'ammoniaca (negozi di parrucchiera), gli agenti alcalini (lavanderie)...
- Il tasso di zolfo del gas utilizzato deve essere inferiore alle vigenti normative europee: punta massima nell'anno per breve periodo: 150 mg/m<sup>3</sup> di gas e media nell'anno di 30 mg/m<sup>3</sup> di gas.

Gli apparecchi tipo C, la cui camera di combustione e circuito di alimentazione d'aria sono a tenuta stagna rispetto all'ambiente, non hanno alcuna limitazione dovuta alle condizioni di aerazione ed al volume del locale.

Per non compromettere il regolare funzionamento della caldaia il luogo di installazione deve essere idoneo in relazione al valore della temperatura limite di funzionamento ed essere protetto in modo tale che la caldaia non entri direttamente in contatto con gli agenti atmosferici.

La caldaia è progettata per l'installazione a parete e deve essere installata su una parete idonea a sostenerne il peso.

Nella creazione di un vano tecnico si impone il rispetto di distanze minime che garantiscano l'accessibilità alle parti della caldaia.



#### ATTENZIONE!

**Nessun oggetto infiammabile deve trovarsi nelle vicinanze della caldaia.**

**Assicurarsi che l'ambiente di installazione e gli impianti a cui deve connettersi l'apparecchio siano conformi alle normative vigenti.**

**Se nel locale di installazione sono presenti polveri e/o vapori aggressivi, l'apparecchio deve funzionare indipendentemente dall'aria del locale.**



#### ATTENZIONE!

**L'installazione, la prima accensione, la manutenzione e la riparazione della caldaia, devono essere effettuate da personale qualificato in conformità alle normative nazionali di installazione in vigore e ad eventuali prescrizioni delle autorità locali e di enti preposti alla salute pubblica.**

### Before installing the appliance

The boiler heats water to a temperature below boiling.

It should be connected to a heating system and to a domestic water mains supply, both of which must correspond in size to the performance and its power of the appliance.

Before connecting the boiler, it is first necessary to perform the following operations:

- Carefully wash the system piping in order to remove any screw thread or welding residues, or any dirt which might prevent the boiler from operating correctly.
- Make sure that the boiler is set up for operation with the type of gas available (read the information on the packaging label and on the boiler data plate).
- Make sure that there are no obstacles inside flue exhaust and that it does not contain any discharge from other appliances, unless the flue is meant to serve more than one user (in accordance with current legal requirements).
- Where there is already a connection to existing flue exhausts, check that these exhausts have been perfectly cleaned and are without residues, because any disconnection could obstruct the passage of fumes and create potentially dangerous situations.
- Make sure that, where unsuitable flue exhausts are attached, they have been ducted.
- In areas with particularly hard water, limescale may build up on the components inside the boiler and reduce its overall efficiency
- The sulphur levels in the gas used should be below current accepted European standards: maximum in one year over a short period of time: 150 mg/m<sup>3</sup> of gas and an average over the year of 30 mg/m<sup>3</sup> of gas.

C-type boilers, with combustion chambers and air supply circuits which are completely sealed from the air outside, do not have any limitations concerning the ventilation and size of the room in which they are installed.

So that the normal operation of the boiler is not compromised, the place in which it is installed must be suitable with regard to the operating limit temperature value and the appliance should be protected so that it does not come into direct contact with atmospheric agents.

The boiler must be installed on a solid, non-combustible, permanent wall to prevent access from the rear.

When creating a space for the boiler, the minimum distances (which ensure that various parts of the boiler may be accessed after it has been installed) should be respected.



#### WARNING

**No inflammable items should be left in the vicinity of the boiler.**

**Make sure the installation site and any systems to which the appliance must be connected are fully compliant with the current applicable legislation.**

**If dust and/or aggressive vapours are present in the room in which it is to be installed, the appliance must operate independently of the air inside the room.**



#### WARNING

**The installation and first ignition of the boiler must be performed by qualified personnel in compliance with current national regulations regarding installation, and in conformity with any requirements established by local authorities and public health organisations.**

## Collegamento gas

La caldaia è stata progettata per utilizzare gas appartenenti alle categorie come riportato sulla seguente tabella

NAZIONE	MODELLO	CATEGORIE
IT	GENUS PREMIUM EVO 24/30/35 GENUS PREMIUM EVO SYSTEM 12/18/24/30/35	II <sub>2H3P</sub>

Accertarsi tramite le targhette poste sull'imballo e sull'apparecchio che la caldaia sia destinata al paese in cui dovrà essere installata, che la categoria gas per la quale la caldaia è stata progettata corrisponda ad una delle categorie ammesse dal paese di destinazione.

La tubazione di adduzione del gas deve essere realizzata e dimensionata secondo quanto prescritto dalle Norme specifiche ed in base alla potenza massima della caldaia, assicurarsi anche del corretto dimensionamento ed allacciamento del rubinetto di intercettazione.

Prima dell'installazione si consiglia un'accurata pulizia delle tubazioni del gas per rimuovere eventuali residui che potrebbero compromettere il funzionamento della caldaia.

E' necessario verificare che il gas distribuito corrisponda a quello per cui è stata predisposta la caldaia (vedi targa dati posta in caldaia).

E' inoltre importante verificare la pressione del gas (metano o GPL) che si andrà ad utilizzare per l'alimentazione della caldaia, in quanto se insufficiente può ridurre la potenza del generatore con disagi per l'utente.


## Collegamento idraulico

In figura sono rappresentati i raccordi per l'allacciamento idraulico e gas della caldaia.

Verificare che la pressione massima della rete idrica non superi i 6 bar; in caso contrario è necessario installare un riduttore di pressione.

### Vista raccordi idraulici

GENUS PREMIUM EVO

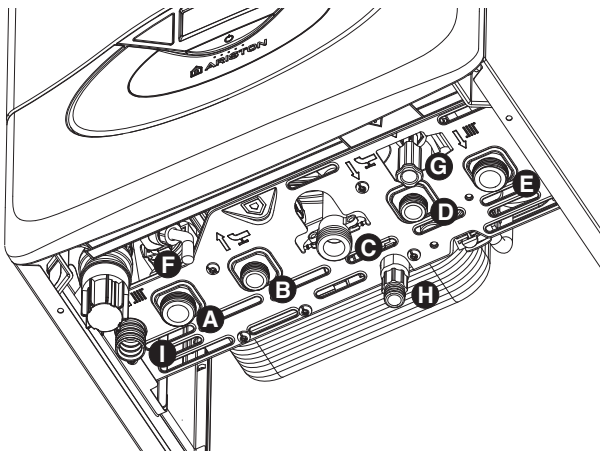

Legenda:

- A. Mandata Impianto
- B. Uscita acqua calda - GENUS PREMIUM EVO
- C. Ingresso Gas
- D. Entrata acqua fredda
- E. Ritorno impianto
- F. Scarico dispositivo di sovrappressione
- G. Rubinetto di riempimento
- H. Rubinetto di svuotamento
- R. Ritorno bollitore - GENUS PREMIUM EVO SYSTEM

## Gas connection

The boiler was designed to use gases belonging to the categories as shown in the following table.

COUNTRY	MODEL	CATEGORIES
	GENUS PREMIUM EVO 24/30/35 GENUS PREMIUM EVO SYSTEM 12/18/24/30/35	

Make sure, using the labels on the packaging and the data plate on the appliance itself, that the boiler is in the correct country and that the gas category for which the boiler was designed corresponds to one of the categories available in the country where it will be used.

The gas supply piping must be created and measured out in compliance with specific legal requirements and in accordance with the maximum power of the boiler; you should also make sure that the shut-off valve is the right size and that it is connected correctly.

Before carrying out the installation, it is recommended that the fuel pipes are cleaned thoroughly in order to remove any residues which could prevent the boiler from operating correctly.

Check that the supplied gas corresponds to the type of gas for which the boiler was designed (see the data plate located on the appliance itself).

It is also important to check that the pressure of the gas (methane or LPG) you will be using to feed the boiler is suitable, because if it is insufficient the power of the generator may be reduced, causing inconvenience for the user.


## Water connection

The illustration shows the connections for the water and gas attachments of the boiler.

Check that the maximum water mains pressure does not exceed 6 bar; if it does, a pressure reducing valve must be installed.

### View of the Boiler Connections

GENUS PREMIUM EVO SYSTEM

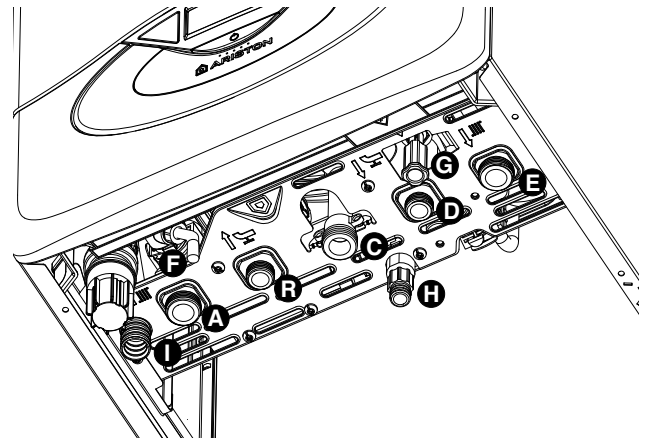

Legend:


- A. Central heating Flow
- B. Domestic Hot Water Outlet - GENUS PREMIUM EVO
- C. Gas Inlet
- D. Domestic Cold Water Inlet
- E. Central Heating Return
- F. Safety Valve Discharge
- G. Filling valve
- H. Drain Valve
- R. Tank Return - GENUS PREMIUM EVO SYSTEM

Per il dimensionamento delle tubazioni e dei corpi radianti dell'impianto di riscaldamento si valuti il valore di prevalenza residua in funzione della portata richiesta, secondo i valori riportati sul grafico del circolatore.

For the measuring of the pipes and of the heating bodies in the heating system, the residual head value should be calculated as a function of the requested flow rate, in accordance with the values shown in the circulation pump graph.

**Rappresentazione grafica della prevalenza residua circolatore**

**Residual Head of the Boiler  $\Delta T$  20°C**

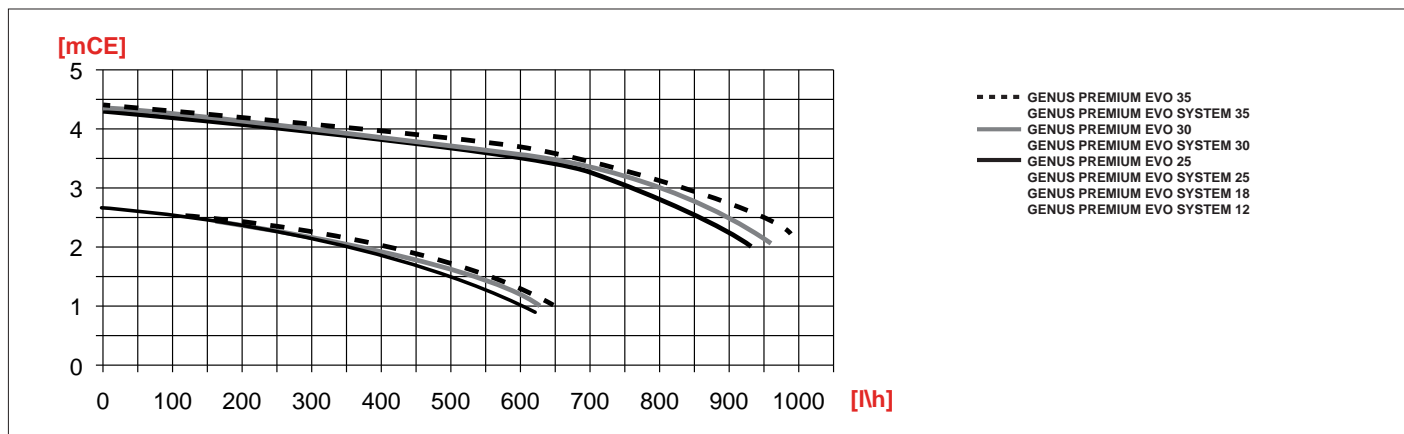

**Dispositivo di sovrappressione**

Provvedere al montaggio del tubo di scarico della valvola di sicurezza "F" presente nella confezione documenti.

Lo scarico del dispositivo di sovrappressione deve essere collegato ad un sifone di scarico con possibilità di controllo visivo per evitare che in caso di intervento dello stesso si provochino danni a persone, animali e cose, dei quali il costruttore non è responsabile.

**Excessive pressure device**

Fit the drain pipe for safety valve "F", included with instructions manual. The excessive pressure device outlet must be connected to a drainage siphon which can be checked visually in order to prevent maintenance procedures causing harm to people, animals or property (the manufacturer shall not be held responsible for any such damage).

**Pulizia impianto di riscaldamento**

In caso di installazione su vecchi impianti si rileva spesso la presenza di sostanze e additivi nell'acqua che potrebbero influire negativamente sul funzionamento e sulla durata della nuova caldaia. Prima della sostituzione bisogna provvedere ad un accurato lavaggio dell'impianto per eliminare eventuali residui o sporcizie che possono comprometterne il buon funzionamento. Verificare che il vaso di espansione abbia una capacità adeguata al contenuto d'acqua dell'impianto.

**Cleaning the heating system**

Where the boiler is used in conjunction with an older system, various substances and additives may be present in the water and these could have an adverse effect on the operation and durability of the new boiler. Before replacing the old boiler, you must arrange for the system to be cleaned thoroughly in order to eliminate any residue or dirt which could compromise the correct operation of the water heater. Make sure the capacity of the expansion vessel is suited to the amount of water contained in the system.

**Impianti a pavimento**

Negli impianti di riscaldamento a pavimento, installare un termostato di sicurezza sulla mandata della caldaia (vedere Schema Elettrico). Tale termostato deve essere collocato ad una distanza dalla caldaia sufficiente a garantirne il corretto funzionamento. Se posto troppo vicino, in seguito ad un prelievo di acqua calda sanitaria, l'acqua che rimane nella caldaia, fatta fluire nell'impianto, potrebbe causare l'apertura del contatto del termostato senza che vi sia un reale pericolo di danneggiamento dell'impianto.

**Underfloor heating**

For appliances with underfloor heating, fit a safety thermostat onto the underfloor heating outlet. For the electrical connection of the thermostat see the section on "Electrical connections".

If the outlet temperature is too high, the boiler will stop both domestic hot water and the heating production and the error code 1 16 "floor thermostat contact open" will appear on the display. The boiler will restart when the thermostat is closed during automatic resetting.

If the thermostat cannot be installed, the underfloor heating equipment must be protected by a thermostatic valve, or by a by-pass to prevent the floor from reaching too high a temperature.

Questo comporta il blocco del funzionamento della caldaia sia in modo sanitario che riscaldamento e a display compare il codice di errore "116"; il ripristino del funzionamento si avrà in automatico quando il contatto del termostato, raffreddandosi, si chiude.

Nel caso in cui il termostato non possa essere installato come indicato, l'impianto a pavimento dovrà essere protetto installando, a monte del termostato, una valvola termostatica per impedire il flusso di acqua troppo calda verso l'impianto.

**Collegamento bollitore**

**GENUS PREMIUM EVO SYSTEM**

La caldaia è predisposta per il collegamento ad un bollitore esterno per la produzione di acqua calda ad uso sanitario.

La regolazione della temperatura avviene tramite sonda NTC (vedi schema elettrico).

In caso di controllo della temperatura con termostato è necessario modificare la versione della caldaia (da tank a solo riscaldamento) tramite il menu 2/sottomenu 2/parametro 8.

Per informazioni più dettagliate leggere il foglio istruzioni contenuto nei Kit.

**Tank connection**

**GENUS PREMIUM EVO SYSTEM**

The boiler is designed for managing the production of domestic hot water via a tank.

The temperature is adjusted via an NTC sensor (see electrical diagram).

If the temperature is controlled by a thermostat, it will be necessary to change the boiler version (from tank to System) via menu 2/sub-menu 2/parameter 8.

For more information, refer to the instruction manual contained in the kit.


### Scarico della condensa


L'elevata efficienza energetica produce condensa che deve essere smaltita. A tal fine si deve utilizzare una tubazione in plastica posizionata in modo tale da evitare il ristagno della condensa nella caldaia. La tubazione deve essere collegata ad un sifone di scarico con possibilità di controllo visivo.

Rispettare le normative nazionali di installazione in vigore ed eventuali prescrizioni delle autorità locali e di enti preposti alla salute pubblica.

Prima della messa in servizio, il sifone deve essere riempito d'acqua. Versare circa 1/4 di litro dallo scarico dei fumi prima di procedere al raccordo dei condotti scarico/aspirazione o svitare il sifone posto sotto la caldaia, riempirlo d'acqua e riposizionarlo correttamente.

 **ATTENZIONE! La mancanza di acqua nel sifone provoca la fuoriuscita dei fumi di scarico nell'ambiente.**

 **WARNING! insufficient water in the siphon can cause the flue gas to be expelled into the surrounding ambient air.**

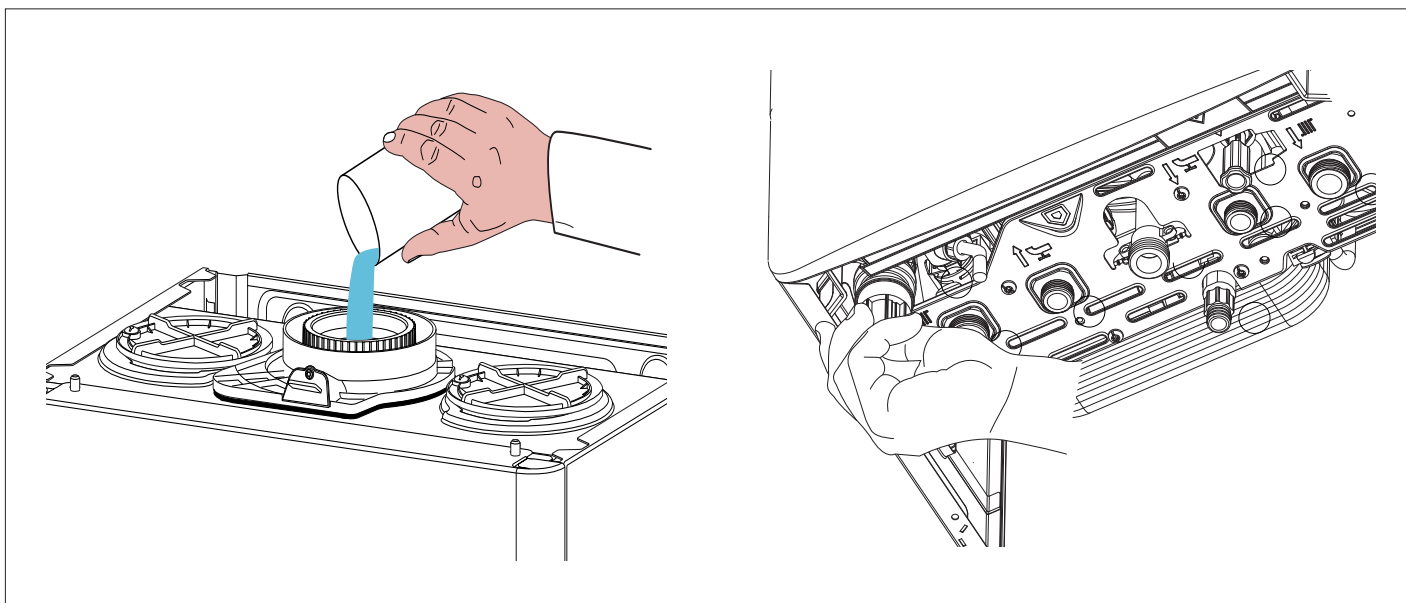





Schema idraulico

Water circuit diagram

GENUS PREMIUM EVO

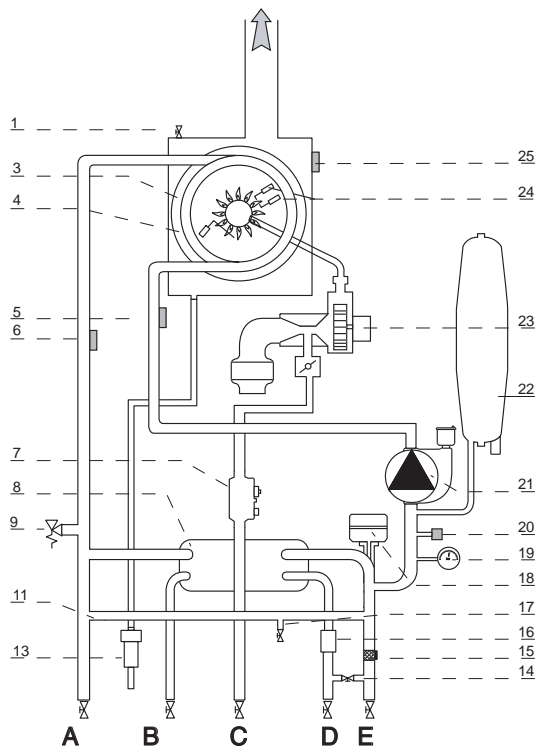

GENUS PREMIUM EVO SYSTEM

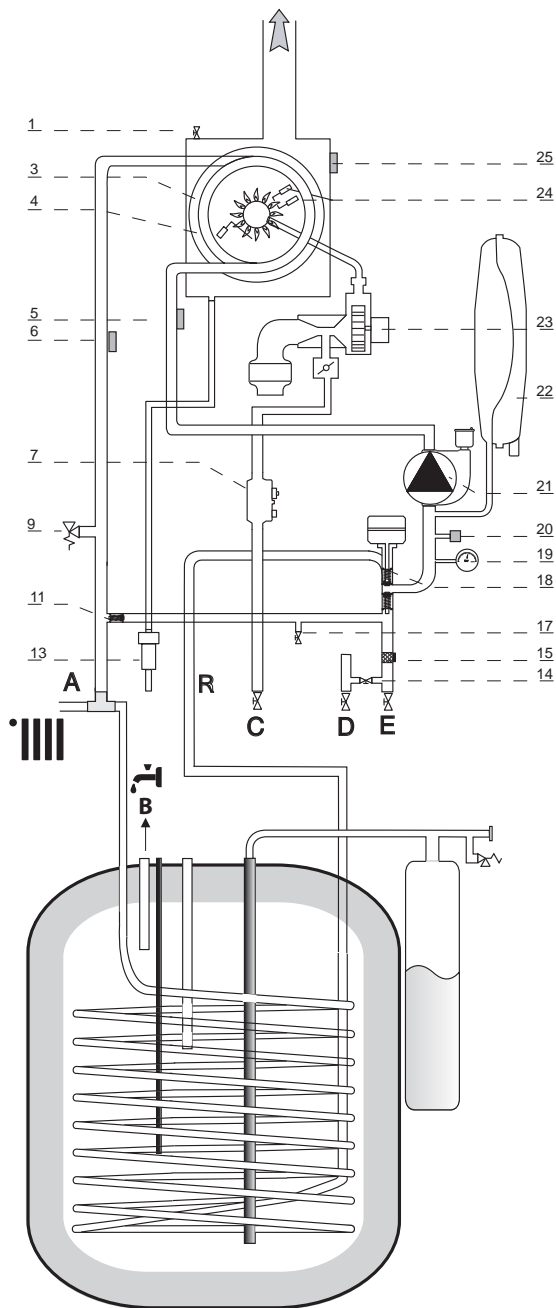

Legenda:

- |                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| 1. Valvola Sfogo Aria          | 16. Flussimetro Sanitario          |
| 3. Scambiatore Primario        | 17. Rubinetto di svuotamento       |
| 4. Elettrodo Di Rilevazione    | 18. Valvola Deviatrice             |
| 5. Sonda Mandata Riscaldamento | 19. Manometro                      |
| 6. Sonda Ritorno Riscaldamento | 20. Sensore Di Pressione           |
| 7. Valvola Gas                 | 21. Circolatore                    |
| 8. Scambiatore Secondario      | 22. Vaso Di Espansione             |
| 9. Valvola Di Sicurezza 3 Bar  | 23. Ventilatore                    |
| 11. By-Pass                    | 24. Elettrodo Di Accensione        |
| 13. Sifone                     | 25. Sicurezza Scambiatore Primario |
| 14. Rubinetto di riempimento   |                                    |
| 15. Filtro Riscaldamento       |                                    |

Legend:

- |                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| 1. Manual air vent              | 14. Filling valve         |
| 3. Main heat exchanger          | 15. C.H. circuit filter   |
| 4. Detection electrode          | 16. D.H.W Flow switch     |
| 5. C.H flow temperature probe   | 17. Drain valve           |
| 6. C.H return temperature probe | 18. Diverter valve        |
| 7. Gas valve                    | 19. Pressure gauge        |
| 8. Secondary heat exchanger     | 20. Water pressure sensor |
| 9. C.H pressure relief valve    | 21. Circulation Pump      |
| 11. By-pass                     | 22. Expansion vessel      |
| 13. Condensate trap             | 23. Modulating Fan        |
|                                 | 24. Ignition electrodes   |
|                                 | 25. Thermal fuse          |

### Collegamento condotti aspirazione e scarico fumi

La caldaia è idonea a funzionare in modalità B prelevando aria dall'ambiente e in modalità C prelevando aria dall'esterno.

Nell'installazione di un sistema di scarico fare attenzione alle tenute per evitare infiltrazioni di fumi nel circuito aria.

Le tubazioni installate orizzontalmente devono avere una pendenza (3%) verso il basso per evitare ristagni di condensa.

Nel caso di installazione di tipo B il locale in cui la caldaia viene installata deve essere ventilato da una adeguata presa d'aria conforme alle norme vigenti. Nei locali con rischio di vapori corrosivi (esempio lavanderie, saloni per parrucchiere, ambienti per processi galvanici ecc.) è molto importante utilizzare l'installazione di tipo C con prelievo di aria per la combustione dall'esterno. In questo modo si preserva la caldaia dagli effetti della corrosione.

Per la realizzazione di sistemi di aspirazione/scarico di tipo coassiale è obbligatorio l'utilizzo di accessori originali.

I condotti scarico fumi non devono essere a contatto o nelle vicinanze di materiali infiammabili e non devono attraversare strutture edili o pareti di materiale infiammabile.

Nel caso di installazione per sostituzione di una vecchia caldaia il sistema di aspirazione e scarico fumi andrà sempre sostituito.

La giunzione dei tubi scarico fumi viene realizzata con innesto maschio/femmina e guarnizione di tenuta.

Gli innesti devono essere disposti sempre contro il senso di scorrimento della condensa.

### Tipologie di collegamento della caldaia alla canna fumaria

- collegamento coassiale della caldaia alla canna fumaria di aspirazione/scarico,
- collegamento sdoppiato della caldaia alla canna fumaria di scarico con aspirazione aria dall'esterno,
- collegamento sdoppiato della caldaia alla canna fumaria di scarico con aspirazione aria dall'ambiente.

Nel collegamento tra caldaia e canna fumaria debbono essere impiegati prodotti resistenti alla condensa. Per le lunghezze e cambi di direzione dei collegamenti consultare la tabella tipologie di scarico. I kit di collegamento aspirazione/scarico fumi vengono forniti separatamente dall'apparecchio in base alle diverse soluzioni di installazione.

Il collegamento dalla caldaia alla canna fumaria è eseguito in tutti gli apparecchi con tubazioni coassiali  $\varnothing 60/100$  o tubazioni sdoppiate  $\varnothing 80/80$ .

Per le perdite di carico dei condotti fare riferimento al catalogo fumisteria. La resistenza supplementare deve essere tenuta in considerazione nel suddetto dimensionamento.

Per il metodo di calcolo, i valori delle lunghezze equivalenti e gli esempi installativi far riferimento al catalogo fumi



#### ATTENZIONE!

**Assicurarsi che i passaggi di scarico e ventilazione non siano ostruiti.**

**Assicurarsi che i condotti di scarico fumi non abbiano perdite**

### Connecting the Flue

The boiler is designed to operate in B mode (by drawing air from the room) and in C mode (by drawing air from outside).

When installing an exhaust system be careful when handling the seals, in order to avoid flue gas leaking into the air circuit.

Horizontally-installed piping must have a downward incline of 3% so as to avoid the build-up of condensate.

Nel caso di installazione di tipo B il locale in cui

When type B installation is used, the room in which the boiler is installed must be ventilated using a suitable air inlet which complies with current legislation. In rooms where corrosive vapours may be present (for example, laundry rooms, hair studios, rooms where galvanic processes take place, etc.) it is important that type C installation is used, with air for combustion drawn from outside. In this way the boiler is protected from the effects of corrosion.

When implementing coaxial suction/exhaust systems the use of authentic accessories is obligatory.

The flue gas exhaust ducting must not be in contact with or placed near flammable materials, and must not cross building structures or walls made using flammable material.

When replacing an old boiler, the ventilation and flue gas exhaust system must always be replaced.

The flue gas exhaust ducting joint should be created using a male/female coupling and a seal. Couplings should always be arranged so that they go against the direction of the condensate flow.

### Types of boiler - flue exhaust connection

- coaxial connection of the boiler to the suction/exhaust ducting
- split connection of the boiler to the exhaust ducting with air suction from outside
- split connection of the boiler to the exhaust ducting with air suction from the room.

Products which are resistant to condensate must be used in the connection between the boiler and the flue gas exhaust. For details relating to connection lengths and direction changes, please consult the "exhaust types" table.

The suction/exhaust ducting connection kits are supplied separately from the appliance, according to different installation solutions. The boiler is set up for connection to a coaxial suction and flue gas exhaust ducting system.

If there is any loss of pressure in the piping, please refer to the gas flue accessories catalogue. Supplementary resistance must be borne in mind during the sizing process mentioned above.

For the calculation method, equivalent length values and installation examples please refer to the gas flue accessories catalogue.



#### WARNING!

**Make sure that the flue gas exhaust and ventilation ducting are not obstructed.**

**Make sure that there are no leaks along the flue gas exhaust ducting.**

La caldaia è predisposta per l'allacciamento ad un sistema di aspirazione e scarico fumi coassiale 60/100.  
 Per l'utilizzo di tipologie di aspirazione e scarico sdoppiato è necessario utilizzare una delle due prese aria.  
 Rimuovere il tappo svitando la vite ed inserire il raccordo per la presa aria fissandola con la vite in dotazione.

The boiler is set up for connection to a 60/100 coaxial air intake and flue gas exhaust ducting system.  
 To use split types of suction and exhaust, one of the two air intakes must be used.  
 Remove the stopper by loosening the screw and insert the air intake attachment, fixing it in place using the screw provided.

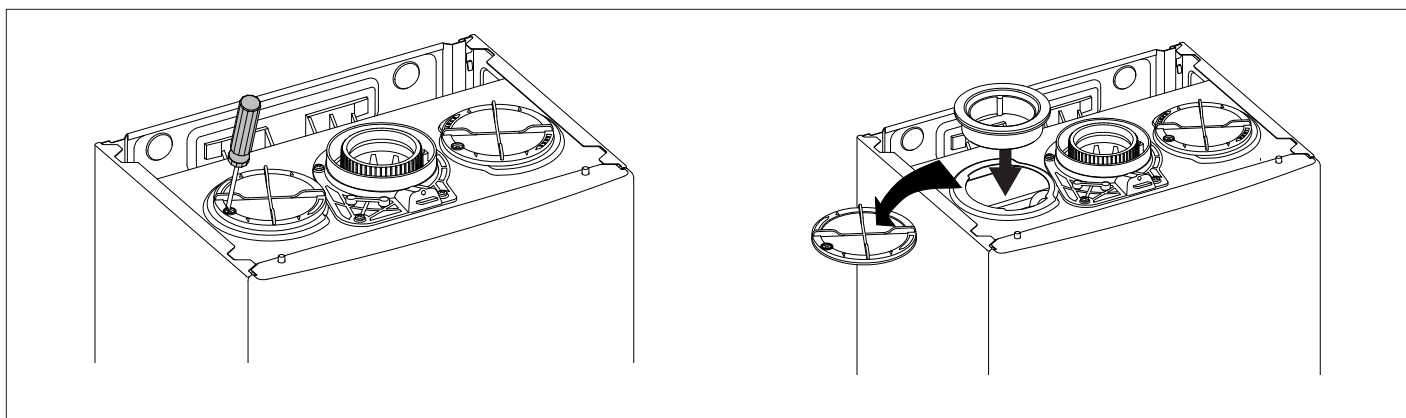


Tabella Lunghezza condotti aspirazione/scarico







Table of flue gas exhaust duct lengths

Tipologia di scarico fumi Type		Lunghezza massima tubi aspirazione/scarico (m) Maximum Extension Exhaust-air (m)					Diametro condotti Diameter of pipe (mm)
		GENUS PREMIUM EVO / GENUS PREMIUM EVO SYSTEM					
		12	18	24	30	35	
<b>Sistemi Coassiali Coaxial System</b>	C13 C33 C43	14	14	12	10	8	ø 60/100
	B33	14	14	12	10	8	
	C13 C33 C43	42	42	36	30	24	ø 80/125
	B33	42	42	36	30	24	
<b>Sistemi Sdoppiati Twin-pipe System</b>		S1 = S2					ø 80/80
	C13	36	36	36	30	24	
	C33	60	60	60	50	40	
	C43	36	36	36	30	24	
	C13	6	6	5	2		ø 60/60
	C33	7	7	6	2,5		
	C43	6	6	5	2		
		S1 + S2					
	C53 C83	50	50	60	60	45	ø 80/80
		15	15	18	11	6	ø 60/60
B23	50	50	60	60	45	ø 80	


S1. aspirazione aria - S2. scarico fumi

S1 = Air intake S2 = Flue gas exhaust

Tipologie di aspirazione/scarico fumi

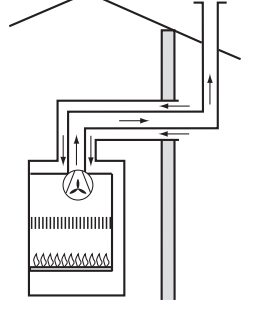Aria di combustione proveniente dall'ambiente <i>Combustion air drawn from the room</i>		
B23	Scarico fumi all'esterno Aspirazione aria dall'ambiente External flue gas exhaust  <i>Air drawn from the room</i>	
B33	Scarico fumi in canna fumaria singola o collettiva integrata nell'edificio Aspirazione aria dall'ambiente  <i>Individual or shared flue gas exhaust ducting built into the building Air drawn from the room</i>	
Aria di combustione proveniente dall'esterno <i>Combustion air intake from outside</i>		
C13	Scarico fumi e aspirazione aria attraverso parete esterna nello stesso campo di pressione  <i>Flue gas exhaust and air suction duct through external wall in the same range of pressure</i>	
C33	Scarico fumi e aspirazione aria dall'esterno con terminale a tetto nello stesso campo di pressione  <i>Flue gas exhaust and air suction duct from outside with roof terminal in the same range of pressure</i>	
C43	Scarico fumi e aspirazione aria attraverso canna fumaria singola o collettiva integrata nell'edificio  <i>Individual or shared flue gas exhaust and air suction through flue ducting built into the building</i>	
C53	Scarico fumi all'esterno e aspirazione aria attraverso parete esterna non nello stesso campo di pressione  <i>Flue gas exhaust leading outside and air suction duct through external wall not in the same range of pressure</i>	

Type of air suction/flue gas exhaust ducting

C63	Apparecchio omologato per essere connesso con sistemi di aspirazione e scarico approvati separatamente <i>This appliance is approved for connection to air intake and exhaust systems which have received separate approval</i>	
C83	Scarico fumi attraverso canna fumaria singola o collettiva integrata nell'edificio Aspirazione aria attraverso parete esterna  <i>Flue gas exhaust through individual or shared flue ducting built into the building Air suction through external wall</i>	



**ATTENZIONE!**

Prima di qualunque intervento nella caldaia togliere l'alimentazione elettrica tramite l'interruttore bipolare esterno.



**WARNING!**

Before performing any work on the boiler, first disconnect it from the electrical power supply using the external bipolar switch.

**Collegamenti elettrici**

Per una maggiore sicurezza far effettuare da personale qualificato un controllo accurato dell'impianto elettrico.

Il costruttore non è responsabile per eventuali danni causati dalla mancanza di messa a terra dell'impianto o per anomalie di alimentazione elettrica.

Verificare che l'impianto sia adeguato alla potenza massima assorbita dalla caldaia indicata sulla targhetta.

Controllare che la sezione dei cavi sia idonea, comunque non inferiore a 0,75 mm<sup>2</sup>.

Il corretto collegamento ad un efficiente impianto di terra è indispensabile per garantire la sicurezza dell'apparecchio.

Il cavo di alimentazione deve essere allacciato ad una rete di 230V-50Hz rispettando la polarizzazione L-N ed il collegamento di terra.

In caso di sostituzione del cavo elettrico di alimentazione rivolgersi a personale qualificato, per l'allacciamento alla caldaia utilizzare il filo di terra (giallo/verde) più lungo dei fili attivi (N - L).

**Electrical connections**

For increased safety, ask a qualified technician to perform a thorough check of the electrical system.

The manufacturer is not responsible for any damage caused by the lack of a suitable earthing system or by the malfunctioning of the electricity mains supply.

Make sure that the system is able to withstand the maximum power absorbed by the boiler (this is indicated on the appliance data plate).

Check that the section of the wires is suitable and is not less 0,75 mm<sup>2</sup>


The appliance must be connected to an efficient earthing system if it is to operate correctly.

The power supply cable must be connected to a 230V-50Hz network, where the L-N poles and the earth connection are all respected.

In the event that the power supply cable must be changed, replace it with one with the same specifications.

**Cavo alimentazione**

**Power supply cable**

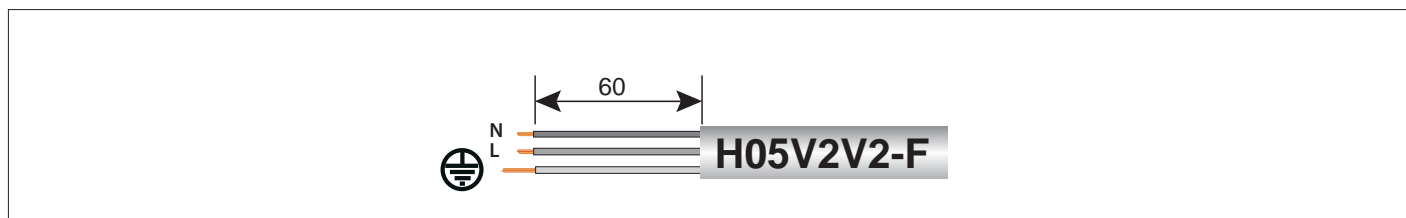

**IMPORTANTE!**

Il collegamento alla rete elettrica deve essere eseguito con allacciamento fisso (non con spina mobile) e dotato di un interruttore bipolare con distanza di apertura dei contatti di almeno 3 mm)



**IMPORTANT!**

Connection to the electricity mains supply must be performed using a fixed connection (not with a mobile plug) and a bipolar switch with a minimum contact opening of 3 mm must be fitted.

Sono vietate prese multiple, prolunghe o adattatori.

E' vietato utilizzare i tubi dell'impianto idraulico, di riscaldamento e del gas per il collegamento di terra dell'apparecchio.

La caldaia non è protetta contro gli effetti causati dai fulmini.

In caso si debbano sostituire i fusibili di rete, usare fusibili da 2A rapidi.

The use of multiplugs, extension leads or adaptors is strictly prohibited.


It is strictly forbidden to use the piping from the hydraulic, heating and gas systems for the appliance earthing connection.

The boiler is not protected against the effects caused by lightning. If the mains fuses need to be replaced, use 2A rapid fuses.

**Collegamento Periferiche**

Per accedere alle connessioni delle periferiche procedere come segue:


- scollegare elettricamente la caldaia
- rimuovere il mantello frontale
- ruotare il pannello portastrumenti
- sganciare le due clip "a", ruotare in alto il pannello "b" per accedere al collegamento delle periferiche
- svitare le due viti "c" e rimuovere il coperchio "d" del portastrumenti per accedere alla scheda elettronica.

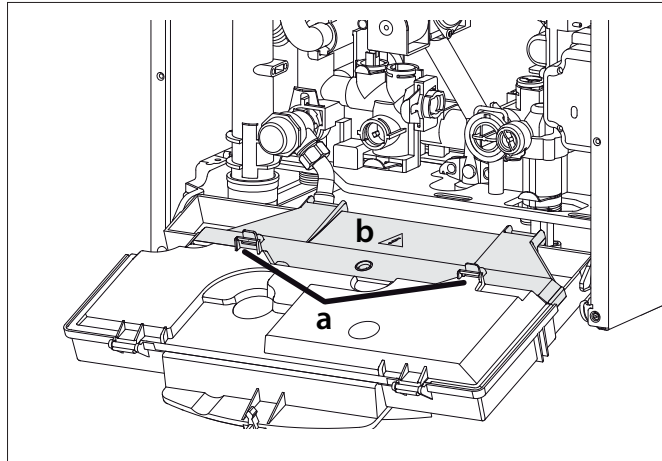

**Peripheral unit connection**

To access peripheral unit connections carry out the following steps:

- Disconnect the boiler from the power supply
- Remove the casing by unhooking it from the instrument panel
- Rotate the control panel while pulling it forwards
- Unhook the two clips "a", rotate the cover "b" to have access to the peripheral connections
- Unscrew the two screws "c" and remove the cover "d" of the instrument panel to have access to the main P.C.B.


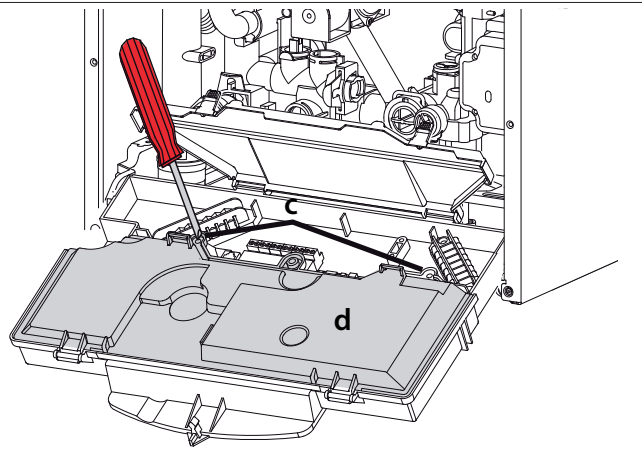


Connessioni periferiche:

- BUS** = Collegamento periferiche modulanti
- FLOOR/ TA2** = Termostato limite per impianti a pavimento  
Termostato ambiente Zona 2  
(di fabbrica impostato come termostato impianti a pavimento per modificare accedere al parametro 223)
- SE** = Sonda Esterna
- TNK** = Sonda NTC bollitore - GENUS PREMIUM EVO SYSTEM
- SOL** = Sonda solare
- TA1** = Termostato ambiente Zona 1

Peripheral connections:

- BUS** = Remote control connection (modulating device)
- FLOOR/ TA2** = the underfloor heating thermostat or the room thermostat 2 (selected via parameter 223 - factory setting = underfloor heating thermostat)
- SE** = Outdoor sensor
- TNK** = Tank temperature probe - GENUS PREMIUM EVO SYSTEM
- SOL** = Solar temperature probe
- TA1** = Room thermostat 1

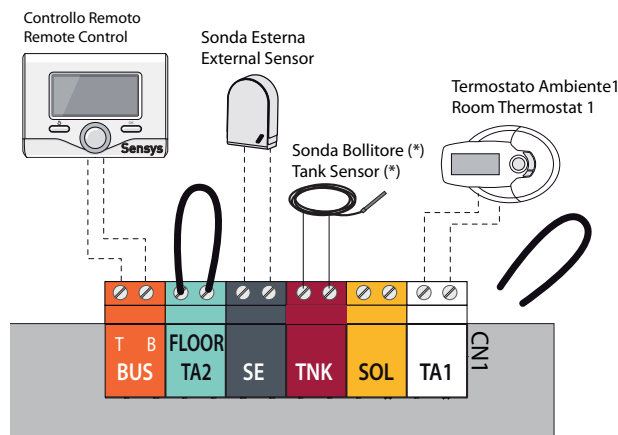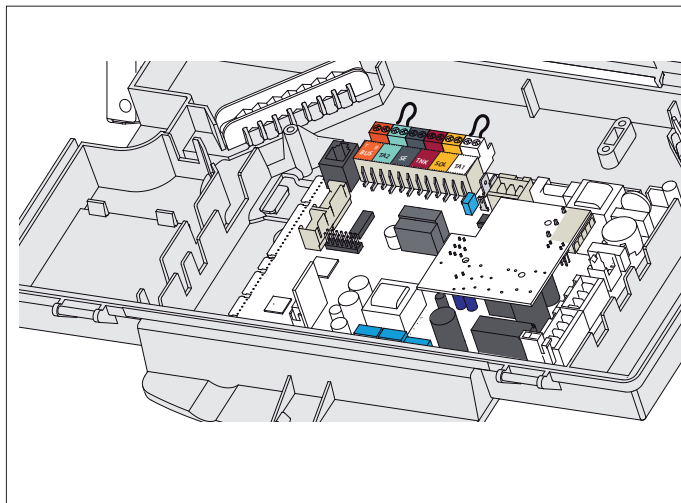

(\*) = GENUS PREMIUM EVO SYSTEM



**ATTENZIONE!**  
Per il collegamento ed il posizionamento dei cavi delle periferiche optional vedere le avvertenze relative all'installazione delle periferiche stesse.



**CAUTION!**  
For the connection and positioning of the wires belonging to optional peripheral units, please refer to the advice relating to the installation of these units.

**Collegamento termostato ambiente**

- allentare il fermacavo con un cacciavite e inserire il cavo proveniente dal termostato ambiente
- collegare i cavi al morsetto TA1, rimuovendo il ponticello
- assicurarsi che siano ben collegati e che non vengano messi in trazione quando si chiude o si apre lo sportello portastrumenti
- richiudere lo sportellino, richiudere lo sportello portastrumenti e il mantello frontale.

**Room thermostat connection**


- Introduce the thermostat wire
- Loosen the cable clamp using a screwdriver and insert the wires leading from the room thermostat one at a time.
- Connect the wires to the terminals TA1, removing the jumper
- Make sure that they are well connected and that they are not subject to traction when the control panel lid is opened or closed
- Close the flap again, then replace the control panel cover and the front casing.

**Schema elettrico caldaia**

Per una maggiore sicurezza far effettuare da personale qualificato un controllo accurato dell'impianto elettrico.  
Il costruttore non è responsabile per eventuali danni causati dalla mancanza di messa a terra dell'impianto o per anomalie di alimentazione elettrica.


**Electrical diagram**

For increased safety, ask a qualified technician to perform a thorough check of the electrical system.  
The manufacturer is not responsible for any damage caused by the lack of a suitable earthing system or by the malfunctioning of the electricity mains supply.

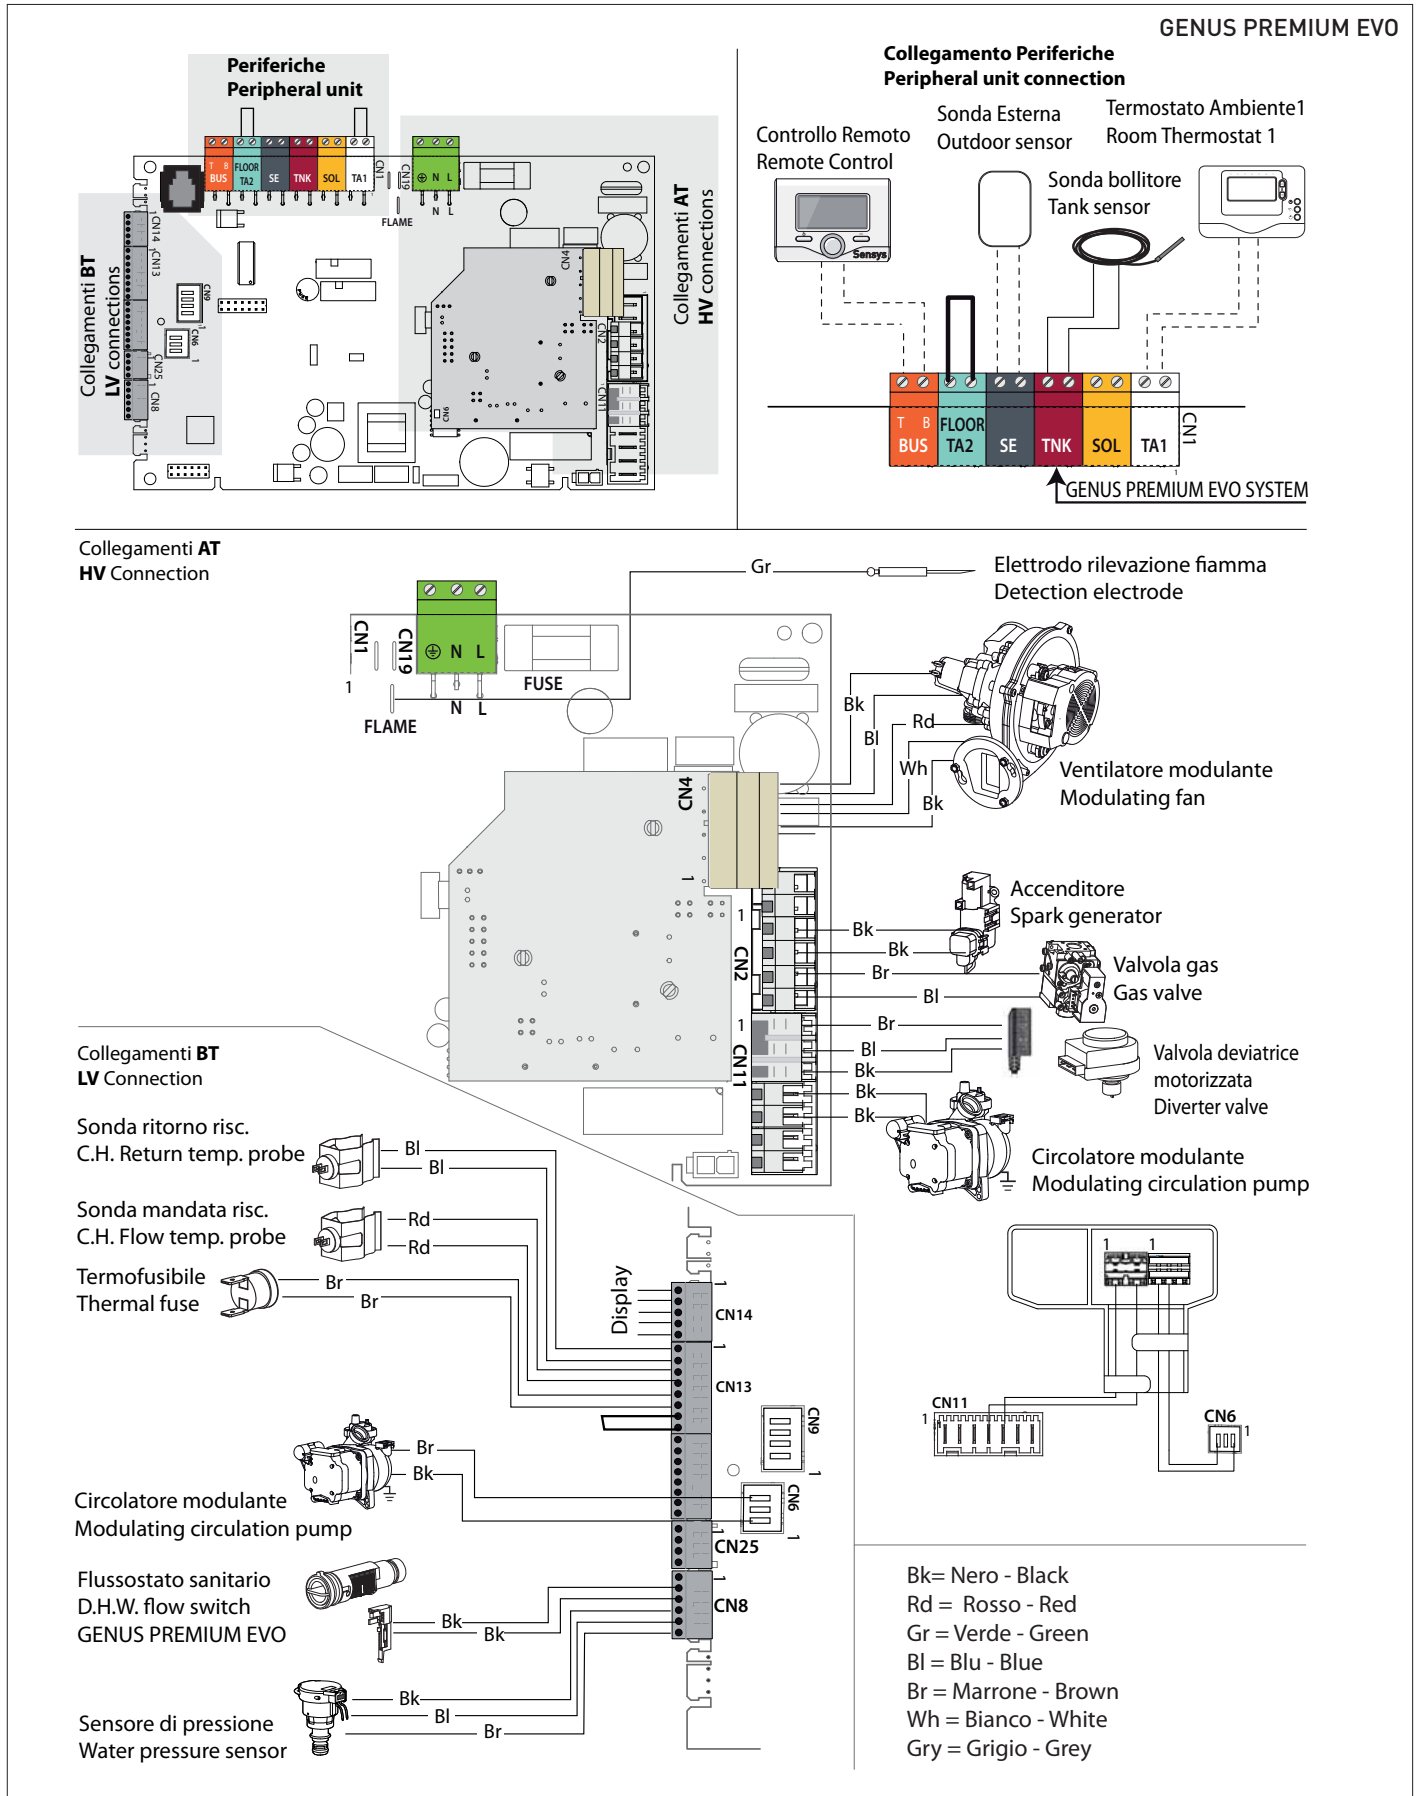


**Procedura di accensione**

Premere il tasto ON/OFF sul pannello comandi per accendere la caldaia il display si illumina. Inizia la procedura di inizializzazione, indicata dalla barra.

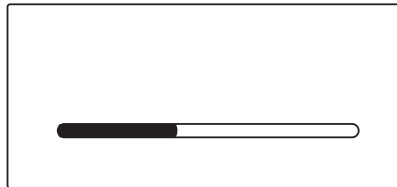**Start-up procedure**

Press the ON/OFF button on the control panel to switch on the boiler: the display will light up. The initialisation procedure - indicated by the bar - begins.


Al termine sul display vengono indicate le temperature impostate per il riscaldamento e l'acqua sanitaria (*configurazione display: caldaia base*).

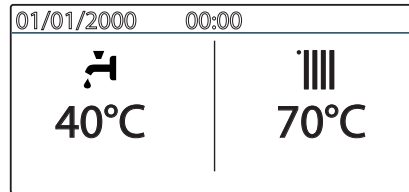

Once the procedure is completed, the display will visualise the temperatures set for the central heating and domestic hot water circuits (*display configuration: boiler base*).

La caldaia richiederà l'impostazione della data, ora e lingua. Procedere come indicato al paragrafo MENU UTENTE del "Manuale d'uso per l'utente".

Dal MENU UETENTE è possibile scegliere tra diverse modalità di impostazione del display:  
a - caldaia BASE - *configurazione di fabbrica*  
b - caldaia COMPLETA.

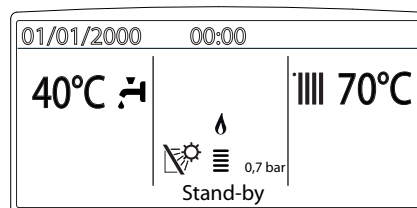

The boiler will request the setting of the date, time and language. Proceed as indicated in the USER MENU paragraph of the "User Operating Manual". From the USER MENU it is possible to choose between different display configurations:  
a - boiler BASE - *default configuration*  
b - boiler COMPLETE

La modalità di visualizzazione completa indica oltre a quanto previsto dalla versione base:

- indicazione della pressione impianto
- visualizzazione dell'accensione del bruciatore
- testo descrittivo delle varie operazioni svolte dalla caldaia
- indicazione delle funzioni di postcircolazione (sanitario e riscaldamento)

The complete visualisation mode provides the following additional information compared to the basic mode:

- indication of the plant pressure
- visualisation of the burner ignition
- descriptive text of the various operations performed by the burner
- indication of the post-circulation functions (domestic hot water and central heating)

**Predisposizione al servizio**

Per garantire la sicurezza ed il corretto funzionamento dell'apparecchio la messa in funzione della caldaia deve essere eseguita da un tecnico qualificato in possesso dei requisiti di legge.

**Initial procedures**

To guarantee safety and the correct operation of the appliance, the boiler must be prepared for operation by a qualified technician who possesses the skills which are required by law.

**Alimentazione Elettrica**

- Verificare che la tensione e la frequenza di alimentazione coincidano con i dati riportati sulla targa della caldaia
- verificare l'efficienza del collegamento di terra.

**Electricity supply**

- Check that the voltage and frequency of the electricity supply correspond to the data shown on the boiler data plate;
- Make sure that the earthing connection is efficient.

**Riempimento circuito idraulico**

Procedere nel modo seguente:

- aprire le valvole di sfogo dei radiatori dell'impianto;
- allentare il tappo della valvola automatica di sfogo aria posta sul circolatore;
- aprire gradualmente il rubinetto di riempimento della caldaia e chiudere le valvole di sfogo aria sui radiatori appena esce acqua;
- chiudere il rubinetto di riempimento caldaia quando la pressione indicata sull'idrometro è di 1-1,5 bar.

**Filling the hydraulic circuit**

Proceed in the following manner:

- Open cold water inlet tap;
- Lift the cap on the automatic air relief valve on the circulation pump;
- Gradually open the valve under the boiler
- Open each air release tap starting with the lowest point and close it only when clear water, free of air, is visible.
- Close the valve under the boiler when at least 1 bar registers on the pressure gauge.

**Alimentazione Gas**

Procedere nel modo seguente:

- verificare che il tipo di gas erogato corrisponda a quello indicato sulla targhetta della caldaia
- aprire porte e finestre
- evitare la presenza di scintille e fiamme libere
- verificare la tenuta dell'impianto del combustibile con rubinetto di intercettazione posto in caldaia chiuso e successivamente aperto con valvola del gas chiusa (disattivata), per 10 minuti il contatore non deve indicare alcun passaggio di gas.

**Gas supply**



Proceed in the following manner:

- make sure that the main gas supply uses the same type of gas as indicated on the boiler data plate;
- Open all doors and windows;
- Make sure there are no sparks or naked flames in the room;
- Make sure that the system does not leak fuel using a cut-off valve inside the boiler itself which should be closed and then opened while the gas valve is disabled. The meter must not show any signs of gas being used for 10 minutes.



**Prima accensione**

- Assicurarsi che:
  - il rubinetto gas sia chiuso;
  - il collegamento elettrico sia stato effettuato in modo corretto. Assicurarsi in ogni caso che il filo di terra verde/giallo sia collegato ad un efficiente impianto di terra;
  - sollevare, con un cacciavite, il tappo della valvola sfogo aria automatica.
- Accendere la caldaia (premendo il tasto ON/OFF) e selezionare la modalità stand-by - non ci sono richieste né dal sanitario né dal riscaldamento;
- Attivare il ciclo di disareazione premendo il tasto Esc per 5 secondi.  
La caldaia inizierà un ciclo di disareazione di circa 7 minuti che può essere interrotto, se necessario premendo il tasto Esc.  
Al termine verificare che l'impianto sia completamente disareato e, in caso contrario, ripetere l'operazione.
- Spurgare l'aria dai radiatori.
- Verificare che l'indicazione della pressione d'impianto sull'idrometro sia sufficiente (1-1,5 mbar), in caso contrario il display segnalerà la richiesta di reintegro.  
Provvedere al reintegro attraverso il rubinetto di riempimento posto sotto la caldaia.
- Verificare che il condotto di evacuazione dei prodotti della combustione sia idoneo e libero da eventuali ostruzioni.
- Verificare che le eventuali necessarie prese di ventilazione del locale siano aperte (installazioni di tipo B).
- Verificare che l'acqua sia presente nel sifone altrimenti provvedere al riempimento  
**NB. in caso di prolungato inutilizzo dell'apparecchio il sifone va riempito prima di una nuova accensione. Il mancato reintegro dell'acqua nel sifone è pericoloso in quanto c'è possibilità di uscita di fumi nell'ambiente.**
- Aprire il rubinetto del gas e verificare la tenuta degli attacchi compresi quelli della caldaia verificando che il contatore non segnali alcun passaggio di gas. Eliminare eventuali fughe.
- Mettere in funzione la caldaia selezionando con il Tasto MODE il funzionamento in riscaldamento o produzione di acqua calda ad uso sanitario.

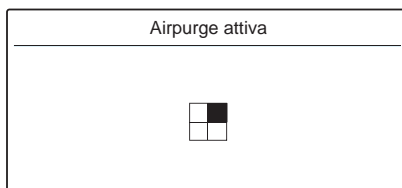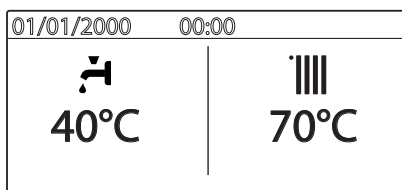**First ignition**

- Make sure that:
  - The gas valve is closed;
  - The electrical connection has been properly carried out. Make sure that, in any case, the green/yellow earthing wire is connected to an efficient earthing system;
  - Use a screwdriver to lift the cap on the automatic air relief valve;
- Switch on the boiler (by pressing the ON/OFF button) and use the MODE button to select the standby mode, where no hot water or heating requests are made.
- Start the deaeration cycle by pressing ESC for 5 seconds  
The boiler will start a deaeration cycle lasting about 7 minutes. If you need to stop it press ESC.  
At the end, check that the system is completely deaerated and, if not, repeat the procedure.
- Bleed the air from the radiators.
- Check the pressure gauge reading to verify that there is sufficient plant pressure (1-1.5 mbar); if not, the display will signal the need for re-establishing the pressure.

Re-establish the pressure by opening the water inlet valve located underneath the boiler.

- The exhaust duct for combustion products should be suitable and free from any obstructions;
- Any necessary ventilation inlets in the room should be open (type B installation).
- Check whether the siphon contains water; if not, it must be refilled.  
**N.B.: if the boiler will not be used for long periods, the siphon should be filled before the boiler is started up again. It is dangerous not to refill the siphon as fumes may be released into the environment.**
- Open the gas valve and check the connection seals, including the boiler connection seals, making sure that the meter does not detect any passage of gas. Eliminate any leaks.
- Start the boiler by selecting the heating or domestic hot water operation using the MODE button.

**Funzione Disareazione**

Premendo il tasto Esc per 5 secondi la caldaia attiva un ciclo di disareazione di circa 7 minuti. La funzione può essere interrotta premendo il tasto Esc. Se necessario è possibile attivare un nuovo ciclo. Verificare che la caldaia sia in Stand-by, nessuna richiesta dal circuito riscaldamento o dal sanitario.

**Deaeration cycle**

During the filling stage or if there is excess air in the system, the deaeration cycle can be activated by holding the Esc button for 5 seconds. The boiler will start a cycle which lasts approximately 7 minutes. When this is complete the menu screen will be restored. The cycle may either be repeated, if necessary, or stopped by pressing Esc. Press the Esc button until the normal display screen is restored.

**Analisi della combustione**

**Nota:** E' indispensabile rispettare l'ordine delle operazioni da svolgere.


**Operazione 1**

**Verifica della pressione di alimentazione**

Allentare la vite **1** ed inserire il tubo di raccordo del manometro nella presa pressione.

Attivare le Funzione Spazzacamino alla massima potenza sanitario – premere il tasto RESET per 10 secondi, ruotare l'encoder per selezionare massima potenza sanitario.

La pressione deve corrispondere a quella prevista per il tipo di gas per cui la caldaia è predisposta – vedi Tabella riepilogativa gas.

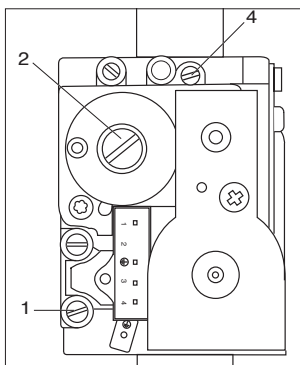

**Combustion checking procedure**

The order of operations for this procedure must always be respected.

**Operazione 1**

**Supply pressure check**

Loosen the screw **1** and insert the pressure gauge connection pipe into the pipe tap.


Switch the boiler on at D.H.W. maximum power, enabling the "Chimney function" (press the RESET button for 10 seconds and turn the encoder to select D.H.W. maximum power).

The supply pressure should correspond to the value established in relation to the type of gas, for which the boiler is designed see Table summarising changes.

**Operazione 2**

**Collegamento analizzatore**


Collegare l'analizzatore della combustione alla presa di analisi di sinistra, svitando la vite ed estraendo l'otturatore.

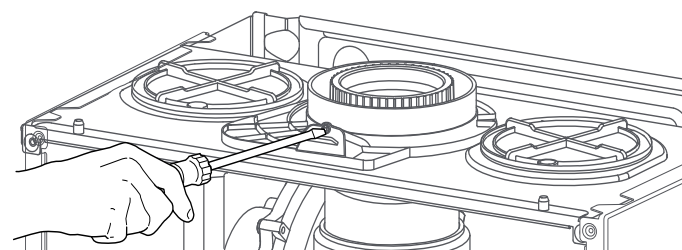

**Operation 2**

**Preparing the measuring equipment**

Connect the calibrated measuring device to the left-hand combustion outlet by unscrewing the screw and removing the blanking cover.

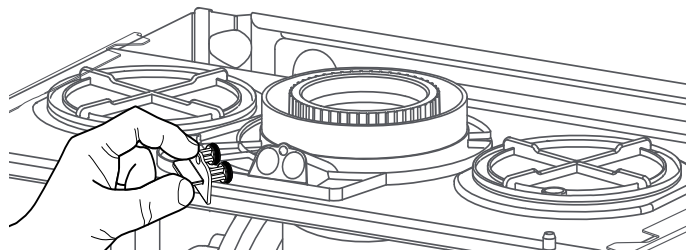


**Operazione 3**

**Regolazione del CO2 alla massima potenza (sanitario)**


Aprire un rubinetto dell'acqua calda alla massima portata. Attivare la Funzione Spazzacamino premendo il tasto RESET per 10 secondi.

**ATTENZIONE!!** Attivando la Funzione Spazzacamino la temperatura dell'acqua in uscita dalla caldaia può superare i 65°C.

Sul display viene visualizza Funzione Chimney attiva alla massima potenza riscaldamento.

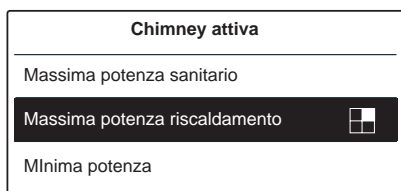

Ruotare l'encoder per selezionare massima potenza sanitario

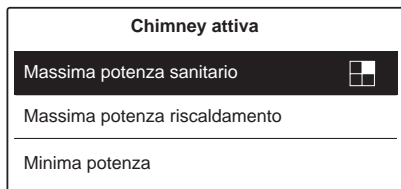


**Operation 3**

**Adjusting the CO2 at maximum gas flow rate (D.H.W.)**


Draw off the domestic hot water at the maximum water flow rate. Select the Chimney function by pressing the RESET button for 10 seconds.

**WARNING!** When the cleaning function is activated, the temperature of the water coming out of the boiler may be more than 65°C.

The display will visualise the Chimney Function active at the maximum heating pressure.

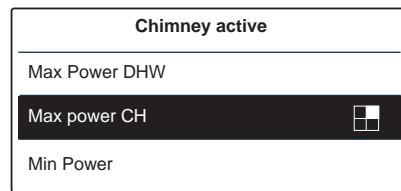

Turn the encoder to select the maximum D.H.W. power

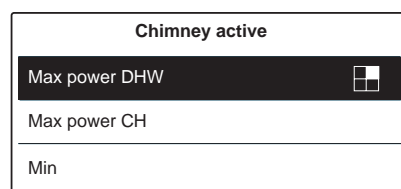

Prima di iniziare l'analisi della combustione, attendere un minuto in modo che la caldaia si stabilizzi.

Wait 1 minute for the boiler to stabilise before carrying out the combustion analyses.

Rilevare il valore del CO2(%) e confrontarlo con quanto riportato nella tabella seguente:

Read the CO2 value (%) and compare it with the values given in the table below:

**N.B.:** values with the casing closed.

**Nota:** Valori misurati con camera di combustione chiusa.

	Genus Premium Evo / System				
	12	18	25	30	35
Gas	CO2 (%)				
G20	9,0 ± 0,7		9,3 ± 0,3		
G31	10,0 ± 0,7		10,0 ± 03		

Se il valore del CO<sub>2</sub> (%) è diverso da quanto indicato in tabella, procedere alla regolazione della valvola gas come sotto indicato, altrimenti passare all'operazione successiva.

If the CO<sub>2</sub> value (%) read differs from the values given in the table, then adjust the gas valve following the instructions below, otherwise move directly onto operation 4.

#### Regolazione valvola gas alla massima potenza sanitario

Effettuare la regolazione della valvola gas ruotando gradualmente in senso orario la vite **4** per diminuire il valore del CO<sub>2</sub> (1 di giro modifica il valore di circa 0,2-0,4%). Dopo ogni modifica, attendere un minuto per stabilizzare il valore del CO<sub>2</sub>.

Se il valore rilevato coincide con quello indicato in tabella, la regolazione è terminata. In caso contrario ripetere l'operazione.


**Nota:** La funzione Spazzacamino si disattiva automaticamente dopo 30 minuti o manualmente premendo il tasto Reset.

#### Adjusting the gas valve at D.H.W. maximum gas flow

Adjust the gas valve by turning setting screw **4** clockwise in increments to reduce the CO<sub>2</sub> level (a turn adjusts the CO<sub>2</sub> level by approximately 0.2-0.4 %). Wait 1 minute after each change in setting for the CO<sub>2</sub> value to stabilise.

If the value measured corresponds to the value given in the table, adjustment is complete, otherwise start the setting procedure again.


**N.B.** The cleaning function is automatically deactivated after 30 minutes or manually by briefly pressing the RESET button.

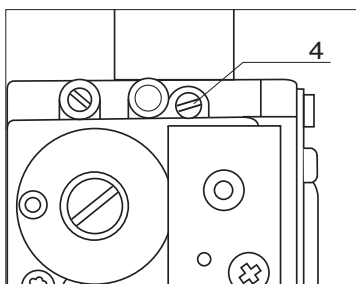

#### Operazione 4

##### Regolazione del CO<sub>2</sub> alla potenza minima

Con la funzione Spazzacamino attivata, ruotare l'encoder fino a selezionare Minima potenza

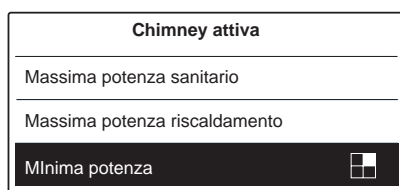

Prima di iniziare l'analisi attendere un minuto che la caldaia si stabilizzi.

Se il valore del CO<sub>2</sub> (%) è diverso da quanto indicato in tabella, procedere alla regolazione della valvola gas come sotto indicato, altrimenti passare all'operazione successiva.

#### Regolazione della valvola gas alla potenza minima


Rimuovere il tappo ed effettuare la regolazione agendo sulla vite **2**. Ruotando in senso antiorario si diminuisce il valore del CO<sub>2</sub>.

Dopo ogni modifica, attendere un minuto per stabilizzare il valore del CO<sub>2</sub>.

Misurare il valore finale e, se corrisponde a quello previsto, la regolazione è terminata. In caso contrario ripetere l'operazione.

Riposizionare il tappo della vite **2**.


**ATTENZIONE!!** Se il valore del CO<sub>2</sub> alla minima potenza viene modificato è necessario ripetere la regolazione alla massima potenza.

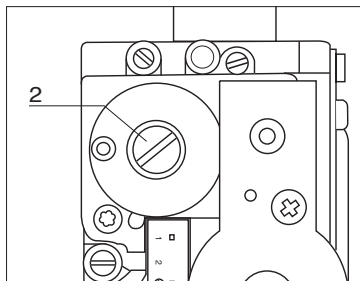

#### Operation 4

##### Checking the CO<sub>2</sub> at minimum gas flow

With the Chimney function active, rotate the encoder to select Minimum power.

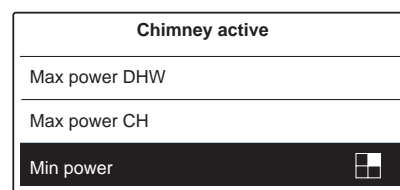

Wait 1 minute for the boiler to stabilise before carrying out the combustion analyses.

If the CO<sub>2</sub> value (%) read differs from the values given in the table, then adjust the gas valve following the instructions below, otherwise move directly onto operation 5.

#### Adjusting the gas valve to minimum gas flow

Remove cap and adjust screw **2** by turning anti-clockwise in increments to reduce the CO<sub>2</sub> level.

Wait 1 minute after each adjustment for the CO<sub>2</sub> value to stabilise.

If the value measured corresponds to the value given in the table, adjustment is complete, otherwise start the setting procedure again.

Replace the cap on the screw **2**.

**ATTENTION!** If the value of the CO<sub>2</sub> at the minimum power has been changed, it is necessary repeat the adjusting at maximum gas flow.

#### Operazione 5

##### Termine delle operazioni di regolazione

Uscire dalla funzione Spazzacamino premendo il tasto RESET.

Chiudere il rubinetto dell'acqua.

Verificare ed eventualmente eliminare eventuali perdite di gas.

Rimontare il pannello frontale dell'apparecchio.

Riposizionare l'otturatore sulla presa di analisi.

#### Operation 5

##### Ending the adjustment

Exit cleaning mode by pressing RESET.

Stop the draw-off.

Verify and repair any leaks of gas.

Refit the front panel to the device.


Refit the blanking cover for the combustion outlets.

**Regolazione della massima potenza riscaldamento regolabile  
menu 2/sottomenu 3/parametro 1**

Con tale parametro si limita la potenza utile della caldaia.

La percentuale equivarrà ad un valore della potenza utile compresa tra la potenza minima (0) e la potenza massima (100).

Per controllare la massima potenza riscaldamento accedere al parametro e, se necessario, modificare il valore come indicato nella Tabella Pressioni Gas.

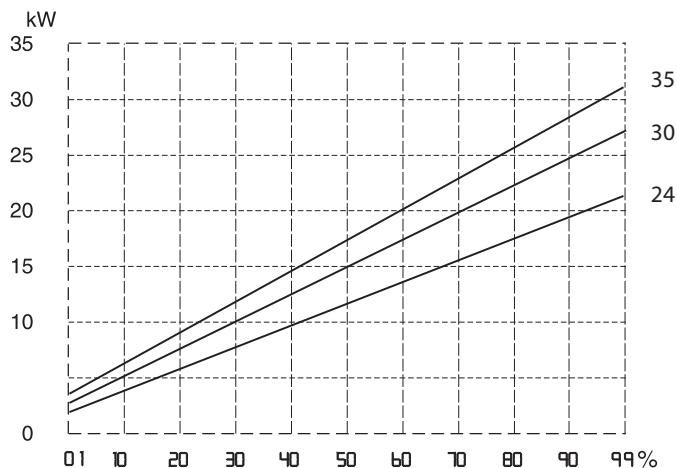


**Maximun Heating Power adjustment**

The maximum heating power can be adjusted to between the maximum power allowed by the boiler and the minimum power).

The display shows the value between "100" and 0 of this interval.

To check the maximum heating power, access menu 2/sub menu 3/parameter 1, check the value and, if necessary, modify it as indicated in the Gas Pressure table.

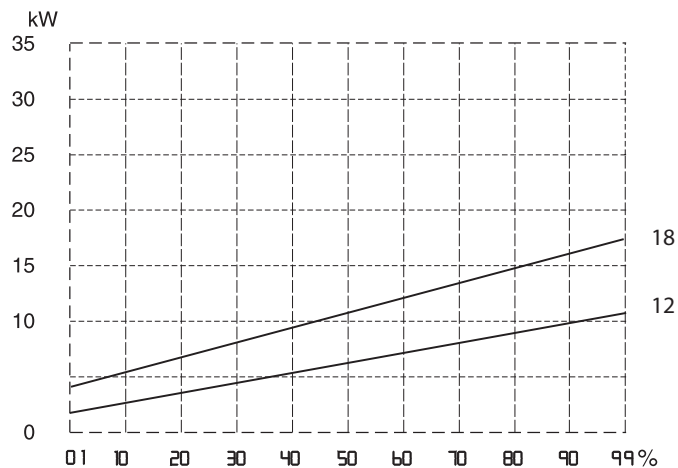

**Controllo della potenza di lenta accensione**

**menu 2/sottomenu 2/parametro 0**

Con tale parametro si limita la potenza utile della caldaia in fase di accensione.

La percentuale equivarrà ad un valore della potenza utile compresa tra quella minima (0) e la massima (100).

Il parametro va modificato se la pressione in uscita della valvola gas, in fase di accensione, (misurata con caldaia attiva in sanitario) non coincide con i valori indicati nella Tabella Riepilogativa Gas.

Per controllare la potenza di lenta accensione accedere al parametro e, se necessario, modificare il valore del parametro fino a rilevare la corretta pressione.

**Checking slow ignition power**

The soft light can be adjusted between the maximum power and the minimum power.

The display shows the value between "100" and 0 of this interval.

Change the parameter if the outlet pressure from the gas valve in the ignition phase (measured when the boiler is in hot water heating operation) does not coincide with the values shown in the Gas Table.

To check the slow ignition power, access menu 2/sub menu 2/parameter 0.

If needed, change the parameter value until suitable pressure is achieved.

**Regolazione del ritardo di accensione riscaldamento**

**menu 2/sottomenu 3/parametro 5**

Tale parametro permette di impostare in manuale (0) o in automatico (1) il tempo di attesa prima di una successiva riaccensione del bruciatore dopo lo spegnimento per raggiunta termostatazione.

Selezionando manuale è possibile impostare il ritardo in minuti con il parametro successivo - **menu 2/sotto-menu 3/parametro 6** da 0 a 7 minuti.

Selezionando automatico la caldaia provvederà a stabilire il tempo di ritardo in base alla temperatura di set-point.

**Heating ignition delay adjustment**

This parameter – menu 2/sub menu 3/parameter 5 - can be used to manually (0) or automatically (1) set the delay time before the subsequent reignition of the burner after it has switched off on reaching the desired temperature.

By selecting manual, it is possible to set the delay in minutes using the successive parameter (menu 2/sub menu 3/parameter 6), to a time between 0 and 7 minutes.

Automatic selection means that the boiler will establish the delay time based on the set-point temperature.

Tabella riepilogativa gas

Tabella riepilogativa gas

GENUS PREMIUM EVO						24		30		35	
GENUS PREMIUM EVO SYSTEM		12		18		24		30		35	
		<i>parametro parameter</i>		G20	G31	G20	G31	G20	G31	G20	G31
Indice di Wobbe inferiore Lower Wobbe index (15°C, 1013 mbar) ( MJ/m <sup>3</sup> )		45,67	70,69	45,67	70,69	45,67	70,69	45,67	70,69	45,67	70,69
Lenta accensione Slow ignition		220	60	55	60	62	62	62	62	62	62
Max Potenza Riscaldamento regolabile Maximum C. H. power Adjustable		231	60	55	67	67	67	67	67	67	67
Potenza min (%) Minimum power (%)		233	14	19	0	0	1	0	0	1	1
Potenza Max Riscaldamento (%) Max CH power (%)		234	56	85	67	76	81	67	76	81	81
Potenza Max Sanitario (%) Max DHW power (%)		232	56	85	80	82	91	80	82	91	91
Diaframma gas (Ø)		3,8	2,9	3,8	2,9	6,4	5,5	6,9	5,8	7,5	6,0
Consumi max/min Gas flow max/min (15°C, 1013 mbar) (nat - m <sup>3</sup> /h) (GPL - kg/h)	max sanitario max D.H.W	1,27	0,93	1,90	1,40	2,75	2,02	3,17	2,33	3,65	2,68
	max riscaldamento max C.H	1,27	0,93	1,90	1,40	2,33	1,71	2,96	2,17	3,28	2,41
	minimo min	0,32	0,23	0,48	0,35	0,26	0,19	0,32	0,23	0,37	0,27

**Cambio Gas**

Questi apparecchi sono concepiti per funzionare con diversi tipi di gas.

Il cambio del tipo di gas deve essere effettuato da un professionista qualificato.

Seguire attentamente le istruzioni contenute nel Kit e procedere alla regolazione dell'apparecchio per il gas prescelto.

**Changing the gas supply**

These appliances are designed to operate with different types of gas.

The gas must be changed by a qualified professional.

Follow the instructions in the kit and proceed to set the appliance for the chosen gas.


**Funzione AUTO**

Funzione che permette alla caldaia di adattare autonomamente il proprio regime di funzionamento (temperatura degli elementi scaldanti) alle condizioni esterne per raggiungere e mantenere le condizioni di temperatura ambiente richieste.

A seconda delle periferiche connesse e del numero delle zone gestite, la caldaia regola autonomamente la temperatura di mandata. Provvedere quindi al settaggio dei vari parametri interessati (vedi Area tecnica).

Per attivare la funzione premere il tasto AUTO.

**Per maggiori informazioni consultare il Manuale di Termoregolazione di ARISTON.**

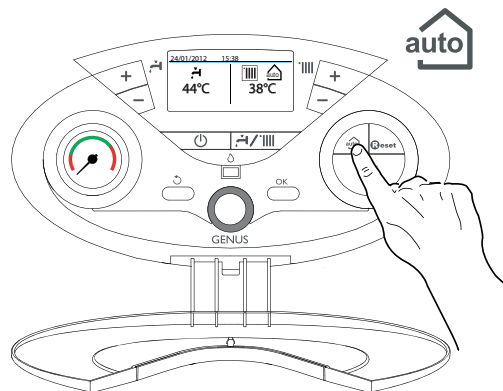**AUTO function**

This is a function which enables the boiler to automatically adapt its operation routine (the temperature of the heating elements) in line with the outdoor conditions, in order to achieve and maintain the requested room temperature conditions.

Depending on the peripheral units connected and the number of zones controlled, the boiler adjusts its flow temperature automatically.

The various corresponding parameters should therefore be set (see Technical Area).

To activate the function, press the AUTO button.

**For further information please refer to the ARISTON temperature adjustment manual.**

**ESEMPIO 1:**

IMPIANTO SINGOLA ZONA (ALTA TEMPERATURA) CON TERMOSTATO AMBIENTE ON/OFF.

In questo caso è necessario impostare i seguenti parametri:

- 4.2.1 - Attivazione Termoregolazione tramite sensori
  - selezionare 01 = Dispositivi On/Off
- 2.4.4 - Boost Time (opzionale)
  - può essere impostato il tempo di attesa per l'incremento a step di 4°C della temperatura di mandata. Il valore varia a seconda del tipo di impianto e di installazione.
  - Se il Boost Time è = 00 tale funzione non è attiva

**EXAMPLE 1:**

SINGLE ZONE SYSTEM (HIGH-TEMPERATURE) WITH ON/OFF ROOM THERMOSTAT:

In this case the following parameters must be set:

- 4.2.1 - Activation of temperature adjustment using sensors
  - Select 04 = Basic temperature adjustment
- 2.4.4 - Boost Time (optional)
  - The wait time for the flow temperature increase in steps of 4°C may be set. The value varies according to the type of system and installation.
  - If the Boost Time value = 00 the function is not activated.

**ESEMPIO 2:**

IMPIANTO SINGOLA ZONA (ALTA TEMPERATURA) CON TERMOSTATO AMBIENTE ON/OFF + SONDA ESTERNA.

In questo caso è necessario impostare i seguenti parametri:

- 4.2.1 - Attivazione Termoregolazione tramite sensori
  - selezionare 03 = solo sonda esterna
- 4.2.2 - Selezione curva termoregolazione
  - selezionare la curva interessata in base al tipo di impianto, di installazione, di isolamento termico dell'edificio etc..
- 4.2.3 - Spostamento parallelo curva se necessario, che permette di spostare parallelamente la curva aumentando o diminuendo la temperatura di set-point (modificabile anche dall'utente, tramite la manopola di regolazione della temperatura riscaldamento che con la funzione AUTO attivata, svolge la funzione di spostamento parallelo della curva).

**EXAMPLE 2:**

SINGLE ZONE SYSTEM (HIGH-TEMPERATURE) WITH ON/OFF ROOM THERMOSTAT + OUTDOOR SENSOR:

In this case the following parameters must be set:

- 4.2.1 - Activation of temperature adjustment using sensors
  - Select 01 = outdoor sensor only
- 4.2.2 - Temperature adjustment curve selection
  - Select the relevant curve according to the type of system, installation, heat insulation used in the building, etc.
- 4.2.3 - Perform a parallel curve shift if necessary, increasing or decreasing the set-point temperature (this may also be modified by the user, using the heating temperature adjustment knob, which, with the AUTO function activated, is used to shift the curve in a parallel manner).

**ESEMPIO 3:**

IMPIANTO SINGOLA ZONA (ALTA TEMPERATURA) CON CONTROLLO REMOTO SENSYS + SONDA ESTERNA.

In questo caso è necessario impostare i seguenti parametri:

- 4.2.1 - Attivazione Termoregolazione tramite sensori
  - selezionare 4 = sonda esterna + sonda ambiente
- 4.2.2 - Selezione curva termoregolazione
  - selezionare la curva interessata in base al tipo di impianto, di installazione, di isolamento termico dell'edificio etc.
- 4.2.3 - Spostamento parallelo curva se necessario, che permette di spostare parallelamente la curva aumentando o diminuendo la temperatura di set-point (modificabile anche dall'utente tramite l'encoder che, con la funzione AUTO attivata, svolge la funzione di spostamento parallelo della curva)
- 4.2.4 - Influenza del sensore ambiente
  - permette di regolare l'influenza del sensore ambiente sul calcolo della temperatura di set-point mandata (20 = massima 0 = minima)

**EXAMPLE 3:**

SINGLE ZONE SYSTEM (HIGH-TEMPERATURE) WITH SENSYS REMOTE CONTROL + OUTDOOR SENSOR

In this case the following parameters must be set:

- 4.2.1 - Activation of temperature adjustment using sensors
  - select 0 = outdoor sensor + room sensor
- 4.2.2 - Temperature adjustment curve selection
  - Select the relevant curve according to the type of system, installation, heat insulation used in the building, etc
- 4.2.3 - Perform a parallel curve shift if necessary, increasing or decreasing the set-point temperature. (This may also be changed by the user by the encoder which, with the AUTO function activated, is used to shift the curve in a parallel manner.)
- 4.2.4 - Influence of room sensor
  - used to adjust the influence the room temperature has on the calculation of the set-point flow temperature (20 = maximum, 0 = minimum).

La caldaia è protetta dai malfunzionamenti tramite controlli interni da parte della scheda a microprocessore che opera, se necessario, un blocco di sicurezza.

In caso di blocco dell'apparecchio viene visualizzato sul display un codice che si riferisce al tipo di arresto ed alla causa che lo ha generato. Se ne possono verificare due tipologie:

**Arresto di sicurezza**


Questo tipo di errore, è di tipo "volatile", ciò significa che viene automaticamente rimosso al cessare della causa che lo aveva provocato.

Sul display viene visualizzato il codice e la descrizione dell'errore.

**"Errore 110 - Sonda RISC Difettosa"**

Infatti non appena la causa dell'arresto scompare, la caldaia riparte e riprende il suo normale funzionamento.

In caso contrario spegnere la caldaia, portare l'interruttore elettrico esterno in posizione OFF, chiudere il rubinetto del gas e contattare un tecnico qualificato.

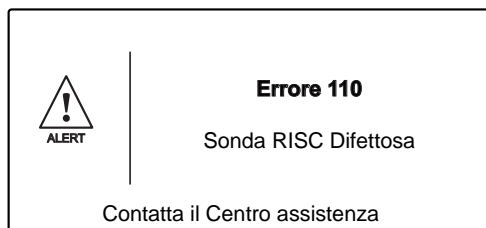

The boiler is protected from malfunctions by means of internal checks performed by the electronic P.C.B., which stops the boiler from operating if necessary. In the event of the boiler being shut off in this manner, a code appears on the control panel display which refers to the type of shut-off and the reason behind it.

Two types of shut-off may occur:

**Safety shut-off**


This type of error is "volatile", which means that the boiler starts up again automatically as soon as the problem which caused the shut-off is removed.

The display will visualise the error code and description.

**"Fault 110 - Send Probe Damaged"**

In fact, soon as the cause of the shut-off disappears, the boiler starts up again and continues to operate normally.

If the boiler still indicates a safety shut-off, switch it off. Make sure the external electric switch is in the OFF position, shut off the gas valve and contact a qualified technician.

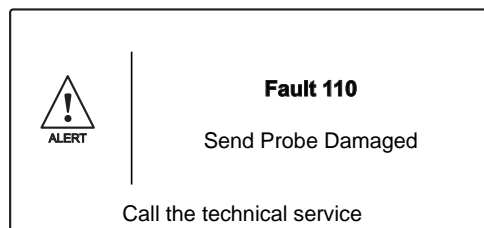

**Arresto di sicurezza per insufficiente pressione acqua**

In caso di insufficiente pressione dell'acqua nel circuito riscaldamento la caldaia segnala un arresto di sicurezza.

Sul display appare il codice "Errore 108 - Riempi Impianto".

E' possibile ripristinare il sistema reintegrando l'acqua attraverso il rubinetto di riempimento posto sotto la caldaia.



Verificare la pressione sull'idrometro e chiudere il rubinetto non

**Safety shut-off due to insufficient water pressure**

In caso di insufficiente pressione dell'acqua nel circuito riscaldamento la caldaia segnala un arresto di sicurezza.

The error code "Fault 108 - Filling Needed" appears on the display. The system may be restarted, re-balancing the value, by using the filling valve.

Check the pressure on the pressure gauge and close the valve as

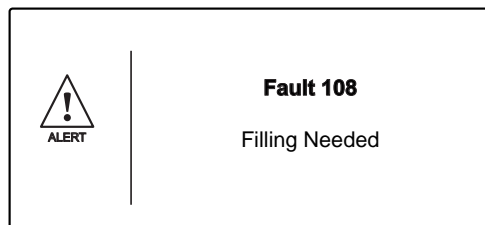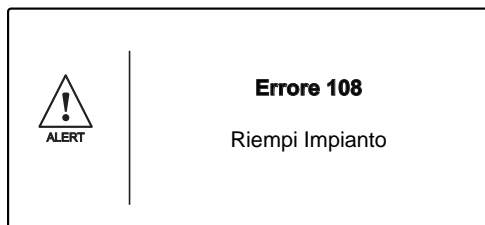

appena si raggiunge 1 - 1,5 bar.

Se la richiesta di reintegro dovesse essere frequente, spegnere la caldaia, portare l'interruttore elettrico esterno in posizione OFF, chiudere il rubinetto del gas e contattare un tecnico qualificato per verificare la presenza di eventuali perdite di acqua.

soon as it reaches 1 - 1.5 bar.

If the re-balancing request is performed on a frequent basis, switch the boiler off, bring the external electric switch to the OFF position, shut off the gas valve and contact a qualified technician to check for any leaks of water.

**Arresto di blocco**

Questo tipo di errore è "non volatile" ciò significa che non viene automaticamente rimosso.

Sul display viene visualizzato il codice e la descrizione dell'errore.

**"Errore 501 - Mancanza fiamma - Premere il pulsante di RESET"**

Per ripristinare il normale funzionamento della caldaia premere il tasto Reset sul pannello comandi.






**Operation shutdown**

This type of error is "non-volatile", which means that it is not removed automatically.

The display will visualise the error code and description.

**"Fault 501 - No flame detected - Press the Reset button"**

In this case the boiler does not restart automatically, but it may be reset by pressing the Reset button.



### Importante

Se il blocco si ripete con frequenza, si consiglia l'intervento del Centro di Assistenza Tecnica autorizzato. Per motivi di sicurezza, la caldaia consentirà comunque un numero massimo di 5 riarmi in 15 minuti (pressioni del tasto RESET) al sesto tentativo entro i 15 minuti la caldaia va in arresto di blocco, in questo caso è possibile sbloccarla solo togliendo l'alimentazione elettrica. Nel caso il blocco sia sporadico o isolato non costituisce un problema.

La prima cifra del codice di errore (Es: **Errore 101**) indica in quale gruppo funzionale della caldaia si è determinato l'errore:

- 1 - Circuito Primario
- 2 - Circuito Sanitario
- 3 - Parte Elettronica interna
- 4 - Parte Elettronica esterna
- 5 - Accensione e Rilevazione
- 6 - Ingresso aria-uscita fumi
- 7 - Multizone riscaldamento (Moduli Gestione Zone - optional)

### Avviso di malfunzionamento

Questo avviso viene indicato sul display nel seguente formato:

**Segnalazione 5P1** - la prima cifra che indica il gruppo funzionale è seguita da una P (avviso) e dal codice relativo al particolare avviso.

### Important

If this shutdown occurs frequently, contact an authorised Technical Service Centre for assistance. For safety reasons, the boiler will permit a maximum of 5 resets in 15 minutes (5 presses of the RESET button); at the 6th attempt within this 15-minute period the boiler will shut down and may only be operated again after the electricity supply has been disconnected. If the shutdown is occasional or an isolated event, this is not a problem.

The first figure of the error code (e.g. **Errore 101**) indicates within which operational assembly the error occurred.



- 1 - Primary Circuit
- 2 - Domestic Hot Water Circuit
- 3 - Internal Electronic Part
- 4 - External Electronic Part
- 5 - Ignition and Detection
- 6 - Air inlet - flue gas outlet
- 7 - Multizone

### Malfunction warning

This warning is shown by the display in the following format:

**Warning 5P1** = 1st Ignit Failed

the first figure indicating the operational assembly is followed by a P (warning) and the code relating to the specific warning.

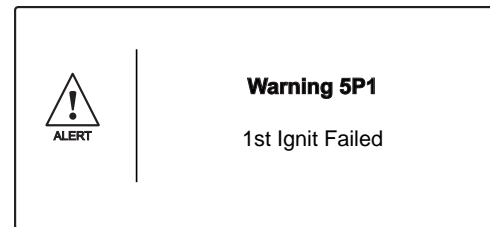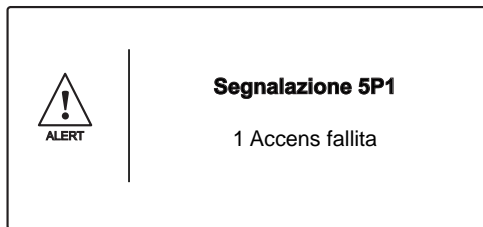

### Avviso malfunzionamento circolatore

Sul circolatore è presente un led che indica lo stato di funzionamento:

*Led spento* :

Il circolatore non è alimentato elettricamente.

*Led verde fisso*:

circolatore attivo

*Led verde lampeggiante*: cambio di velocità in corso

*Led rosso* :

segnala il blocco del circolatore o mancanza acqua

### Circulation pump malfunction signal

The circulation pump has an LED display that shows its operating status:

*LED off*:

The circulation pump is electrically charged.

*LED solid green*:

circulation pump enabled.

*LED flashing green*: change of speed taking place.

*LED red*:

Circulation pump is blocked or lacks water.

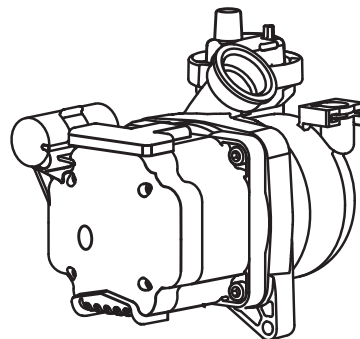




Tabella riepilogativa codici errori

Circuito Primario	
Display	Descrizione
101	Sovratemperatura
103	Circolazione Insufficiente
104	
105	
106	
107	
108	Mancanza acqua (richiesto riempimento)
110	Circuito aperto o cortocircuito sonda mandata risc.to
112	Circuito aperto o cortocircuito sonda ritorno risc.to
114	Circuito aperto o cortocircuito sonda esterna
116	Termostato pavimento aperto
118	Problema alle sonde circuito primario
1P1	Segnalazione circolazione insufficiente
1P2	
1P3	
1P4	
Circuito Sanitario	
203	Sonda accumulo difettosa GENUS PREMIUM EVO SYSTEM
205	Sonda Ing San Difettosa <i>Kit solare (optional)</i>
209	Sovratemperatura bollitore GENUS PREMIUM EVO SYSTEM
Parte Elettronica Interna	
301	Errore EEPROM
302	Errore di comunicazione
303	Errore scheda principale
304	Troppi tentativi di RESET
305	Errore scheda principale
306	Errore scheda principale
307	Errore scheda principale
3P9	Avviso Manutenzione
Parte Elettronica Esterna	
411	Circuito aperto o cortocircuito sonda ambiente Zona 1
412	Circuito aperto o cortocircuito sonda ambiente Zona 2
413	Circuito aperto o cortocircuito sonda ambiente Zona 3
Accensione e rilevazione	
501	Mancanza fiamma
502	Rilevamento fiamma con valvola gas chiusa
504	Distacco fiamma
5P1	Primo tentativo di accensione fallito
5P2	Secondo tentativo di accensione fallito
5P3	Distacco fiamma
Ingresso Aria / Uscita Fumi	
610	Sonda scambiatore aperta
612	Velocità ventilatore insufficiente
Multizone Riscaldamento (Moduli Gestione Zone - optional)	
701	Circuito aperto o cortoc. sonda mandata risc. ZONA 1
702	Circuito aperto o cortoc. sonda mandata risc. ZONA 2
703	Circuito aperto o cortoc. sonda mandata risc. ZONA 3
711	Circuito aperto o cortoc. sonda ritorno risc. ZONA 1
712	Circuito aperto o cortoc. sonda ritorno risc. ZONA 2
713	Circuito aperto o cortoc. sonda ritorno risc. ZONA 3
722	Sovratemperatura ZONA 2
723	Sovratemperatura ZONA 3
750	Tutte le zone bloccate

Table summarising error codes

Central Heating circuit	
Display	Description
101	Overheat
102	Pressure Sens Error
103	Insufficient circulation
104	
105	
106	
107	
108	Insufficient water (request filling)
110	C.H. Flow temp. probe circuit open / short circuit
112	C.H. Return temp. probe circuit open / short circuit
114	External sensor circuit open / short circuit
116	Floor Thermostat contact open
118	Heating delivery probe problem
1P1	Insufficient circulation indication
1P2	
1P3	
1P4	Insufficient water (request filling)
D.H.W. circuit	
203	Tank Probe Damaged GENUS PREMIUM EVO SYSTEM
205	DHW In Probe Open Circuit
209	Tank Overheat GENUS PREMIUM EVO SYSTEM
Internal P.C.B.'s	
301	EEPROM error
302	Communication error
303	Main P.C.B. error
304	Too many (> 5) resets in 15 minutes
305	Main P.C.B. error
306	Main P.C.B. error
307	Main P.C.B. error
3P9	Sched.Maintanace-Call Service
External P.C.B.'s	
411	Zone 1 - Room sensor circuit open / short circuit
412	Zone 2 - Room sensor circuit open / short circuit
413	Zone 3 - Room sensor circuit open / short circuit
Ignition and Detecion	
501	No flame detected
502	Flame detected with gas valve closed
504	Flame lift
5P1	1st Ignition Failed
5P2	2nd Ignition Failed
5P3	Flame cut-off
Air Inlet / Flue gas outlet	
610	Exchanger Probe Open Circuit
612	Fan Error
Multi-zone Heating	
701	Zone 1 send sensor defective
702	Zone 2 send sensor defective
703	Zone 3 send sensor defective
711	Zone 1 return sensor defective
712	Zone 2 return sensor defective
713	Zone 3 return sensor defective
722	Zone 2 overheating
723	Zone 3 overheating
750	All Heating Zones locked

**Sicurezza antigelo**

La caldaia è dotata di una protezione antigelo che provvede al controllo della temperatura di mandata della caldaia: se tale temperatura scende sotto i 8°C si attiva la pompa (circolazione nell'impianto di riscaldamento) per 2 minuti.

Dopo i due minuti di circolazione la scheda elettronica verifica quanto segue:

- a- se la temperatura di mandata è > di 8°C la pompa si ferma;
- b- se la temperatura di mandata è > di 4°C e < di 8°C la pompa si attiva per altri 2 minuti;
- c- se la temperatura di mandata è < di 4°C si accende il bruciatore (in riscaldamento alla minima potenza) fino al raggiungimento dei 33°C. Raggiunta la temperatura il bruciatore si spegne ed il circolatore continua a funzionare per altri due minuti.


L'attivazione della sicurezza antigelo è segnalata sul display dal simbolo ❄️.

La protezione antigelo è attiva solo con la caldaia perfettamente funzionante:

- la pressione dell'installazione è sufficiente;
- l'interruttore bipolare esterno è in posizione ON;
- il gas viene erogato;
- la caldaia non segnala alcun errore.

**ATTENZIONE!! MODELLI SYSTEM .**

**SE LA CALDAIA NON VIENE COLLEGATA AD UN BOLLITORE ESTERNO (modalità SOLO RISCALDAMENTO) È NECESSARIO RIMUOVERE IL MOTORE DELLA VALVOLA A 3 VIE ALTRIMENTI LA SICUREZZA ANTIGELO NON È ATTIVA.**



**Anti-frost Device**

The anti-frost function acts on the central heating flow temperature probe, independently from other regulations, when the electrical supply is turned on.

If the primary circuit temperature falls below 8°C the pump will run for 2 minutes.

After the two minutes of circulation (fixed) the boiler will check the following:

- a) if the central heating flow temperature is > 8°C, the pump stops;
- b) if the central heating flow temperature is between 4 and 8°C, the pump will run for another two minutes;
- c) if the central heating flow temperature is < 4°C, the burner will fire (heating position) at minimum power until the temperature reaches 33°C, the burner will go out and the pump will continue to run for two minutes.

Activation of the anti-frost safety device is signalled on the display by the symbol ❄️.

The anti-frost device activates only when (with the boiler operating correctly):

- the system pressure is correct;
- the boiler is electrically powered;
- there is a supply of gas.

**ATTENTION!! ONLY FOR SYSTEM MODELS .**

**IF THE BOILER IS NOT CONNECTED TO AN EXTERNAL TANK (ONLY HEATING MODE) IT IS NECESSARY TO REMOVE THE 3-WAY VALVE MOTOR OTHERWISE ANTI-FROST DEVICE IS NOT ACTIVE.**

**AREA TECNICA - riservata al tecnico qualificato**

L'accesso all'Area Tecnica consente di impostare/configurare l'apparecchio a seconda delle esigenze di ogni singola installazione, Inoltre fornisce importanti informazioni relative al buon funzionamento della caldaia.

L'Area Tecnica si compone di diverse viste che consentono l'accesso diretto ai parametri interessati in ogni singola fase dell'installazione/configurazione del prodotto.

I parametri relativi ad ogni singolo menu sono riportati nelle pagine seguenti.

L'accesso e la modifica dei vari parametri viene effettuata attraverso il tasto OK, l'encoder ed il tasto ESC (vedi fig. sotto riportata).

**TECHNICAL AREA - reserved for qualified technician**


Accessing the Technical Area allows for setting/configuring the device according to the specific requirements of every installation procedure.

It also provides important information relating to the efficient operation of the boiler.


The Technical Area comprises various display windows that allow for directly accessing the parameters intervening in each single product installation/configuration phase.

The parameters relating to each single menu are listed in the following pages.


The various parameters can be accessed and modified using the OK button, the encoder and the ESC button (see picture below).

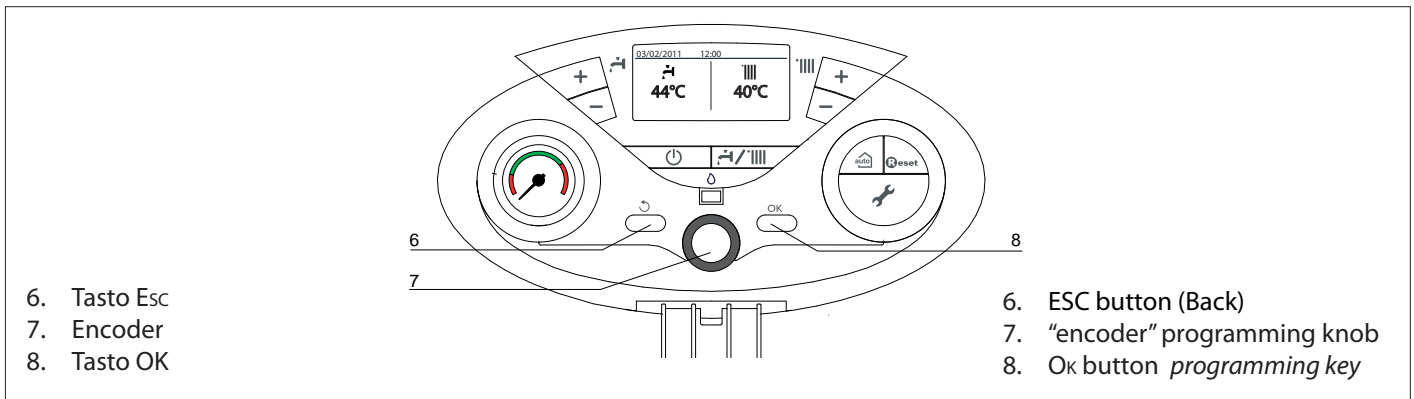

Per accedere all'Area Tecnica premere contemporaneamente i tasti ESC e OK per 5 secondi, il display visualizza la richiesta di inserimento del codice tecnico.



For accessing the Technical Area simultaneously press the ESC and OK buttons for 5 seconds; the display will visualise the request for entering the technical code.

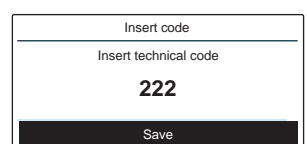

Ruotare l'encoder per selezionare 234 e premere il tasto OK.

Turn the encoder to select 234 and press the OK button.

Per muoversi all'interno dell'Area Tecnica ruotare l'encoder e premere OK per accedere alla vista selezionata.

To move within the Technical Area turn the encoder and press OK button to access the selected window.

Ruotare l'encoder per selezionare un parametro e premere OK per accedere.



Turn the encoder to select a parameter and press OK button to access it.

Per modificare il valore di un parametro ruotare l'encoder e premere OK per memorizzare.

To modify the value of a parameter, turn the encoder and press OK button to store the value.

Utilizzare il tasto ESC per uscire da un parametro senza memorizzare l'eventuale modifica e per tornare alla normale visualizzazione.

Use the ESC button to exit a parameter without storing the modification and for returning to the normal viewing mode.

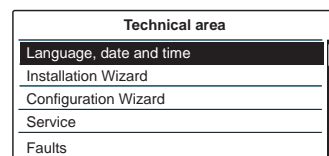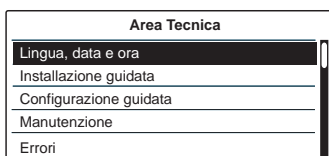

Esempio:

Modifica del parametro 2.3.1 Livello Max Pot Riscald Regolabile  
 Procedere come segue:

1. Premere contemporaneamente il tasto ESC ↶ ed il Tasto OK per 5 secondi, Il display visualizza la richiesta di inserimento del codice tecnico
2. Ruotare l'encoder e selezionare il codice 234
3. Premere il tasto OK, il display visualizza le viste disponibili
4. Ruotare l'encoder per selezionare MENU COMPLETO
5. Premere il tasto OK per accedere, il display visualizza i Menu disponibili.
6. Ruotare l'encoder per selezionare il menu 2 - Parametri caldaia
7. Premere il tasto OK. Il display visualizza i sotto menu disponibili
8. Ruotare l'encoder per selezionare 2.3 - Riscaldamento 1
9. Premere il tasto OK per accedere Il display visualizza i parametri relativi al sottomenu 2.3
10. Ruotare l'encoder per selezionare il parametro 2.3.1 Livello Max Pot Riscald Regolabile
11. Premere il tasto OK per accedere al parametro  
 Il display visualizza il valore del parametro 75% con indicazione del valore minimo e massimo consentiti.
12. Ruotare l'encoder per modificare il valore es. 70%
13. Premere il tasto OK per memorizzare la modifica  
 (Per uscire dal parametro senza memorizzare la modifica premere il tasto ESC ↶)
14. Premere il tasto ESC ↶ fino a tornare alla normale visualizzazione

Area Tecnica	
Installazione guidata	
Configurazione guidata	
Manutenzione	
Errori	
MENU completo	

Menu	
0 Rete	
1 <Non disponibile>	
2 Parametri caldaia	
3 <Non disponibile>	
4 Parametri Zona1	

2 Parametri caldaia	
2.0 Impostaz Generali	
2.1 <Non disponibile>	
2.2 Impostaz Generali	
2.3 Riscaldamento-1	
2.4 Riscaldamento-2	

2.3 Riscaldamento-1	
2.3.0 <Non disponibile>	
2.3.1 Livello Max Pot Riscald Regolabile	75
2.3.2 Percentuale Potenza Max Sanitario	76
2.3.3 Percentuale Potenza min	0
2.3.4 Percentuale Potenza Max Risc	65

2.3.1 Livello Max Pot Riscald Regolabile	
75 %	
Valore massimo	100%
Valore minimo	0%

2.3.1 Livello Max Pot Riscald Regolabile	
70 %	
Valore massimo	100%
Valore minimo	0%

Example:

Modification of parameter 2.3.1 Max. Adjustable Central Heating Power

Proceed as follows:

1. Simultaneously press the ESC ↶ and OK buttons for 5 seconds; the display will visualise the request for entering the technical code.
2. Turn the encoder and select code 234.
3. Press the OK button; the display will visualise the available windows.
4. Turn the encoder to select the COMPLETE MENU.
5. Press the OK button to access; the display will visualise the available menus.
6. Turn the encoder to select Menu 2 - Boiler parameters.
7. Press the OK button. The display will visualise the available sub-menus.
8. Turn the encoder to select 2.3 - Central heating 1.
9. Press the OK button to access. The display will visualise the parameters relative to sub-menu 2.3.
10. Turn the encoder to select parameter 2.3.1 - Max. C.H. Adjustable.
11. Press the OK button to access the parameter.  
 The display will visualise the value of the parameter (75%) in addition to the minimum and maximum values allowed.
12. Turn the encoder to select the new value, e.g. 70%.
13. Press the OK button to store the modification.  
 (To exit the parameter without storing the modification, press the ESC ↶ button).
14. Press the ESC ↶ button to return to the normal viewing mode.

Technical area	
Installation Wizard	
Configuration Wizard	
Service	
Faults	
Complete MENU	

Menù	
0 Network	
1 <Not available>	
2 Boiler Parameters	
3 <Not available>	
4 Zone1 Parameters	

2 Boiler Parameters	
2.0 General	
2.1 <Not available>	
2.2 General	
2.3 Central Heating-1	
2.4 Central Heating-2	

2.3 Central Heating-1	
2.3.0 <Not available>	
2.3.1 Max CH Adjustable	75
2.3.2 Max DHW percentage	76
2.3.3 min percentage	0
2.3.4 Max CH percentage	65

2.3.1 Max CH Adjustable	
75 %	
Maximum value	100%
Minimum value	0%

2.3.1 Max CH Adjustable	
70 %	
Maximum value	100%
Minimum value	0%

**Area Tecnica**

**Codice d'accesso** (accesso riservato tecnico qualificato) - Ruotare l'encoder per selezionare 234 e premere OK

**Lingua, data e ora** - Seguire le indicazioni del display.  
Premere OK ad ogni inserimento per memorizzare

**Installazione guidata**

**Caldaia**

**Parametri**

Parametri Gas - Accesso diretto ai parametri → 220 - 230 - 231 - 232 - 233 - 234 - 270

Parametri regolazione - Accesso diretto ai parametri → 220 - 231 - 223 - 245 - 246

**Procedure Guidate**

Riempimento impianto

Disareazione impianto

**Configurazione guidata**

**Caldaia**

**Parametri**

Parametri Gas - Accesso diretto ai parametri → 220 - 230 - 231 - 232 - 233 - 234 - 270

Parametri regolazione - Accesso diretto ai parametri → 220 - 231 - 223 - 245 - 246

Visualizzazioni - Accesso diretto ai parametri → 821 - 822 - 824 - 825 - 827 - 830 - 831 - 832 - 833 - 840 - 835

Zone - Accesso diretto ai parametri → 402 - 502 - 602 - 420 - 520 - 620 - 434 - 534 - 634 - 830

**Procedure Guidate**

Riempimento impianto

Disareazione impianto

Analisi Fumi

**Opzione Assistenza**

Dati Centro Assistenza - Per inserimento nome e telefono del Centro Assistenza

*I dati verranno visualizzati dal display in caso di errore*

Abilitazione Avviso di manutenzione

Reset Avviso di Manutenzione

Mesi mancanti alla manutenzione

**Modalità test**

Test circolatore

Test valvola tre vie

Test ventilatore

**Manutenzione**

**Caldaia**

**Parametri**

Parametri Gas - Accesso diretto ai parametri → 220 - 230 - 231 - 232 - 233 - 234 - 270

Visualizzazioni - Accesso diretto ai parametri → 821 - 822 - 824 - 825 - 827 - 830 - 831 - 832 - 833 - 840 - 835

Cambio scheda caldaia - Accesso diretto ai parametri → 220 - 226 - 228 - 229 - 231 - 232 - 233 - 234 - 247 - 250 - 253

**Errori** - Il display visualizza gli ultimi 10 errori con indicazione del codice, descrizione, data.  
Ruotare l'encoder per scorrere gli errori

**MENU COMPLETO** - Nelle pagine seguenti sono elencati tutti i menu/parametri disponibili

**Tecnical Area**

**Service code** (reserved for qualified technicians) - Turn the encoder and select code 234 and press OK

**Language, date and time** - Follow the instructions of the display.  
Press OK button at each entry to save

**Installation Wizard**

**Boiler**

**Parameters**

- Gas settings - Direct access to the parameters → 220 - 230 - 231 - 232 - 233 - 234 - 270
- Settings - Direct access to the parameters → 220 - 231 - 223 - 245 - 246

**Guided procedures**

- System Filling
- System air purge

**Configuration Wizard**

**Boiler**

**Parameters**

- Gas settings - Direct access to the parameters → 220 - 230 - 231 - 232 - 233 - 234 - 270
- Settings - Direct access to the parameters → 220 - 231 - 223 - 245 - 246
- Visualizzazioni - Direct access to the parameters → 821 - 822 - 824 - 825 - 827 - 830 - 831 - 832 - 833 - 840 - 835
- Heating Zones - Direct access to the parameters → 402 - 502 - 602 - 420 - 520 - 620 - 434 - 534 - 634 - 830

**Guided procedures**

- System Filling
- System air purge
- Exhaust fumes analysis

**Service options**

- Service Center Data - To insert the name and phone number of Service Center  
*The data appears in the display in case of error*
- Enable service warnings
- Service warning reset
- Months remaining before Service

**Test mode**

- Pump test
- 3 way valve Test
- Fan test

**Service**

**Boiler**


**Parameters**

- Gas settings - Direct access to the parameters → 220 - 230 - 231 - 232 - 233 - 234 - 270
- Visualization - Direct access to the parameters → 821 - 822 - 824 - 825 - 827 - 830 - 831 - 832 - 833 - 840 - 835
- PCB change - Direct access to the parameters → 220 - 226 - 228 - 229 - 231 - 232 - 233 - 234 - 247 - 250 - 253


**Faults** - The display shows the last 10 errors with details of the code, description and date.  
Turn the encoder to scroll the errors

**COMPLETE MENU** - The parameters relating to each individual menu are listed in the following pages.

menu	sotto-menu	parametro	descrizione	range	impostazioni di fabbrica
------	------------	-----------	-------------	-------	--------------------------
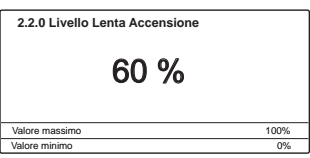
<b>INSERIMENTO CODICE D'ACCESSO</b>					222
<i>ruotare l'encoder per selezionare 234 e premere il tasto OK</i>					
<b>MENU COMPLETO</b>					
<b>0 RETE</b>					
<b>0. 2 RETE BUS</b>					
0. 2. 0		Rete Bus attuale	Caldaia		
<i>Indicazione dispositivi connessi via BUS</i>					
<b>0. 4 DISPLAY</b>					
0. 4. 0		Zona da impostare da display	da 1 a 3 (nr)		1
0. 4. 2		Disattiva tasto termoregolazione	0 = Tasto AUTO attivo 1 = Tasto AUTO disattivato		0
<b>2 PARAMETRI CALDAIA</b>					
<b>2. 0 IMPOSTAZIONI GENERALI</b>					
2. 0. 0		Impostazione temperatura sanitario	da 60 a 36 (°C)		45
<i>regolabile dati Tasti 2</i>					
<b>2. 2 IMPOSTAZIONI GENERALI</b>					
2. 2. 0		Lenta Accensione	da 0 a 100		
 <p>2.2.0 Livello Lenta Accensione</p> <p>60 %</p> <p>Valore massimo 100% Valore minimo 0%</p>					
<i>Vedi Tabella riepilogativa gas</i>					
2. 2. 3		Termostato Pavimento\TA2	0 = Termostato Pavimento 1 = Termostato Ambiente2		0
2. 2. 4		Termoregolazione	0 = Assente 1 = Presente		0
<i>E' possibile attivare la termoregolazione premento il tasto AUTO</i>					
2. 2. 5		Ritardo partenza in riscaldamento	0= Disabilitato 1= 10 secondi 2= 90 secondi 3= 210 secondi		0
2. 2. 8		Versione Caldaia <b>GENUS PREMIUM EVO</b> NON MODIFICARE	da 0 a 5		0
Versione Caldaia <b>GENUS PREMIUM EVO SYSTEM</b> <b>ATTENZIONE!</b> Modificare da 1 a 2 in caso di collegamento ad un bollitore esterno con termostato.					
			da 0 a 5 0 = NON UTILIZZARE 1 = Accumulo Ext con Sonda NTC 2 = Accumulo Ext con Termostato 3 = NON UTILIZZARE 4 = NON UTILIZZARE 5 = NON UTILIZZARE		1
<i>RISERVATO AL SAT Solo in caso di sostituzione della scheda elettronica</i>					
2. 2. 9		Settaggio potenza nominale caldaia			
<i>RISERVATO AL SAT Solo in caso di sostituzione della scheda elettronica</i>					


menu	sub-menu	parameter	description	value	default settings
------	----------	-----------	-------------	-------	------------------
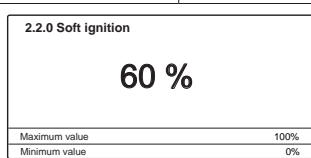
<b>SERVICE CODE</b>					
<i>Rotate encoder clockwise to select code 234 and press Ok</i>					
<b>COMPLETE MENU</b>					
<b>0 NETWORK</b>					
<b>0. 2 BUS NETWORK</b>					
0. 2. 0		Network Presence	Boiler		
<i>Indication of the devices connected via BUS.</i>					
<b>0. 4 BOILER USER INTERFACE</b>					
0. 4. 0		Zone to be set by display	from 1 to 3 (nr)		1
0. 4. 2		Thermoregulation button deactivation	0 = Enabled AUTO button 1 = Disabled AUTO button		0
<b>2 BOILER PARAMETERS</b>					
<b>2. 0 GENERAL</b>					
2. 0. 0		DHW Setpoint Temperature	from 36 to 60 (°C)		
<i>Setting by DHW button 2</i>					
<b>2. 2 BOILER GENERAL SETTINGS</b>					
2. 2. 0		Soft ignition	from 0 to 100		
 <p>2.2.0 Soft ignition</p> <p>60 %</p> <p>Maximum value 100% Minimum value 0%</p>					
<i>see Table summarising changes</i>					
2. 2. 3		Underfloor thermostat or zone 2 ambient thermostat selection	0 = Floor safety thermostat 1 = Zone 2 ambient thermostat		0
2. 2. 4		Termoregolazione	0 = Absent 1 = Present		0
<i>Termoregulation can be activated by pressing the AUTO button.</i>					
2. 2. 5		Heating ignition delay	0 = Deactivated 1 = 10 seconds 2 = 90 seconds 3 = 210 seconds		0
2. 2. 8		Boiler version <b>GENUS PREMIUM EVO</b> - NOT TO MODIFY	from 0 to 5		0
Boiler version <b>GENUS PREMIUM EVO SYSTEM</b> <b>ATTENTION !</b> Modify from 1 to 2 only with connection to an external storage with thermostat ON/OFF					
			from 0 to 5 0 = NOT USED 1 = storage with NTC 2 = storage with thermostat 3 = NOT USED 4 = NOT USED 5 = NOT USED		1
<i>ONLY FOR SERVICE - To be used only in substitution P.C.B.</i>					
2. 2. 9		Set boiler heat power			
<i>ONLY FOR SERVICE - To be used only in substitution P.C.B.</i>					

menu	sotto-menu	parametro	descrizione	range	impostazioni di fabbrica
			note		

2.	3.	PARAMETRI RISCALDAMENTO - PARTE 1				
2.	3.	1	Max Potenza Riscaldamento regolabile <i>Vedi Tabella riepilogativa gas</i>	da 0 a 100 (%)	60	
2.	3.	2	Max Potenza Sanitario <i>RISERVATO AL SAT - Solo in caso di sostituzione della scheda elettronica o cambio gas - Vedi Tabella riepilogativa gas</i>	da 0 a 100 (%)		
2.	3.	3	Potenza Minima <i>RISERVATO AL SAT - Solo in caso di sostituzione della scheda elettronica o cambio gas - Vedi Tabella riepilogativa gas</i>	da 0 a 100 (%)		
2.	3.	4	Max Potenza Riscaldamento <i>RISERVATO AL SAT - Solo in caso di sostituzione della scheda elettronica o cambio gas - Vedi Tabella riepilogativa gas</i>	da 0 a 100 (%)		
2.	3.	5	Selezione Tipologia ritardo d'accensione in riscaldamento	0 = Manuale 1 = Automatico	1	
2.	3.	6	Impostazione tempo ritardo d'accensione in riscaldamento	da 0 a 7 (minuti)	3	
2.	3.	7	Post-circolazione riscaldamento	da 0 a 15 (minuti) o CO (in continuo)	3	
2.	3.	8	<Non disponibile>			
2.	3.	9	<Non disponibile>			


**2. 4 PARAMETRI RISCALDAMENTO - PARTE 2**

2.	4.	1	Impostazione pressione circuito riscaldamento per segnalazione richiesta di riempimento <i>se la pressione scende fino al valore di allerta impostato la caldaia segnalerà un avviso di malfunzionamento 1P4 per circolazione insufficiente, sul display comparirà la richiesta di reintegro</i>	da 4 a 8 (bar/10)	6
					
2.	4.	3	Post-ventilazione dopo richiesta riscaldamento	0 = OFF (5 secondi) 1 = ON (3 minuti)	0
2.	4.	4	Tempo incremento temperatura riscaldamento <i>attivo solo con T. A. on/off e Termoregolazione attivata (parametro 421 o 521 o 621 su 01 = Dispositivi ON/OFF)</i> <i>Tale parametro permette di impostare il tempo di attesa prima dell'aumento automatico della temperatura di mandata con step di 4°C (max 12°C) Se tale parametro rimane con valore 0 tale funzione non è attiva.</i>	da 0 a 60 (minuti)	16
2.	4.	5	Velocità MAX Circolatore	da 75 a 100	100
2.	4.	6	Velocità MIN Circolatore	da 40 a 100	
2.	4.	7	Indicazione dispositivo per rilevazione pressione circuito riscaldamento <i>RISERVATO AL SAT Solo in caso di sostituzione della scheda elettronica</i>	0 = Solo sonde temperatura 1 = Press. di minima 2 = Sensore di pressione	2
2.	4.	9	Correzione temperatura esterna <i>Solo con sonda esterna collegata (optional)</i>	da -3 a 3 (°)	0

menu	sub-menu	parameter	description	value	default settings
			notes		

2.	3.	CENTRAL HEATING PARAMETER - PART 1				
2.	3.	1	Maximum Central Heating power Adjustable heating <i>see Table summarising changes</i>	from 0 to 100	60	
2.	3.	2	D.H.W. Maximum power percentage <i>RESERVED FOR TECHNICAL ASSISTANCE Only if the gas or PCB is changed - see Table summarising changes</i>	from 0 to 100 (%)	100	
2.	3.	3	Minimum power percentage <i>RESERVED FOR TECHNICAL ASSISTANCE Only if the gas or PCB is changed - see Table summarising changes</i>	from 0 to 100 (%)	100	
2.	3.	4	C. Heating Maximum power percentage <i>RESERVED FOR TECHNICAL ASSISTANCE Only if the gas or PCB is changed - see Table summarising changes</i>	from 0 to 100 (%)		
2.	3.	5	Anti-cycling time mode	0 = Manual 1 = Automatic	1	
2.	3.	6	Anti-cycling time (If 235 = 0)	from 0 to 7 (minutes)	3	
2.	3.	7	Central Heating pump overrun	from 0 to 15 (minutes) o CO (continuous)	3	
2.	3.	8	<Not available>			
2.	3.	9	<Not available>			

**2. 4 CENTRAL HEATING PARAMETER - PART 1**

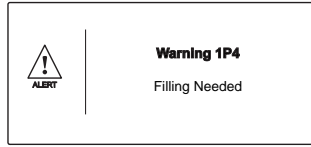2.	4.	1	Central heating circuit pressure to signal a filling request <i>if the pressure falls down to the pre-set alert value, the boiler will signal a malfunction warning ( 1P4) for insufficient circulation; the request for re-establishing the correct value will appear on the display.</i>	from 4 to 8 (0,x bar)	6
					
2.	4.	3	Post-ventilation after Central Heating request	0 = OFF 1 = ON	0
2.	4.	4	Boost Time <i>only enabled with Room Thermostat on/off and temperature adjustment activated (parameter 421 or 521 or 621 on 01 = Basic temperature adjustment)</i> <i>This parameter can be used to set the delay time before the automatic increase in flow temperature, in steps of 4°C (max. 12°C). If the value of this parameter remains at 00 the function is not activated.</i>	from 0 to 60 (minutes)	16
2.	4.	5	Circulation pump MAX speed	from 75 to 100	100
2.	4.	6	Circulation pump MIN speed	from 40 to 100	
2.	4.	7	Central Heating Pressure detection device <i>ONLY FOR SERVICE - To be used only in substitution P.C.B.</i>	0 = Temperature Probes only 1 = Pressure switch 2 = Pressure sensor	2
2.	4.	9	External temperatura correction <i>Only active with external sensor connected</i>	from -3 to +3	0



menu	sotto-menu	parametro	descrizione	range	impostazioni di fabbrica
		note			

menu	sotto-menu	parametro	descrizione	range	impostazioni di fabbrica
		note			
2.	5	<b>PARAMETRI SANITARIO</b>			
2.	5	<b>GENUS PREMIUM EVO SYSTEM Attivo con caldaia collegata ad un bollitore esterno con sonda NTC.</b>			
2.	5.	0	Funzione COMFORT	0 = disattivata 1 = Temporizzata 2 = sempre attiva	0
<p>L'apparecchio consente di aumentare il comfort nell'erogazione di acqua sanitaria tramite la funzione "COMFORT".</p> <p>Tale funzione mantiene caldo lo scambiatore secondario durante i periodi di inattività della caldaia; ciò al fine di aumentare il benessere termico iniziale di prelievo di acqua erogando a una temperatura maggiore.</p> <p>Quando la funzione è attiva sul display si illumina la scritta <b>COMFORT</b></p> <p><b>Nota:</b> Tale funzione può essere attivata o disattivata anche dall'utente - vedi il Manuale d'uso</p>					
2.	5.	1	Ritardo d'accensione durante un ciclo COMFORT	da 0 a 120 minuti	0
2.	5.	2	Ritardo partenza in sanitario	da 5 a 200 (da 0,5 a 20 secondi)	5
Anti-colpo d'ariete					
2.	5.	3	Logica spegimento bruciatore in sanitario	0 = Anticalcare (stop a > 67°C) 1 = Set-point +4°C	0
2.	5.	4	Post-circolazione e post-ventilazione dopo prelievo sanitario	0 = OFF 1 = ON	0
<p>OFF = 3 minuti di post-circolazione e post-ventilazione dopo un prelievo sanitario se le temperature rilevate dalla caldaia lo richiedono.</p> <p>ON = sempre attivi i 3 minuti di post-circolazione e post-ventilazione dopo ogni prelievo sanitario.</p>					
2.	5.	5	Ritardo partenza in riscaldamento dopo prelievo sanitario	da 0 a 30 (minuti)	0
2.	5.	7	Funzione Antilegionella	0 = OFF 1 = ON	
<p><b>GENUS PREMIUM EVO SYSTEM - Attivo con caldaia collegata ad un bollitore esterno con sonda NTC.</b></p> <p>La funzione previene la formazione dei batteri della legionella che, a volte, si sviluppano nei tubi e nei bollitori con una temperatura compresa tra 20 e 40 °C. Se attivata, nel caso in cui la temperatura del bollitore resti per più di 100 ore sotto i 59 °C, la caldaia provvede a riscaldare l'acqua del bollitore fino a raggiungere i 65 °C per una durata di 30 minuti.</p>					
2.	5.	8	Frequenza antilegionella	da 24 a 720 (ore)	100
2.	5.	9	Antilegionella target temperature	da 60 a 70 (°C)	66
2.	6	<b>FORZAMENTI MANUALI CALDAIA</b>			
2.	6.	0	Attivazione modo manuale	0 = OFF 1 = ON	0
2.	6.	1	Forzamento pompa caldaia	0 = OFF 1 = ON	0
2.	6.	2	Forzamento ventilatore	0 = OFF 1 = ON	0
2.	6.	3	Forzamento valvola deviatrice	0 = Sanitario 1 = Riscaldamento	0

menu	sub-menu	parameter	description	value	default settings
		notes			

menu	sub-menu	parameter	description	value	default settings
		notes			
2.	5	<b>DOMESTIC HOT WATER</b>			
2.	5	<b>GENUS PREMIUM EVO SYSTEM Activated with the boiler connected to a tank by an NTC sensor</b>			
2.	5.	0	COMFORT Function	0 = Disabled 1 = Time Based (30 minute) 2 = Always active	0
<p>The "COMFORT" function of the appliance can be used to increase the comfort level of the user when drawing hot water.</p> <p>This function keeps the secondary exchanger hot during periods of boiler inactivity; this increases the initial heat status of the water drawn, as the water is delivered at a higher temperature.</p> <p>When the function is enabled the text <b>COMFORT</b> appears on the display.</p> <p><b>Note:</b> this function can be activated or deactivated by the user as well - consult the User's Manual.</p>					
2.	5.	1	Comfort Anti-cycling Time	from 0 to 120 minutes	0
2.	5.	2	Hot water flow delay	from 5 to 200 (0.5 to 20 seconds)	5
Anti "water hammering"					
2.	5.	3	D.H.W. switch logic	0 = Anti-scale (stop at > 67°C) 1 = At 4°C over set-point	0
2.	5.	4	Post-circulation and post-ventilation after domestic hot water is drawn	0 = OFF 1 = ON	0
<p>OFF = 3 minutes post-circulation and post-ventilation after domestic hot water draw-off if the boiler temperature measured requires it.</p> <p>ON = always on for 3 minutes post-circulation and post-ventilation after domestic hot water draw-off.</p>					
2.	5.	5	Delay start in Central Heating after D.H.W. request	from 0 to 30 (minutes)	0
2.	5.	7	Anti-legionella Function	0 = OFF 1 = ON	
<p><b>GENUS PREMIUM EVO SYSTEM - Activated with the boiler connected to a tank by an NTC sensor</b></p> <p>This function prevents the formation of Legionnaire's disease bacteria which may develop in the piping and indirect cylinders at temperatures between 20°C and 40°C. If activated, whenever the indirect cylinder temperature stays below 59°C for over 100 hours, the boiler heats the water in the indirect cylinder until it reaches 65°C for 30 minutes.</p>					
2.	5.	8	Antilegionella frequency	from 24 to 720 (hours)	100
2.	5.	9	Temperatura obiettivo antilegionella	from 60 to 70 (°C)	66
2.	6	<b>BOILER MANUAL SETTINGS</b>			
2.	6.	0	Manual mode activation	0 = OFF 1 = ON	0
2.	6.	1	Boiler pump control	0 = OFF 1 = ON	0
2.	6.	2	Fan control	0 = OFF 1 = ON	0
2.	6.	3	Fan control	0 = OFF 1 = ON	0

menu	sotto-menu	parametro	descrizione	range	impostazioni di fabbrica
			note		

<b>2.</b>	<b>7</b>	<b>TEST &amp; UTILITIES</b>			
<b>2.</b>	<b>7.</b>	<b>0</b>	Spazzacamino	0 = OFF 1 = ON	0
<p><i>Ruotare l'encoder per selezionare ON e premere OK. La caldaia viene forzata alla massima pot. riscaldamento. Ruotando l'encoder è possibile selezionare il funzionamento alla massima pot. sanitario o alla potenza minima. E' possibile attivare la Funzione Spazzacamino (Chimney attiva) premendo per 10 secondi il Tasto Reset.</i></p>					
<b>2.</b>	<b>7.</b>	<b>1</b>	Ciclo Disareazione	0 = OFF 1 = ON	0
<p><i>Ruotare l'encoder per selezionare ON e premere OK. E' possibile attivare il Ciclo Disareazione premendo per 5 secondi il tasto ESC.</i></p>					
<b>2.</b>	<b>8</b>	<b>RIPRISTINO IMPOSTAZIONI DI FABBRICA</b>			
<b>2.</b>	<b>8.</b>	<b>0</b>	Ripristino delle impostazioni di fabbrica del menu 2	Reset? OK = Si, ESC = NO	
<p><i>Per resettare tutti i parametri alle impostazioni iniziali di fabbrica premere il tasto OK.</i></p>					
<b>4</b>	<b>PARAMETRI ZONA 1</b>				
<b>4.</b>	<b>0</b>	<b>IMPOSTAZIONE TEMPERATURE ZONA 1</b>			
<b>4.</b>	<b>0.</b>	<b>2</b>	Impostazione Temperatura Fissa Riscaldamento	da 40 a 82 (°C) <i>(imp. alta temp.)</i> da 20 a 45 (°C) <i>(imp. bassa temp.)</i>	70 20
<p><i>Da impostare per termoregolazione a temperatura fissa (vedi 421)</i></p>					
<b>4.</b>	<b>2</b>	<b>IMPOSTAZIONE ZONA 1</b>			
<b>4.</b>	<b>2.</b>	<b>0</b>	Impostazione Range Temperature	0 = da 20 a 45°C <i>(imp. bassa temp.)</i> 1 = da 35 to 85 °C <i>(imp. alta temp.)</i>	1
<b>4.</b>	<b>2.</b>	<b>1</b>	Selezione Tipologia Termoregolazione in base alle periferiche connesse	0 = Temperatura fissa di mandata 1 = Dispositivi ON/OFF 2 = Solo sonda ambiente 3 = Solo Sonda Esterna 4 = Sonda ambiente + sonda esterna	1
<p><i>Per attivare la Termoregolazione premere il tasto AUTO. Sul display compare il simbolo</i></p>					
<b>4.</b>	<b>2.</b>	<b>2</b>	Selezione curva Termoregolazione	da 1.0 a 3.5 <i>(imp. alta temp.)</i> da 0.2 a 0.8 <i>(imp. bassa temp.)</i>	1.5 0.6

menu	sub-menu	parameter	description	value	default settings
			notes		

<b>2.</b>	<b>7</b>	<b>TEST &amp; UTILITIES</b>			
<b>2.</b>	<b>7.</b>	<b>0</b>	Test mode	0 = OFF 1 = ON	0
<p><i>Turn the encoder to select ON and press OK. The boiler is forced to the maximum heating power. Turning the encoder allows for selecting the D.H.W. maximum or minimum power operating mode. It is possible to activate the Cleaning Function (Chimney active) by pressing the Reset button for 10 seconds.</i></p>					
<b>2.</b>	<b>7.</b>	<b>1</b>	Air purge Function	0 = OFF 1 = ON	
<p><i>Turn the encoder to select ON and press OK. The Deaeration Cycle can be activated by pressing the ESC button for 5 seconds.</i></p>					
<b>2.</b>	<b>8</b>	<b>RESET MENU' 2</b>			
<b>2.</b>	<b>8.</b>	<b>0</b>	Reset factory settings	Reset OK = yes ESC = no	
<p><i>To reset all default parameter settings, press the OK button</i></p>					
<b>4</b>	<b>ZONE 1 PARAMETER</b>				
<b>4.</b>	<b>0</b>	<b>ZONE 1 TEMPERATURE SETTING</b>			
<b>4.</b>	<b>0.</b>	<b>2</b>	Fix temperature central heating	from 35 to 85 (°C) <i>(high temperature)</i> from 20 to 45 (°C) <i>(low temperature)</i>	70 25
<p><i>To set only with Fixed Flow Temperature of Thermoregulation (see 421)</i></p>					
<b>4.</b>	<b>2</b>	<b>ZONE 1 SETTING</b>			
<b>4.</b>	<b>2.</b>	<b>0</b>	Zone 1 Temperature range	0 = from 20 to 45°C <i>(low temperature)</i> 1 = from 35 to 85°C <i>(high temperature)</i>	
<b>4.</b>	<b>2.</b>	<b>1</b>	Select Type of Thermoregulation	0 = Fixed Flow Temperature 1 = Basic Thermoreg. 2 = Room sensor 3 = Outdoor Temp. only 4 = Room sensor + outdoor Temp.	1
<p><i>To enabled thermoregulation press Auto button. On the display will appear the symbol</i></p>					
<b>4.</b>	<b>2.</b>	<b>2</b>	Zone 1 Slope	from 1.0 to 3.5 <i>(high temperature)</i> from 0.2 to 0.8 <i>(low temperature)</i>	1.5 0.6

menu	sotto-menu	parametro	descrizione	range	impostazioni di fabbrica
			note		
			<p>Nel caso di utilizzo della sonda esterna, la caldaia calcola la temperatura di mandata più idonea tenendo conto della temperatura all'esterno e del tipo di impianto.</p> <p>Il tipo di curva va scelta in funzione della temperatura di progetto dell'impianto e dell'entità delle dispersioni presenti nella struttura.</p> <p>Per impianti ad alta temperatura è possibile scegliere tra una delle curve a lato rappresentate.</p>		
4.	2.	3	Spostamento parallelo della curva di termoregolazione Termoregolazione attivata	da - 14 a + 14 (°C) (imp. alta temp.) da - 7 a + 7 (°C) (imp. bassa temp.)	0 0
			<p>Per adattare la curva termica alle esigenze dell'impianto è possibile spostare parallelamente la curva così da modificare la temperatura di mandata calcolata e quindi la temperatura ambiente.</p> <p>Accedendo al parametro e ruotando l'encoder si può spostare parallelamente la curva. Il valore di spostamento è leggibile sul display da -14 a +14 per impianti ad alta temperatura o da -7 a 7 per impianti a bassa temperatura. Ogni step equivale ad un aumento/diminuzione 1°C della temperatura di mandata rispetto al set-point.</p>		
4	2	4	Impostazione influenza del sensore ambiente per il calcolo della temperatura di set-point - Termoregolazione attivata-	da 0 a 20	20
			<p>Se impostato a 0 la temperatura rilevata dal sensore ambiente non influisce sul calcolo del setpoint. Se a 20, la temperatura ambiente rilevata ha la massima influenza sul calcolo del setpoint. Attivo con dispositivi modulanti collegati.</p>		
4	2	5	Impostazione temperatura massima riscaldamento Zona 1	da 40 a 82 °C (Param. 420 = 1) da 20 a 45 °C (Param. 420 = 0)	82 45
4	2	6	Impostazione temperatura minima riscaldamento Zona 1	da 40 a 82 °C (Param. 420 = 1) da 20 a 45 °C (Param. 420 = 0)	40 25
4	3	<b>DIAGNOSTICA</b>			
4	3	4	Stato richiesta di calore Zona 1	0 = OFF 1 = ON	
5	<b>PARAMETRI ZONA 2</b>				
5.	0	<b>IMPOSTAZIONE TEMPERATURE ZONA 2</b>			
5.	0.	2	Impostazione Temperatura Fissa Riscaldamento	da 40 a 82 (°C) (imp. alta temp.) da 20 a 45 (°C) (imp. bassa temp.)	70 25
			<p>Da impostare per termoregolazione a temperatura fissa (vedi 521)</p>		
5.	2	<b>IMPOSTAZIONE ZONA 2</b>			
5.	2.	0	Impostazione Range Temperature	0 = da 20 a 45°C (imp. bassa temp.) 1 = da 35 to 85 °C (imp. alta temp.)	1

menu	sub-menu	parameter	description	value	default settings
			notes		
			<p>When an outdoor sensor is used, the boiler calculates the most suitable delivery temperature, taking into account the outside temperature and type of system.</p> <p>The type of curve should be selected in correspondence with the projected temperature of the system and the nature of the dispersions present in the structure.</p> <p>For high-temperature systems, one of the curves depicted below may be chosen.</p>		
4.	2.	3	Parallel curve shift Zone 1 Offset Auto Function active	from - 14 to + 14 (°C) (high temperature) from - 7 to + 7 (°C) (low temperature)	0 0
			<p>To adapt the heating curve to the system requirements, shift the curve in parallel so that the calculated flow temperature is modified, in addition to the room temperature.</p> <p>By accessing the parameter and turning the encoder, it is possible to shift the curve in a parallel direction. The shifting value can be read on the display: from -14 to +14 for high-temperature devices, or from -7 to 7 for low-temperature devices. Each step corresponds to a 1°C increase/decrease in the flow temperature with respect to the set-point value.</p>		
4.	2.	4	Room sensor Influence to calculate the set-point temperature - Thermoregulation enabled-	from 0 to 20	20
			<p>If setted = 0 the room temperature doesn't influence the calculation of the set-point.</p> <p>If setted = 20, the room temperature has the maximum influence to calculate the set-point - only active when the BUS device is connected</p>		
4.	2.	5	Maximum Central Heating Temperature Zone 1	from 35 to 85 °C (Param. 420 = 1) from 20 to 45 °C (Param. 420 = 0)	82 45
4.	2.	6	Minimum Central Heating Temperature Zone 1	from 35 to 85 °C (Param. 420 = 1) from 20 to 45 °C (Param. 420 = 0)	40 25
4.	3	<b>DIAGNOSTICS</b>			
4.	3.	4	Zone 1 heat request	0 = OFF 1 = ON	
5	<b>ZONE 2 PARAMETER</b>				
5.	0	<b>ZONE 2 TEMPERATURE SETTING</b>			
5.	0.	2	Fix temperature central heating	from 35 to 85 (°C) (high temperature) from 20 to 45 (°C) (low temperature)	70 25
			<p>To set only with Fixed Flow Temperature of Thermoregulation (see 521)</p>		
5.	2	<b>ZONE 2 SETTING</b>			
5.	2.	0	Zone 1 Temperature range	0 = from 20 to 45°C (low temperature) 1 = from 35 to 85°C (high temperature)	1

menu	sotto-menu	parametro	descrizione	range	impostazioni di fabbrica	
			note			
5.	2.	1	Selezione Tipologia Termoregolazione in base alle periferiche connesse  <i>Per attivare la Termoregolazione premere il tasto AUTO. Sul display compare il simbolo</i>	0 = Temperatura fissa di mandata 1 = Dispositivi ON/OFF 2 = Solo sonda ambiente 3 = Solo Sonda Esterna 4 = Sonda ambiente + sonda esterna	1	
5.	2.	2	Selezione curva Termoregolazione	da 1.0 a 3.5 <i>(imp. alta temp.)</i> da 0.2 a 0.8 <i>(imp. bassa temp.)</i>	1.5  0.6	
<p><i>vedi grafico parametro 422</i>  <i>Nel caso di utilizzo della sonda esterna, la caldaia calcola la temperatura di mandata più idonea tenendo conto della temperatura all'esterno e del tipo di impianto.</i>  <i>Il tipo di curva va scelta in funzione della temperatura di progetto dell'impianto e dell'entità delle dispersioni presenti nella struttura.</i>  <i>Per impianti ad alta temperatura è possibile scegliere tra una delle curve a lato rappresentate.</i></p>						
5.	2.	3	Spostamento parallelo della curva di termoregolazione	da - 14 a + 14 (°C) <i>(imp. alta temp.)</i> da - 7 a + 7 (°C) <i>(imp. bassa temp.)</i>	0  0	
<p><i>Per adattare la curva termica alle esigenze dell'impianto è possibile spostare parallelamente la curva così da modificare la temperatura di mandata calcolata e quindi la temperatura ambiente.</i>  <i>Accedendo al parametro e ruotando l'encoder si può spostare parallelamente la curva. Il valore di spostamento è leggibile sul display da -14 a +14 per impianti ad alta temperatura o da -7 a 7 per impianti a bassa temperatura. Ogni step equivale ad un aumento/diminuzione 1°C della temperatura di mandata rispetto al set-point.</i></p>						
5.	2.	4	Impostazione influenza del sensore ambiente per il calcolo della temperatura di set-point - Termoregolazione attivata-	da 0 a 20	20	
<p><i>Se impostato a 0 la temperatura rilevata dal sensore ambiente non influisce sul calcolo del setpoint. Se a 20, la temperatura ambiente rilevata ha la massima influenza sul calcolo del setpoint. Attivo con dispositivi modulanti collegati.</i></p>						
5.	2.	5	Impostazione temperatura massima riscaldamento Zona 2	da 40 a 82 °C <i>(Param. 420 = 1)</i> da 20 a 45 °C <i>(Param. 420 = 0)</i>	82  45	
5.	2.	6	Impostazione temperatura minima riscaldamento Zona 2	da 40 a 82 °C <i>(Param. 420 = 1)</i> da 20 a 45 °C <i>(Param. 420 = 0)</i>	40  25	
5.	3.	<b>DIAGNOSTICA ZONA 2</b>				
5.	3.	4	Stato richiesta di calore Zona 2	0 = OFF 1 = ON		

menu	sub-menu	parameter	description	value	default settings	
			notes			
5.	2.	1	Select Type of Thermoregulation  <i>To enabled thermoregulation press Auto button.</i> <i>On the display will appear the symbol</i>	0 = Fixed Flow Temperature 1 = Basic Thermoreg. 2 = Room sensor 3 = Outdoor Temp. only 4 = Room sensor + outdoor Temp.	1	
5.	2.	2	Zone 1 Slope	from 1.0 to 3.5 <i>(high temperature)</i> from 0.2 to 0.8 <i>(low temperature)</i>	1.5  0.6	
<p><i>See parameter 422</i>  <i>Only enabled when an outdoor sensor is installed</i>  <i>When an outdoor sensor is used, the boiler calculates the most suitable delivery temperature, taking into account the outside temperature and type of system. The type of curve should be selected in correspondence with the projected temperature of the system and the nature of the dispersions present in the structure. For high-temperature systems, one of the curves depicted below may be chosen.</i></p>						
5.	2.	3	Parallel curve shift Zone 2 Offset	from - 14 to + 14 (°C) <i>(high temperature)</i> from - 7 to + 7 (°C) <i>(low temperature)</i>	0  0	
<p><i>To adapt the heating curve to the system requirements, shift the curve in parallel so that the calculated flow temperature is modified, in addition to the room temperature.</i>  <i>By accessing the parameter and turning the encoder, it is possible to shift the curve in a parallel direction. The shifting value can be read on the display: from -14 to +14 for high-temperature devices, or from -7 to 7 for low-temperature devices. Each step corresponds to a 1°C increase/decrease in the flow temperature with respect to the set-point value.</i></p>						
5.	2.	4	Room sensor Influence to calculate the set-point temperature - Thermoregulation enabled-	from 0 to 20	20	
<p><i>If setted = 0 the room temperature doesn't influence the calculation of the set-point.</i>  <i>If setted = 20, the room temperature has the maximum influence to calculate the set-point</i>  <i>- only active when the BUS device is connected</i></p>						
5.	2.	5	Maximum Central Heating Temperature Zone 2	from 35 to 85 °C <i>(Param. 420 = 1)</i> from 20 to 45 °C <i>(Param. 420 = 0)</i>	82  45	
5.	2.	6	Minimum Central Heating Temperature Zone 2	from 35 to 85 °C <i>(Param. 420 = 1)</i> from 20 to 45 °C <i>(Param. 420 = 0)</i>	40  25	
5.	3.	<b>DIAGNOSTICS</b>				
5.	3.	4	Heat Request Zone 2	0 = OFF 1 = ON		


menu	sotto-menu	parametro	descrizione	range	impostazioni di fabbrica
------	------------	-----------	-------------	-------	--------------------------

6 PARAMETRI ZONA 3					
<b>6. 0 IMPOSTAZIONE TEMPERATURE ZONA 3</b>					
6.	0.	2	Impostazione Temperatura Fissa Riscaldamento	da 40 a 82 (°C) (imp. alta temp.)	70
				da 20 a 45 (°C) (imp. bassa temp.)	25
Da impostare per termoregolazione a temperatura fissa (vedi 521)					
<b>6. 2 IMPOSTAZIONE ZONA 3</b>					
6.	2.	0	Impostazione Range Temperature	0 = da 20 a 45°C (imp. bassa temp.) 1 = da 35 to 85 °C (imp. alta temp.)	1
6.	2.	1	Selezione Tipologia Termoregolazione in base alle periferiche connesse  Per attivare la Termoregolazione premere il tasto AUTO.	0 = Temperatura fissa di mandata 1 = Dispositivi ON/OFF 2 = Solo sonda ambiente 3 = Solo Sonda Esterna 4 = Sonda ambiente + sonda esterna	1
6.	2.	2	Selezione curva Termoregolazione	da 1.0 a 3.5 (imp. alta temp.)	1.5
				da 0.2 a 0.8 (imp. bassa temp.)	0.6
Nel caso di utilizzo della sonda esterna, la caldaia calcola la temperatura di mandata più idonea tenendo conto della temperatura all'esterno e del tipo di impianto. Il tipo di curva va scelta in funzione della temperatura di progetto dell'impianto e dell'entità delle dispersioni presenti nella struttura. Per impianti ad alta temperatura è possibile scegliere tra una delle curve a lato rappresentate.					
6.	2.	3	Spostamento parallelo della curva di termoregolazione	da - 14 a + 14 (°C) (imp. alta temp.)	0
				da - 7 a + 7 (°C) (imp. bassa temp.)	0
Per adattare la curva termica alle esigenze dell'impianto è possibile spostare parallelamente la curva così da modificare la temperatura di mandata calcolata e quindi la temperatura ambiente. Accedendo al parametro e ruotando l'encoder si può spostare parallelamente la curva. Il valore di spostamento è leggibile sul display da -14 a +14 per impianti ad alta temperatura o da -7 a 7 per impianti a bassa temperatura. Ogni step equivale ad un aumento/diminuzione 1°C della temperatura di mandata rispetto al set-point.					
6.	2.	4	Impostazione influenza del sensore ambiente per il calcolo della temperatura di set-point - Termoregolazione attivata-	da 0 a 20	20
Se impostato a 0 la temperatura rilevata dal sensore ambiente non influisce sul calcolo del setpoint. Se a 20, la temperatura ambiente rilevata ha la massima influenza sul calcolo del setpoint. Attivo con dispositivi modulanti collegati.					
6.	2.	5	Impostazione temperatura massima riscaldamento Zona 2	da 40 a 82 °C (Param. 420 = 1)	82
				da 20 a 45 °C (Param. 420 = 0)	45

menu	sub-menu	parameter	description	value	default settings
------	----------	-----------	-------------	-------	------------------

6 ZONE 3 PARAMETER					
<b>6. 0 ZONE 3 TEMPERATURE SETTING</b>					
6.	0.	2	Fix temperature central heating	from 35 to 85 (°C) (high temperature)	70
				from 20 to 45 (°C) (low temperature)	25
To set only with Fixed Flow Temperature of Thermoregulation (see 521)					
<b>6. 2 ZONE 3 SETTING</b>					
6.	2.	0	Zone 3 Temperature range	0 = from 20 to 45°C (low temperature) 1 = from 35 to 85°C (high temperature)	1
6.	2.	1	Select Type of Thermoregulation  To enabled thermoregulation press Auto button.	0 = Fixed Flow Temperature 1 = Basic Thermoreg. 2 = Room sensor 3 = Outdoor Temp. only 4 = Room sensor + outdoor Temp.	1
6.	2.	2	Zone 3 Slope	from 1.0 to 3.5 (high temperature)	1.5
				from 0.2 to 0.8 (low temperature)	0.6
See parameter 422 Only enabled when an outdoor sensor is installed When an outdoor sensor is used, the boiler calculates the most suitable delivery temperature, taking into account the outside temperature and type of system. The type of curve should be selected in correspondence with the projected temperature of the system and the nature of the dispersions present in the structure. For high-temperature systems, one of the curves depicted below may be chosen.					
6.	2.	3	Parallel curve shift Zone 2 Offset	from - 14 to + 14 (°C) (high temperature)	0
				from - 7 to + 7 (°C) (low temperature)	0
To adapt the heating curve to the system requirements, shift the curve in parallel so that the calculated flow temperature is modified, in addition to the room temperature. By accessing the parameter and turning the encoder, it is possible to shift the curve in a parallel direction. The shifting value can be read on the display: from -14 to +14 for high-temperature devices, or from -7 to 7 for low-temperature devices. Each step corresponds to a 1°C increase/decrease in the flow temperature with respect to the set-point value.					
6.	2.	4	Room sensor Influence to calculate the set-point temperature - Thermoregulation enabled-	from 0 to 20	20
If setted = 0 the room temperature doesn't influence the calculation of the set-point. If setted = 20, the room temperature has the maximum influence to calculate the set-point - only active when the BUS device is connected					
6.	2.	5	Maximum Central Heating Temperature Zone 2	from 35 to 85 °C (Param. 420 = 1)	82
				from 20 to 45 °C (Param. 420 = 0)	45

menu	sotto-menu	parametro	descrizione note	range	impostazioni di fabbrica
6.	2.	6	Impostazione temperatura minima riscaldamento Zona 2	da 40 a 82 °C (Param. 420 = 1) da 20 a 45 °C (Param. 420 = 0)	40 25
6.	3	<b>DIAGNOSTICA ZONA 3</b>			
6.	3.	4	Stato richiesta di calore Zona 3	0 = OFF 1 = ON	
8	<b>PARAMETRI PER ASSISTENZA TECNICA</b>				
8.	1	<b>STATISTICHE</b>			
8.	1.	0	Numero ore funzionamento bruciatore in riscaldamento (h/10)		
8.	1.	1	Numero ore funzionamento bruciatore in sanitario (h/10)		
8.	1.	2	Numero distacchi di fiamma (n/10)		
8.	1.	3	Numero cicli di accensione (n/10)		
8.	1.	4	Durata media delle richieste di calore		
8	2	<b>CALDAIA</b>			
8	2	1	Stato ventilatore	0 = OFF 1 = ON	
8	2	2	Velocità ventilatore (x100) rpm		
8	2	4	Posizione valvola deviatrice	0 = Sanitario 1 = Riscaldamento	
8.	2.	5	Portata sanitario (l/min)		
8.	2.	7	% Modulazione Pompa		
8.	2.	8	Potenza istantanea		
8.	3	<b>TEMPERATURE CALDAIA</b>			
8.	3.	0	Temperatura impostata riscaldamento (°C)		
8.	3.	1	Temperatura mandata riscaldamento (°C)		
8.	3.	2	Temperatura ritorno riscaldamento (°C)		
8.	3.	3	Temperatura acqua calda uso sanitario (°C)		
8.	3.	5	Temperatura esterna (°C) <i>Solo con sonda esterna collegata</i>		
8.	4	<b>SOLARE E BOLLITORE</b>			
8.	4.	0	Temperatura accumulo (°C)		
8.	4.	2	Temperatura ingresso sanitario solare (°C) <i>Attivo con Kit solare collegato</i>		
8.	5	<b>SERVICE - ASSISTENZA TECNICA</b>			
8.	5.	0	Impostazione tempo mancante alla prossima manutenzione <i>Impostati il parametri la caldaia provvederà a segnalare all'utente la scadenza della prossima manutenzione</i>	da 0 a 60 (mesi)	24
 <div style="display: inline-block; vertical-align: middle; text-align: center;"> <p><b>Segnalazione 3P9</b></p> <p>Manutenz. Programmata - Chiama Assistenza</p> </div>					
8.	5.	1	Abilitazione avviso di manutenzione	0 = OFF 1 = ON	0
8.	5.	2	Cancellazione dell'avviso di manutenzione <i>Effettuata la manutenzione il parametro permette la cancellazione dell'avviso.</i>	Reset? OK= Cancellare ESC = No	
8.	5.	4	Versione Hardware scheda elettronica		
8.	5.	5	Versione Hardware scheda elettronica		

menu	sub-menu	parameter	description notes	value	default settings
6.	2.	6	Minimum Central Heating Temperature Zone 2	from 35 to 85 °C (Param. 420 = 1) from 20 to 45 °C (Param. 420 = 0)	40 25
6.	3	<b>DIAGNOSTICS</b>			
6.	3.	4	Heat Request Zone 2	0 = OFF 1 = ON	
8	<b>SERVICE PARAMETERS</b>				
8.	1	<b>STATISTICHE</b>			
8.	1.	0	Hours Burner On (Central Heating) (XXh)		
8.	1.	1	Hours Burner On (Domestic Hot Water) (XXh)		
8.	1.	2	Number of Flame Faults		
8.	1.	3	Number of ignition Cycles		
8.	1.	4	Heat request Duration		
8.	2	<b>BOILER</b>			
8.	2.	1	Fan Status	0 = OFF 1 = ON	
8.	2.	2	Fan Speed - x100 RPM		
8.	2.	4	Diverter valve position	0 = D.H.W. 1 = Central Heating	
8.	2.	5	D.H.W. Flow Rate (l/min)		
8.	2.	7	Pump Modulation (%)		
8.	2.	8	Gas Power (kW)		
8.	3	<b>BOILER TEMPERATURE</b>			
8.	3.	0	Set temperature Central Heating(°C)		
8.	3.	1	Flow Heating temperature (°C)		
8.	3.	2	Return Heating temperature (°C)		
8.	3.	3	Domestic Hot Water Temperature (°C)		
8.	3.	5	Outdoor temperature (°C) <i>Only with external sensor connected</i>		
8.	4	<b>SOLAR &amp; STORAGE</b>			
8.	4.	0	Storage Measured Temperature (°C)		
8.	4.	2	D.H.W. Inlet Temperature (°C) <i>Display only with Solar Kit or external storage Kit</i>		
8.	5	<b>SERVICE</b>			
8.	5.	0	Months to next maintenance <i>If settled the boiler will display that is time to call the installer for maintenance</i>	from 0 to 60 (month)	24
 <div style="display: inline-block; vertical-align: middle; text-align: center;"> <p><b>Warning 3P9</b></p> <p>Sched. Maintenance-Call Service</p> </div>					
8.	5.	1	Enable Maintenance advice	0 = OFF 1 = ON	0
8.	5.	2	Maintenance Warning Reset <i>to erase the advice for maintenance</i>	Reset? OK= Yes Esc = No	
8.	5.	4	P.C.B Hardware version		
8.	5.	5	P.C.B Software version		

menu	sotto-menu	parametro	descrizione	range	impostazioni di fabbrica
------	------------	-----------	-------------	-------	--------------------------

8.	6	<b>ELENCO ERRORI</b>			
8.	6.	0	Ultimi 10 errori	da Errore 0 a Errore 9	
			<p><i>Il parametro consente di visualizzare gli ultimi 10 errori segnalati dalla caldaia indicando ora, giorno, mese e anno. Ruotando l'encoder vengono visualizzati in sequenza gli errori verificatisi dal numero 0 al numero 9.</i></p>		
			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p><b>8.6.0 Ultimi 10 errori</b></p> <p><b>Errore 3</b> Mancanza fiamma <b>501</b> 12:18 24/01/2012</p> </div>		
8.	6.	1	Reset lista errori	Reset? Ok = Si Esc = NO	

menu	sub-menu	parameter	description	value	default settings
------	----------	-----------	-------------	-------	------------------






8.	6	<b>ERROR HISTORY</b>			
8.	6.	0	Last 10 errors	from Error 0 to Error 9	
			<p><i>This parameter makes it possible to see the last 10 errors shown by the boiler as well as the relevant day, month and year. Turning the encoder allows for viewing the sequence of errors that occurred, from 0 to 9.</i></p>		
			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p><b>8.6.0 Last 10 errors</b></p> <p><b>Fault 3</b> No flame detected <b>501</b> 12:18 24/01/2012</p> </div>		
8.	6.	1	Reset Error List	Reset? Ok=Yes Esc=No	

**Istruzioni per l'apertura della mantellatura ed ispezione dell'interno**

Prima di qualunque intervento nella caldaia togliere l'alimentazione elettrica tramite l'interruttore bipolare esterno e chiudere il rubinetto del gas.

Per accedere all'interno della caldaia è necessario:

1. rimuovere il carter sganciandolo dal portastrumenti (a)
2. svitare le due viti sul mantello frontale (b), tirarlo in avanti e sganciarlo dai perni superiori (c)
3. ruotare il pannello comandi tirandolo in avanti (d)
4. sganciare le due clip sul pannello di chiusura della camera di combustione. Tirarlo in avanti e sganciarlo dai perni superiori (e).

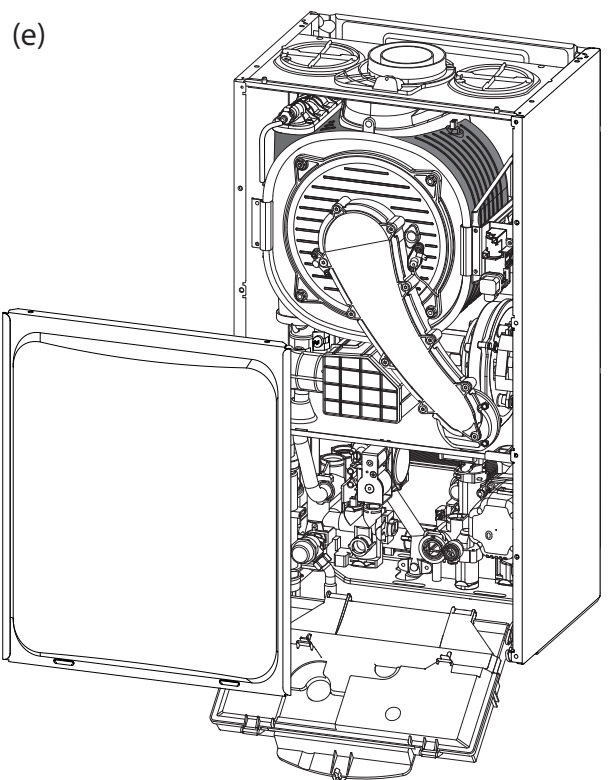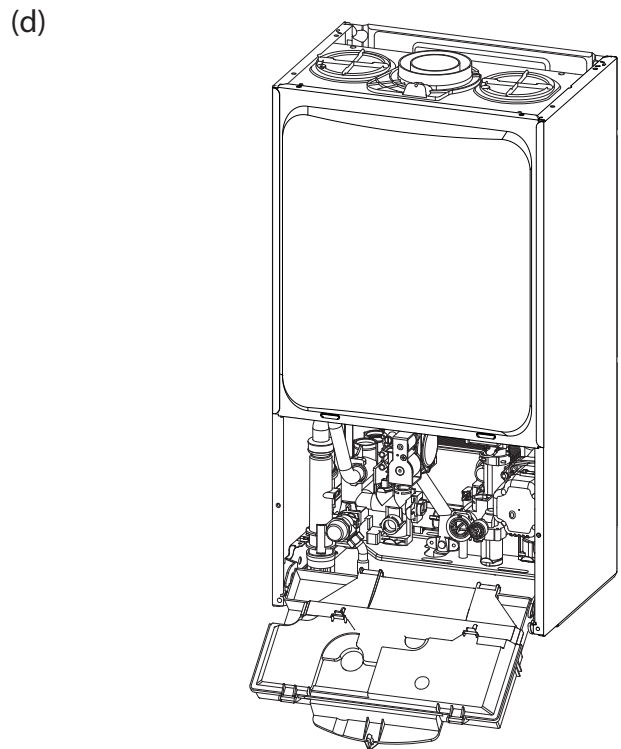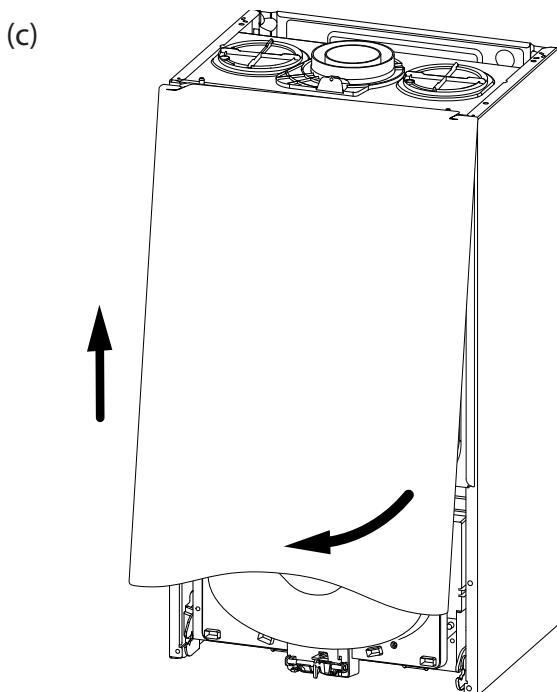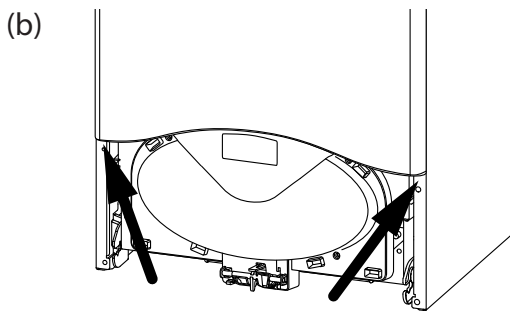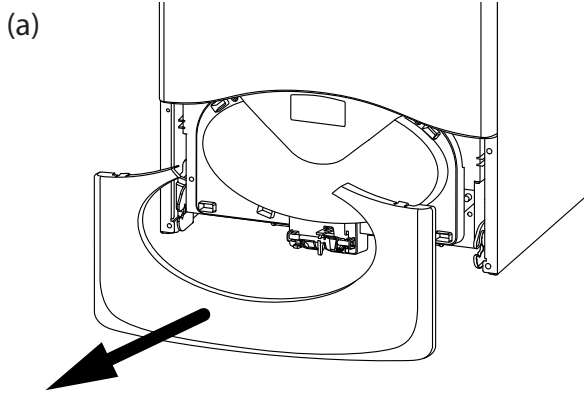

**Instructions for opening the casing and performing an internal inspection**

Before performing any work on the boiler, first disconnect it from the electrical power supply using the external bipolar switch and shut off the gas valve.

To access the inside of the boiler, the following is necessary:

1. Remove the casing by unhooking it from the control panel (a)
2. Loosen the two screws on the front casing (b), pull it forwards and unhook it from the upper pins (c)
3. Rotate the control panel, pulling it forwards (d)
4. Unhook the two clips on the panel closing off the combustion chamber. Pull it forwards and unhook it from the upper pins (e).



La manutenzione è essenziale per la sicurezza, il buon funzionamento e la durata della caldaia. Va effettuata in base a quanto previsto dalle norme vigenti.

E' consigliabile eseguire periodicamente l'analisi della combustione per controllare il rendimento e le emissioni inquinanti della caldaia, secondo le norme vigenti.

Prima di iniziare le operazioni di manutenzione:

- togliere l'alimentazione elettrica posizionando l'interruttore bipolare esterno alla caldaia in posizione OFF;
- chiudere il rubinetto del gas e dell'acqua degli impianti termici e sanitari.

Al termine vanno ripristinate le regolazioni iniziali.

### Note Generali

Si raccomanda di effettuare sull'apparecchio, almeno una volta l'anno, i seguenti controlli:

1. Controllo delle tenute della parte acqua con eventuale sostituzione delle guarnizioni e ripristino della tenuta.
2. Controllo delle tenute della parte gas con eventuale sostituzione delle guarnizioni e ripristino della tenuta.
3. Controllo visivo dello stato complessivo dell'apparecchio.
4. Controllo visivo della combustione ed eventuale smontaggio e pulizia del bruciatore
5. A seguito del controllo al punto "3", eventuale smontaggio e pulizia della camera di combustione.
6. A seguito del controllo al punto "4", eventuale smontaggio e pulizia del bruciatore e dell'iniettore.
7. Pulizia dello scambiatore di calore primario.
8. Verifica del funzionamento dei sistemi di sicurezza riscaldamento:
  - sicurezza temperatura limite.
9. Verifica del funzionamento dei sistemi di sicurezza parte gas:
  - sicurezza mancanza gas o fiamma (ionizzazione).
10. Controllo dell'efficienza della produzione di acqua sanitaria (verifica della portata e della temperatura).
11. Controllo generale del funzionamento dell'apparecchio.
12. Rimozione dell'ossido dall'elettrodo di rilevazione tramite tela smeriglio.

### Pulizia dello scambiatore primario

#### PULIZIA LATO FUMI

Si accede all'interno dello scambiatore primario smontando il bruciatore. Il lavaggio può essere effettuato con acqua e detergente, aiutandosi con un pennello non metallico, risciacquare con acqua.

### Pulizia sifone

Si accede al sifone svitando in senso orario il bicchiere raccolta condensa, situato nella parte inferiore destra. Il lavaggio può essere effettuato con acqua e detergente.

Rimontare il bicchiere raccolta condensa nel suo alloggiamento.

**NB. in caso di prolungato inutilizzo dell'apparecchio il sifone va riempito prima di una nuova accensione.**

**Il mancato reintegro dell'acqua nel sifone è pericoloso in quanto c'è possibilità di uscita di fumi nell'ambiente.**

### Prova di funzionamento

Dopo aver effettuato le operazioni di manutenzione, riempire il circuito di riscaldamento alla pressione di circa 1,0 bar e sfiatare l'impianto.

Riempire anche l'impianto sanitario.

- Mettere in funzione l'apparecchio.
- Se è necessario sfiatare nuovamente l'impianto di riscaldamento.
- Verificare le impostazioni e il buon funzionamento di tutti gli organi di comando, regolazione e controllo.
- Verificare la tenuta e il buon funzionamento dell'impianto di evacuazione fumi/prelievo aria comburente.

Maintenance is an essential part of the safe and efficient operation of the boiler and ensures its durability. It should be performed according to the instructions given in current legislation. Perform combustion analysis regularly in order to check the operating efficiency of the boiler and to make sure any polluting substances released are within the boundaries set by current legislation.

Before beginning maintenance work:

- Disconnect the appliance from the electricity supply by turning the external bipolar switch to the "OFF" position;
- Close the gas valve and the central heating and domestic hot water system valves.

After the work has been completed the initial settings will be restored.

### General comments

It is recommended that the following inspections be carried out on the boiler at least once a year:

1. Check the seals in the water part and, if necessary, replace the gaskets and restore the seal to perfect working order.
2. Check the seals in the gas part and, if necessary, replace the gaskets and restore the seal to perfect working order.
3. Visually check the overall condition of the boiler.
4. Visually check the combustion and, if necessary, disassemble and clean the burner.
5. Following the inspection detailed in point "3", disassemble and clean the combustion chamber, if necessary.
6. Following the inspection detailed in point "4", disassemble and clean the burner and injector, if necessary.
7. Cleaning the primary heat exchanger
8. Make sure the following heating safety devices are operating correctly:
  - temperature limit safety device.
9. Make sure that the following gas part safety devices are operating correctly:
  - absence of gas or flame safety device (ionisation).
10. Check the efficiency of the domestic hot water production process (test the flow rate and temperature).
11. Perform a general inspection of the boiler operation.
12. Remove oxide from the detection electrode using an emery cloth.

### Cleaning the primary exchanger

Cleaning the smoke side

The inside of the primary exchanger is accessed by removing the burner. Wash with water and detergent using a non-metallic rifle-type brush, rinse with water.

### Cleaning the trap

The trap is accessed by emptying the condensate bowl located in the bottom section. Wash with water and detergent.

Replace the condensate collection bowl in its housing.

**NB: In the event of prolonged use of the appliance, the trap must be filled before being used again.**

**A lack of water in the trap is dangerous and may cause smoke to be released into the atmosphere**

### Operational test

After having carried out the maintenance operations, fill the heating circuit at a pressure of approximately 1.5 bar and release the air from the system.

Fill the domestic hot water system at the same time.

- Begin operating the boiler.
- If necessary, release the air from the heating system again.
- Check the settings and make sure all the command, adjustment and monitoring parts are working correctly.
- Check the flue system is sealed and operating correctly.

**Operazioni di svuotamento**

Lo svuotamento dell'impianto di riscaldamento deve essere eseguito nel seguente modo:

- spegnere la caldaia e portare l'interruttore bipolare esterno in posizione OFF e chiudere il rubinetto del gas;
- allentare la valvola automatica di sfogo aria;
- aprire il rubinetto di scarico dell'impianto raccogliendo in un contenitore l'acqua che fuoriesce;
- svuotare dai punti più bassi dell'impianto (dove previsti).

Se si prevede di tenere l'impianto fermo nelle zone dove la temperatura ambiente può scendere nel periodo invernale al di sotto di 0°C, si consiglia di aggiungere liquido antigelo all'acqua dell'impianto di riscaldamento per evitare ripetuti svuotamenti; in caso di impiego di tale liquido, verificarne attentamente la compatibilità con l'acciaio inox costituente il corpo caldaia.

Si suggerisce l'impiego di prodotti antigelo contenenti GLICOLE di tipo PROPILENICO inibito alla corrosione (come ad esempio il CILLICHEMIE CILLIT CC 45, il quale è atossico e svolge una funzione contemporanea di antigelo, anticrostante ed anticorrosione) nelle dosi prescritte dal produttore, in funzione della temperatura minima prevista.

Controllare periodicamente il pH della miscela acqua-antigelo del circuito caldaia e sostituirla quando il valore misurato è inferiore al limite prescritto dal produttore dell'antigelo.

**NON MESCOLARE TIPI DIFFERENTI DI ANTIGELO.**

Il costruttore non risponde dei danni causati all'apparecchio o all'impianto dovuti all'utilizzo di sostanze antigelo o additivi non appropriati.

**Svuotamento impianto sanitario**

Ogni qualvolta esista pericolo di gelo, deve essere svuotato l'impianto sanitario nel seguente modo:

- chiudere il rubinetto della rete idrica;
- aprire tutti i rubinetti dell'acqua calda e fredda;
- svuotare dai punti più bassi (dove previsti).

**ATTENZIONE**

Svuotare i componenti che potrebbero contenere acqua calda, attivando eventuali sfiati, prima della loro manipolazione.

Effettuare la disincastrazione da calcare di componenti attenendosi a quanto specificato nella scheda di sicurezza del prodotto usato, aerando l'ambiente, indossando indumenti protettivi, evitando miscele di prodotti diversi, proteggendo l'apparecchio e gli oggetti circostanti.

Richiudere ermeticamente le aperture utilizzate per effettuare letture di pressione gas o regolazioni gas.

Accertarsi che gli ugelli siano compatibili con il gas di alimentazione. Nel caso si avverta odore di bruciato o si veda del fumo fuoriuscire dall'apparecchio o si avverta forte odore di gas, togliere l'alimentazione elettrica, chiudere il rubinetto del gas, aprire le finestre ed avvisare il tecnico.

**Informazioni per l'Utente**

Informare l'utente sulla modalità di funzionamento dell'impianto.

In particolare consegnare all'utente i manuali di istruzione, informandolo che essi devono essere conservati a corredo dell'apparecchio.

Inoltre far presente all'utente quanto segue:

- Controllare periodicamente la pressione dell'acqua dell'impianto e istruirlo su come reintegrare e disareare.
- Come impostare la temperatura ed i dispositivi di regolazione per una corretta e più economica gestione dell'impianto.
- Far eseguire, come da normativa, la manutenzione periodica dell'impianto.
- Non modificare, in nessun caso, le impostazioni relative all'alimentazione di aria di combustione e del gas di combustione.

**Draining procedures**

The heating system must be drained using the following procedure:

- Switch off the boiler, make sure the external bipolar switch is in the OFF position and shut off the gas valve;
- Loosen the automatic air relief valve;
- Open the system drain off cock and collect the escaping water in a container;
- Empty the water from the lowest points of the system (where applicable).

If the system is to be left inactive in areas where the room temperature may fall below 0°C during winter, we recommend that anti-freeze liquid is added to the water in the heating system in order to avoid the need for repeated draining; when this liquid is used make sure it is compatible with the stainless steel used for the bodywork of the boiler.

We recommend the use of anti-freeze products which contain PROPYLENE GLYCOLS as these inhibit corrosion and that they are used in conjunction with the anti-scaling and anti-corrosion function, in the quantities suggested by the manufacturer, at the minimum temperature.

Regularly check the pH level of the water/anti-freeze mix in the boiler circuit and replace it when the value measured is lower than the limit prescribed by the manufacturer.

**DO NOT MIX DIFFERENT TYPES OF ANTI-FREEZE.**

The manufacturer will not be held liable for any damage caused by the appliance or the system due to the use of inappropriate anti-freeze substances or additives.

**Draining the domestic hot water system and indirect cylinder**

Every time there is a danger of freezing, the domestic hot water system must be drained as follows:

- Shut off the water mains inlet valve;
- Open all the hot and cold water taps;
- Empty the water from the lowest points of the system (where applicable).

**WARNING**

Before handling, empty all components which may contain hot water, performing bleeding where necessary.

Descale the components in accordance with the instructions provided on the safety data leaflet supplied with the product used, make sure the room is well ventilated, wear protective clothing, avoid mixing different products, and protect the appliance and surrounding objects.

Seal all openings used to take a gas pressure reading or to make any gas adjustments.

Make sure that the nozzle is compatible with the supplied gas.

If a smell of burning is detected or smoke is seen leaking from the appliance, or there is a smell of gas, disconnect it from the electricity supply, shut off the gas valve, open the windows and call for technical assistance.

**User information**

Inform the user on the appliance's operating modes. In particular provide the user with the instruction manual, informing them that it must be kept near the appliance.

Additionally, inform the user on the tasks required of them:

- To periodically check the appliance's water pressure,
- To re-establish the pressure and degas the appliance if necessary,
- To adjust the thresholds and the settings devices for correct and more economical operation of the appliance,
- To have the appliance serviced, as required by the regulations,
- To not modify, under any circumstances, the combustion air supply and combustion gas settings.

Targhetta caratteristiche

Symbols used on the data plate

1				2			
3			4		5		
6							
7							
8							
9		12		Q	MAX	MIN	14
		13		P <sub>60/80°C</sub>			15
10	11			16	17	18	
19							
20							
21							
22							

Legenda:

1. Marchio
2. Produttore
3. Modello - Nr. di serie
4. Codice commerciale
5. Nr. di omologa
6. Paesi di destinazione - categoria gas
7. Predisposizione Gas
8. Tipologia di installazione
9. Dati elettrici
10. Pressione massima sanitario
11. Pressione massima riscaldamento
12. Tipo caldaia
13. Classe NOx / Efficienza
14. Portata termica max - min
15. Potenza termica max - min
16. Portata specifica
17. Taratura potenza caldaia
18. Portata nominale in sanitario
19. Gas utilizzabili
20. Temperatura ambiente minima di funzionamento
21. Temperatura massima riscaldamento
22. Temperatura massima sanitario

Legend :

1. Brand
2. Manufacturer
3. Boiler model - Serial number
4. Commercial reference
5. certification number
6. Destination country - gas category
7. Gas setting
8. Installation type
9. Electrical data
10. Maximum domestic hot water pressure
11. Maximum heating pressure
12. Boiler type
13. NOx class / Efficiency
14. Input rating nominal heating
15. Power ouput heating
16. DHW specific flow rate
17. Boiler output efficiency
18. Input rating nominal DHW
19. Gases which may be used
20. Temperature ambiente de fonctionnement
21. Max. central heating temperature
22. Max. domestic hot water temperature

## Servizio clienti 199 111 222

Costo della chiamata al telefono fisso: 0,143 Euro al minuto in fascia oraria intera e 0,056 Euro in fascia oraria ridotta (IVA inclusa)

### **Ariston Thermo SpA**

Viale A. Merloni, 45  
60044 Fabriano (AN)

[www.aristonthermo.it](http://www.aristonthermo.it)  
[info.it@aristonthermo.com](mailto:info.it@aristonthermo.com)

**420010434800 -290612**